RZUT POŁACI DACHU

1:50

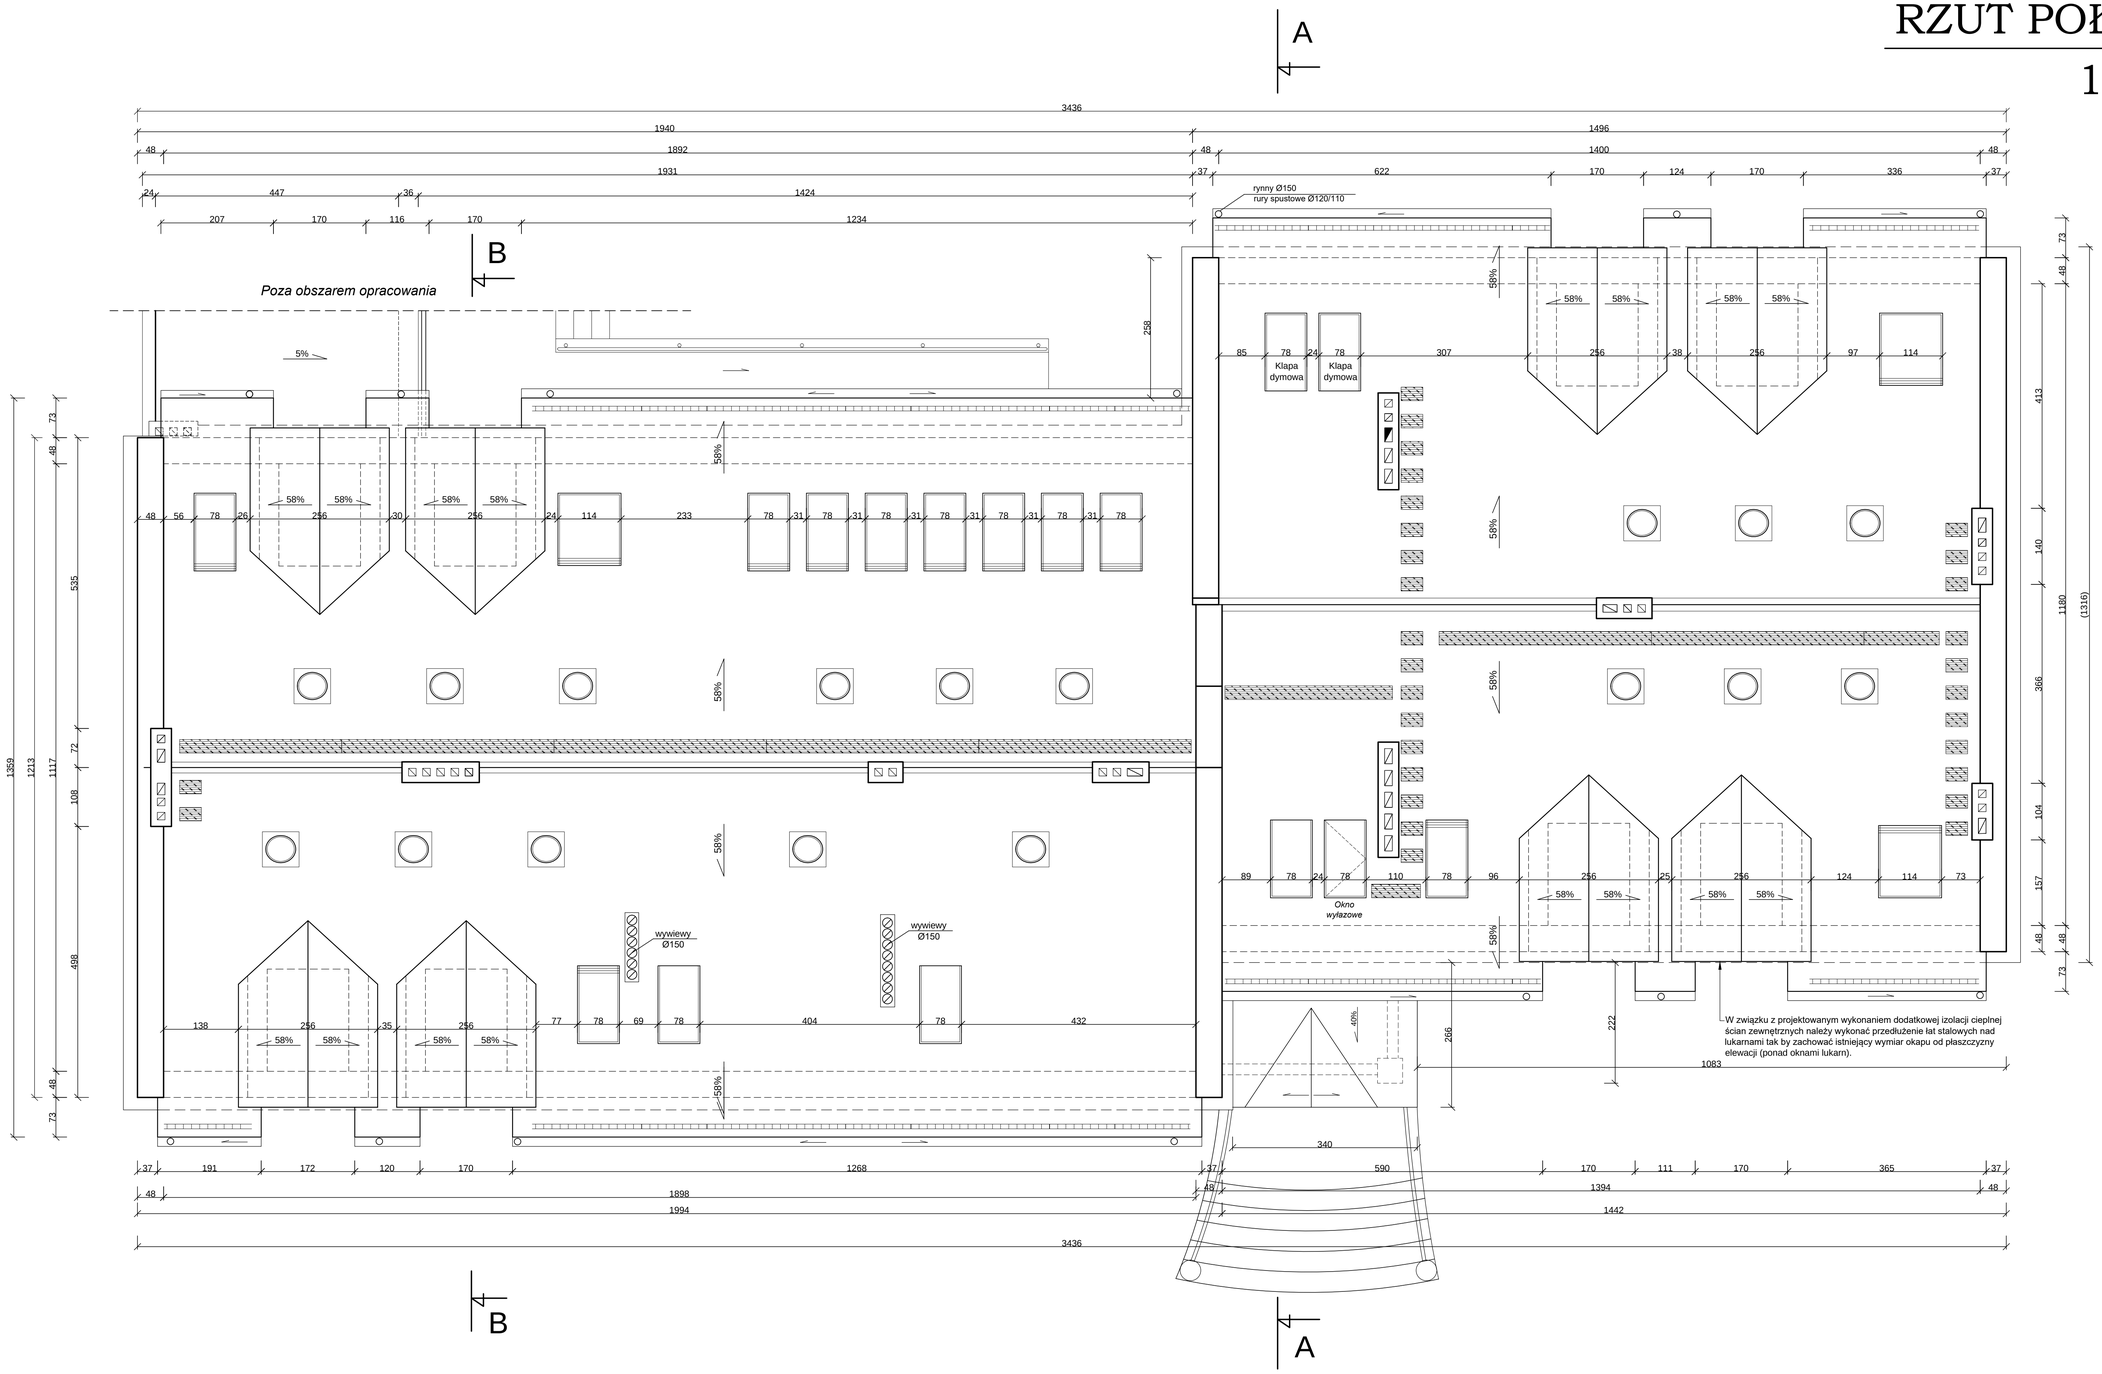

S1

Świetlik rurowy (tunelowy) D=550mm z oprawą źródła światła LED i sztywną rurą światłonośną.

Zgodnie z specyfikacją producenta należy przygotować mocowanie pierścienia kopuły i zastosować zestaw uszczelniający dedykowany dla zastosowanego poszycia dachu.

Uwaga: Lokalizację świetlików w osi podłużnej obiektu korygować po odkryciu stalowej konstrukcji dachu.

Stopnie i ławy kominiarskie (350mm) z systemem antypoślizgowym oraz barierki śnieżne mocować do dachu z wykorzystaniem systemowych wsporników dostosowanych do wybranego pokrycia dachu. opcjonalnie można zastosować hak do liny bezpieczeństwa.

W związku z projektowanym wykonaniem dodatkowej izolacji cieplnej ścian zewnętrznych należy wykonać przedłużenie łat stalowych nad lukarnami tak by zachować istniejący wymiar okapu od płaszczyzny elewacji (ponad oknami lukarn).

Opierzenia w zakresie dachu wykonać z wykorzystaniem blach w kolorystyce i powłokach wybranego producenta blachodachówki.
Obróbki blacharskie dla lukarn (wiatrownice i okapy) należy zrealizować w formie osłaniającej istniejące, stalowe elementy więźby dachowej.

Rynny i rury spustowe wytypowano jako tytan cynk
rynny: Ø=150mm,
rury spustowe: Ø120mm
Dopuszcza się wykonanie orynnowania obiektu z wykorzystaniem systemów rynnowych renomowanych producentów z powłokami gwarantującymi wydajne odprowadzanie wody, umożliwiających jednocześnie bardzo dobre dopasowanie kolorystyczne do pokrycia dachu, obróbek blacharskich oraz elewacji.

Inwestor:	Gmina Opalenica	ul. 3 Maja 1 64-330 Opalenica
projekt:	BIURO DS. BUDOWNICTWA MODUŁ	ul. A. Kocjana 6 60-408 Poznań
obiekt:	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich	ul. Farna 5 64-330 Opalenica
temat:	Przebudowa i modernizacja ostatniej kondygnacji budynku	
fazа:	Projekt techniczny	skala: 1:50
projektował:	inż. Lech Janyga	sprawdzono: 27/7/2pm; podpis:
sprawdził:	inż. Tomasz Mazur	podpis:
sprawdził:		podpis:
rysunek:	RZUT POŁACI DACHU	nr rys.: PT. 3