


HOL NOWEJ SALI

SALA GIMNASTYCZNA

Oświetlenie ogólne

- Obw. ośw. nr 1 - pom. nr 1,2,3 - 750HDXp 3x1,5mm<sup>2</sup>
- Obw. ośw. nr 2 - pom. nr 4,5 - 750HDXp 3x1,5mm<sup>2</sup>
- Obw. ośw. nr 3 - pom. nr 8,9 - 750HDXp 3x1,5mm<sup>2</sup>
- Obw. ośw. nr 4 - pom. nr 6, 6a, 7,7a - 750HDXp 3x1,5mm<sup>2</sup>
- Obw. gn. nr 5- pom. nr 1,2,3,4 - 750HDXp 3x2,5mm<sup>2</sup>
- Obw. gn. nr 6 - pom. nr 5,6,7 - 750HDXp 3x2,5mm<sup>2</sup>
- Obw. gn. nr 7 - pom. nr 8,9- 750HDXp 3x2,5mm<sup>2</sup>

P Gn. do projektora na sufcie - "magiczny dywan"

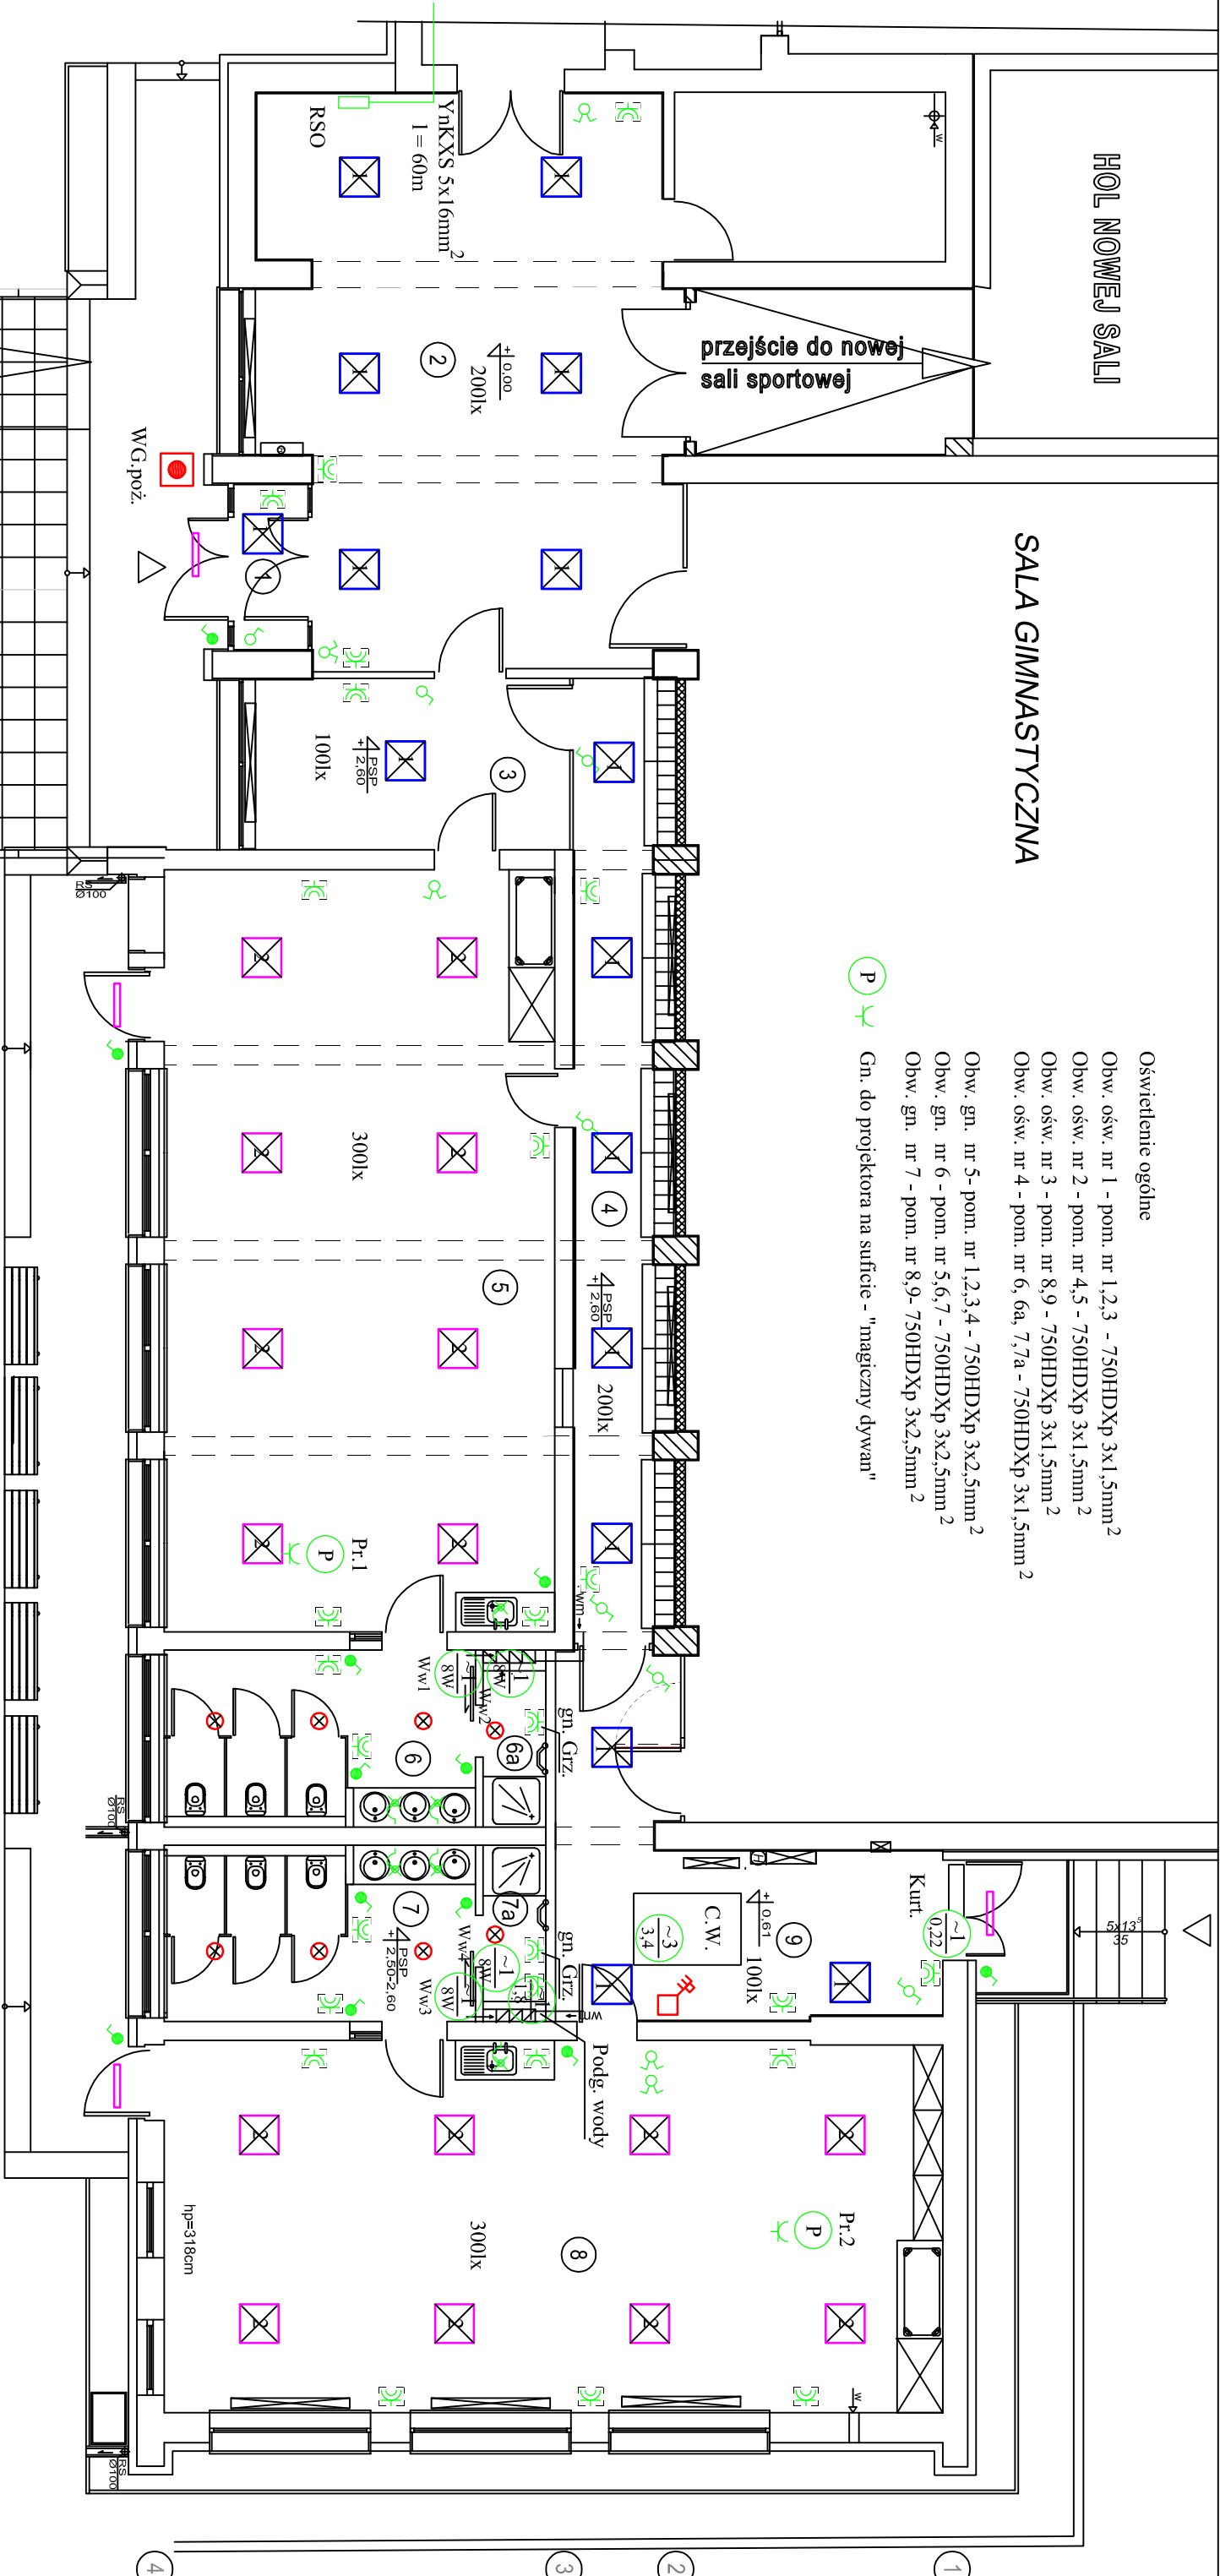

UWAGI I OZNACZENIA

- 1 Rozdzielnica XL125 3x18 IP41-1K09 z zamkie do drzwi 600x450x150 zasilanie z rozdzielnicy głównej / na korytarzu przy pom. nr 3 i klatce schod. 1 /
- 2 Oprawa LED 600x600 24W p/t ED 2600lm 3000K IP20 MPRM biały
- 3 Oprawa LED 600x600 35W p/t ED 3900lm 3000K IP20 MPRM biały

Dla opraw w pomieszczeniu 1, 2, 8 zastosowć ranki do montażu natynkowego

✗ Oprawa LED 20W p/t 1800lm 3000K IP44 Mat biały

— Oprawa LED 17W, IP66

gn. wtyczkowe 2P+Z, IP55-1K10 z kłapką zamykana na klucz - Soliroc nr 0778 33 - montowane na wysokości h=1,7m

Przeciwpżarowy wyłącznik prądu PWP1-WO1-B-1I-Z230VAC

Rozłącznik gł. awaryjny z czerw. - żółtym pokrętle z blokadą na kłódkę 20A, 3f TO-2-1/I/SVB

Lokalizację gn. wtyczkowych dostosować do aranżcji poszczególnych pomieszczeń

DOCHRONA DODATKOWA SYSTEM SZYBKIEGO WYŁĄCZENIA ZASILANIA

SIEĆ: TN-C-S

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA  
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Szczanieckiej 31/5 tel. 95-7203-704

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W OŚNIE LUBUSKIM,

dz. nr ewid. 322, obręb ewid. 229-m. Ośno Lubuskie, jedn. ewid. Ośno Lubuskie

branża	PW - ELEKTRYCZNA	25.05.2022
projektant:	mgr inż. Józef Jęrzy Janowski, nr upr. 86/89/Gw. w specjalności instalacje elektryczne bez ograniczeń	

Plan instalacji ośw. ogólnego i gn. wtyczkowych  
skala 1:100  
rys nr E-02