


LEGENDA:	
Blok	Nazwa
CSP3	Centrala sygnalizacji pożaru
1 _{HD}	Czujka ciepła
Σ _R	Czujka dymu optyczna
-----	Linia - 230V N2XH E90/FE180 3x2.5
-----	Linia - PPOZ HDGs PH90 1x2x1
-----	Linia - PPOZ HTKSHekw PH90 3x2x1
-----	Linia - PPOZ YnTKSY 1x2x1
Modul 2 wejść/2 wyjść	Modul 2 wejść/2 wyjść
Ręczny ostrzegacz przeciwpożarowy	Ręczny ostrzegacz przeciwpożarowy
Sygnalizator akustyczny pożarowy	Sygnalizator akustyczny pożarowy
Wyniesiony wskaźnik zadziałania czujki	Wyniesiony wskaźnik zadziałania czujki

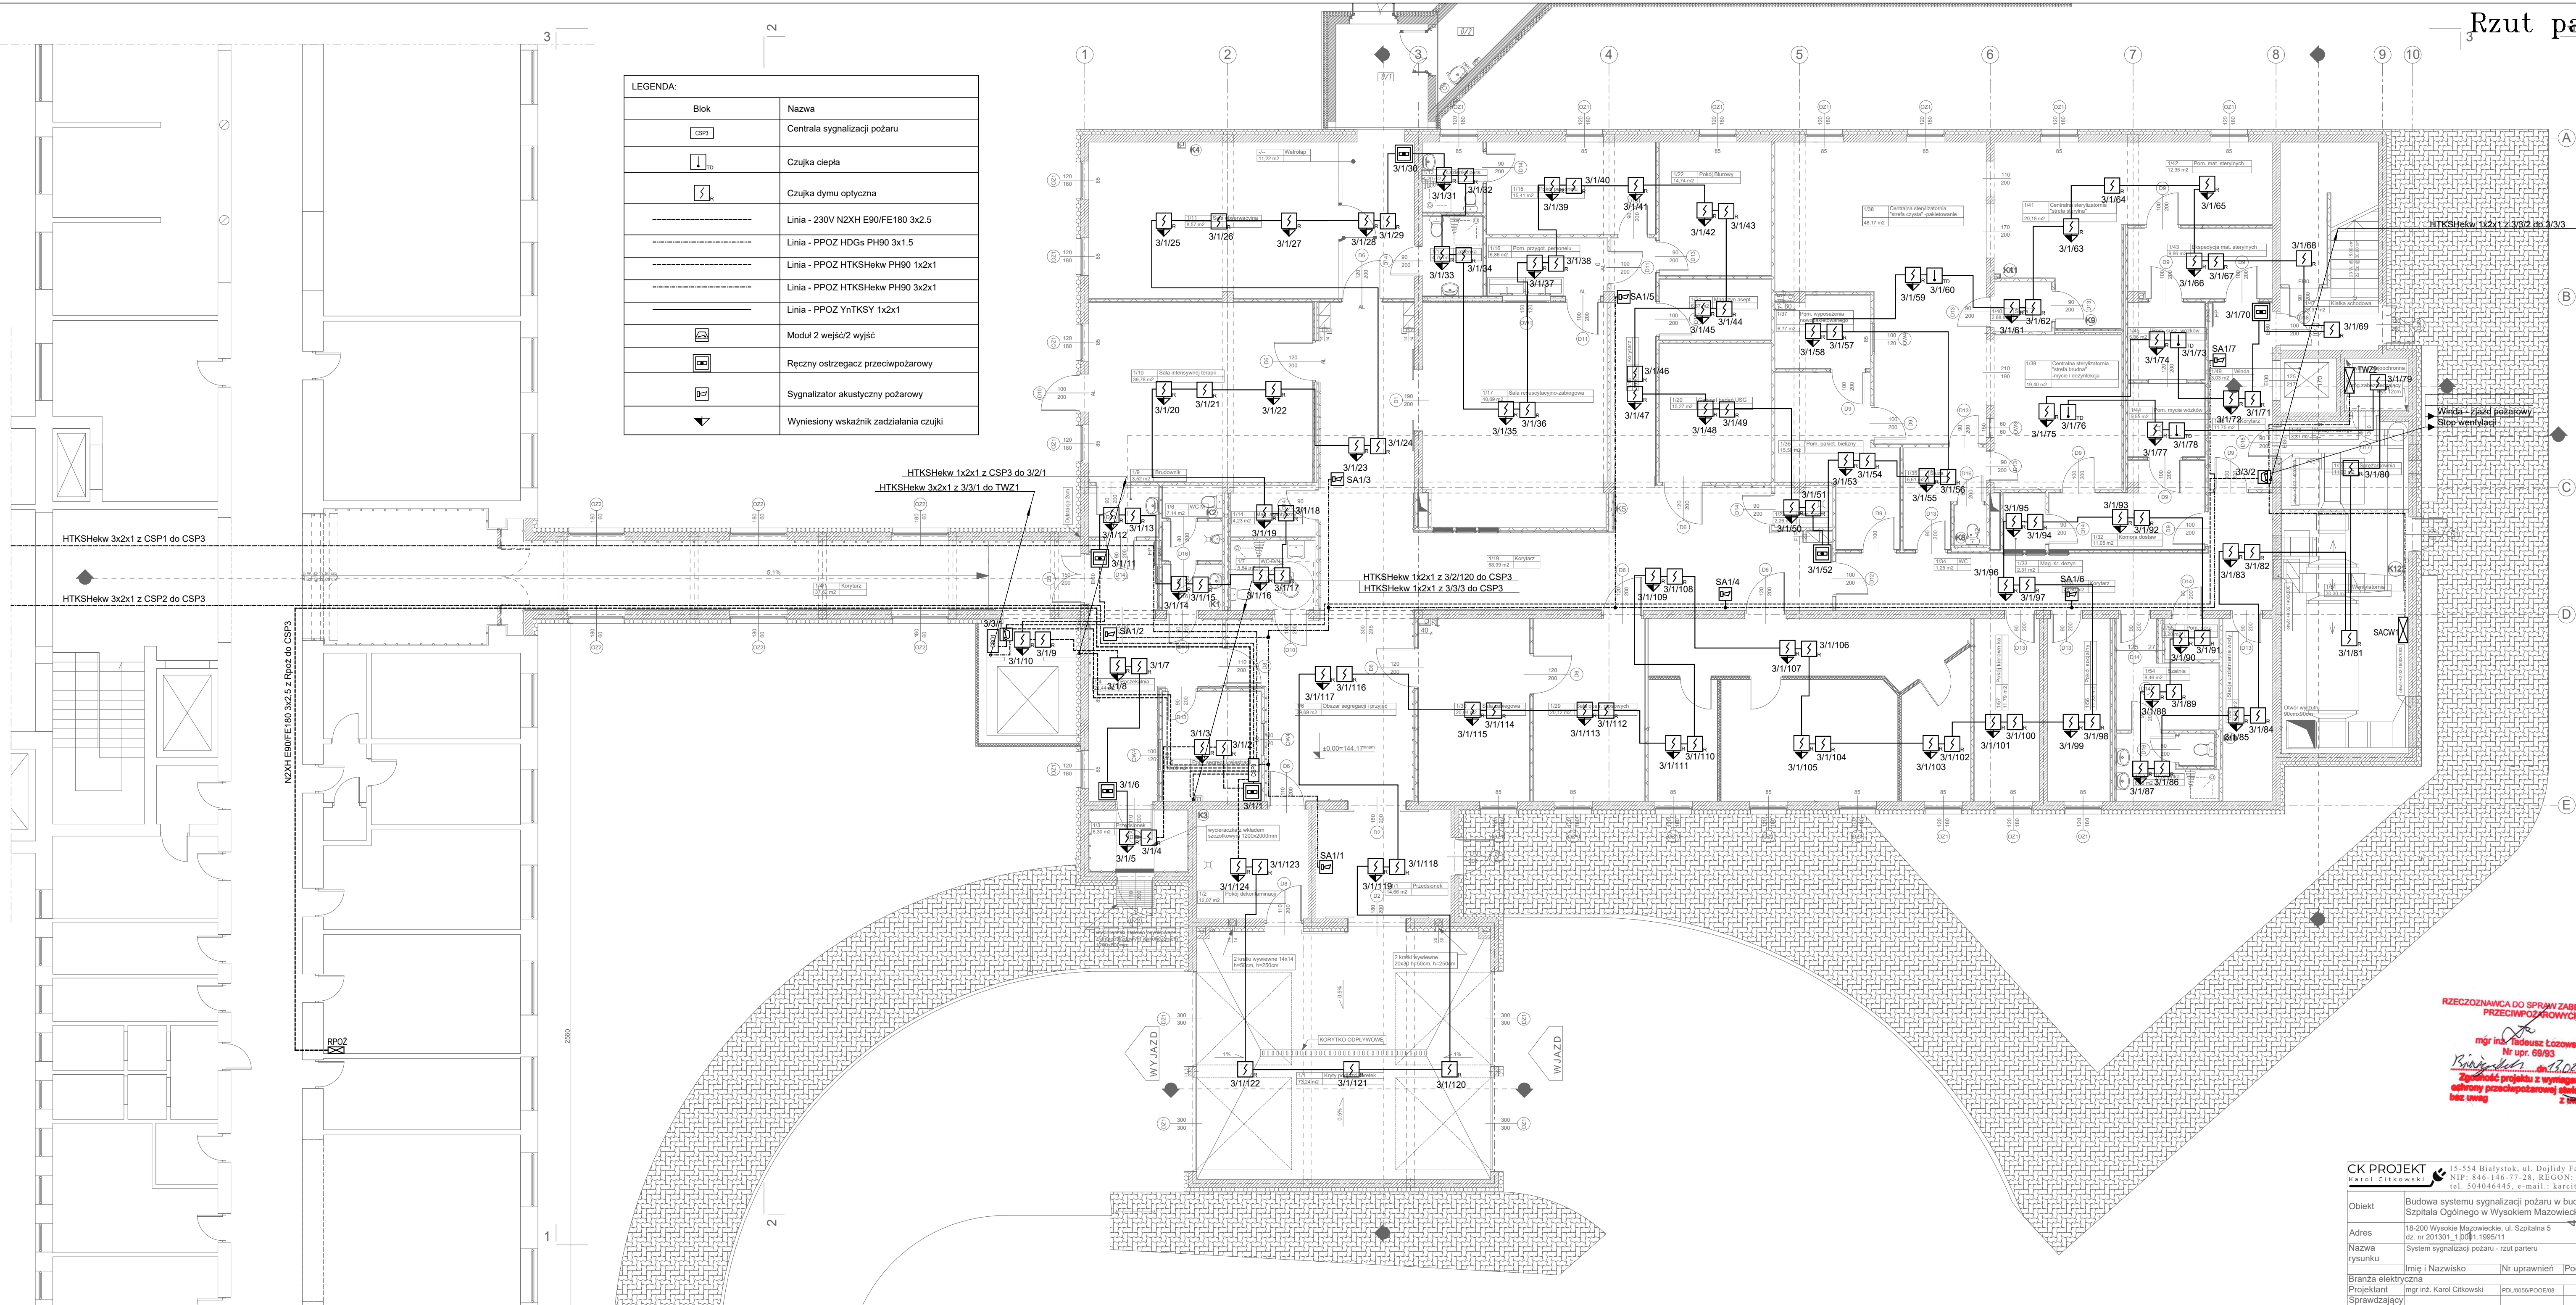

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH
mgr inż. Tadeusz Łosowski
Nr upr. 69/93
Zgodność projektu z wytycznymi
strony przeciwpożarowej standardem
bez uwag z uwagi

<div>CK PROJEKT</div> <div>Karol Cichowski</div>		15-554 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23 NIP: 846-146-77-28, REGON: 387825278 tel. 504046445, e-mail: karciit@msn.com			
Obiekt	Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku SOR Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckim				
Adres	18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5				
Nazwa rysunku	System sygnalizacji pożaru - rzut parteru				
Imię i Nazwisko		Nr uprawnień	Podpis	Data	Skala
Projektant		mgr inż. Karol Cichowski	POL0056/POC008	12.02.2024	1:100
Sprawdzający					
Budowa elektryczna					Nr rys
					SSP