


Szafa RACK 19" 8U GPD IP44 (pom. 1.19)

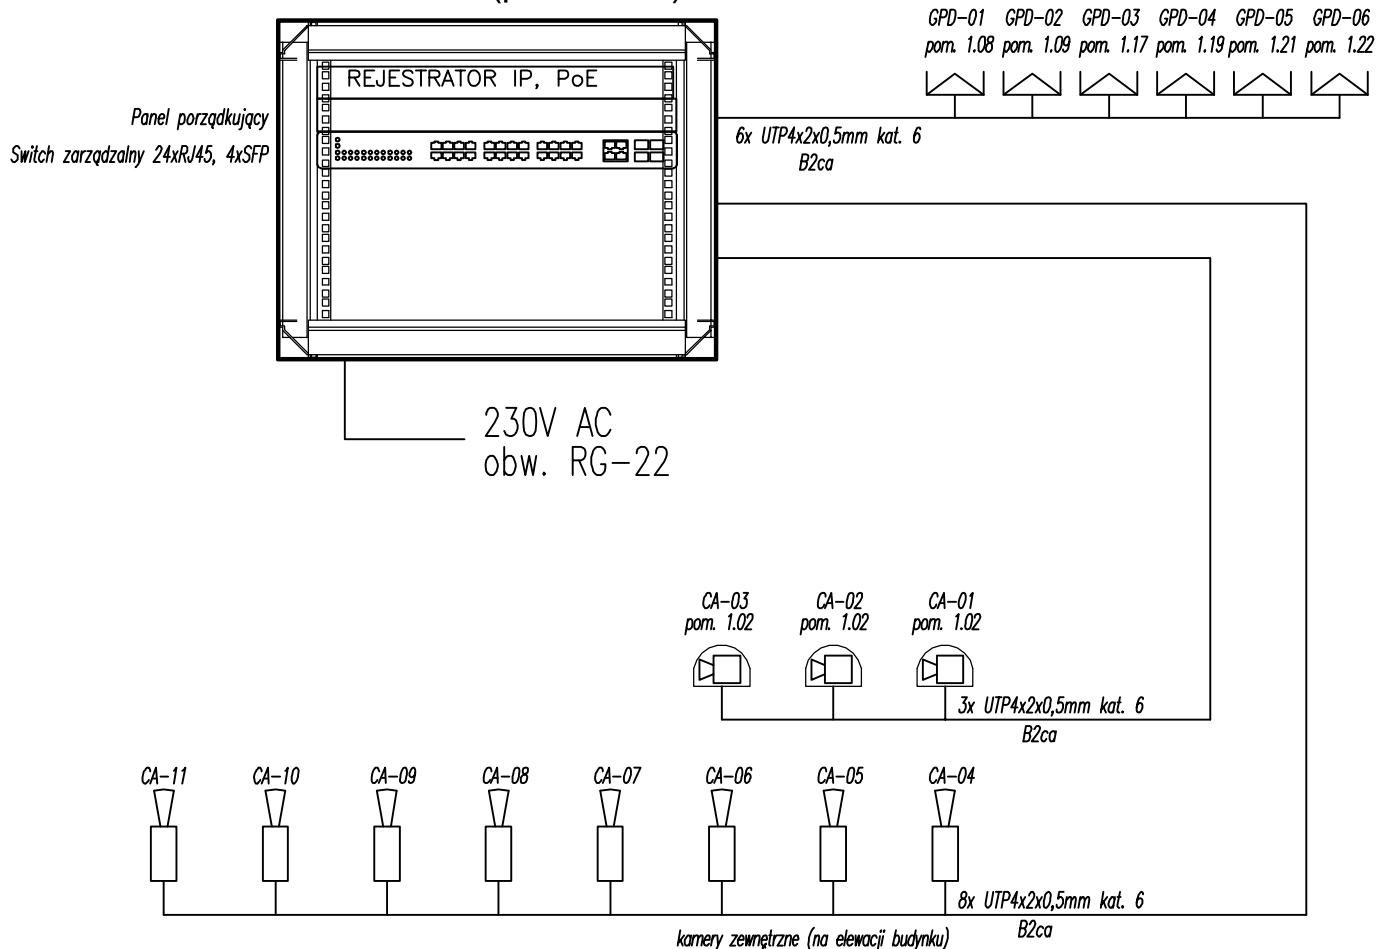

Legenda:

- GPD-X.X - numer gniazda RJ45
- gniazdo RJ45
- kamera tubowa IP, 4MPx, IP66, IK10, PoE
- kamera kopułkowa IP, 4MPx, PoE

ekoimbud EKOIMBUD Sp. z o.o. ul. Geodetów 29 80-298 Gdańsk	
<small>Opracowanie chronione prawem Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz.U.Nr 24 / 94 z 23 lutego 1994)</small>	
Temat: Budowa budynku żłobka z instalacjami wewnętrznymi wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu - instalacje zewnętrzne, elementy małej architektury, dojścia, dojazdy i miejsca postojowe w Białym Borze.	
Adres: Biały Bór działka nr 506/1, 507/1 obręb 0001	
Inwestor: Gmina Grudziądz ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz	
Imię i nazwisko:	Specjalność:
Projektant: mgr inż. Waldemar Wesołowski	Instalacyjna: 75/Gd/2002
Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Kamiński	Instalacyjna: WAM/0189/POE/04
Opracował: Inż. Marcin Kordecki	
Nazwa rysunku: SCHEMAT INSTALACJI CCTV i IT	
Numer rys.: E-8	
Data: luty 2024	Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Branża: ELEKTRYCZNA	Skala: -