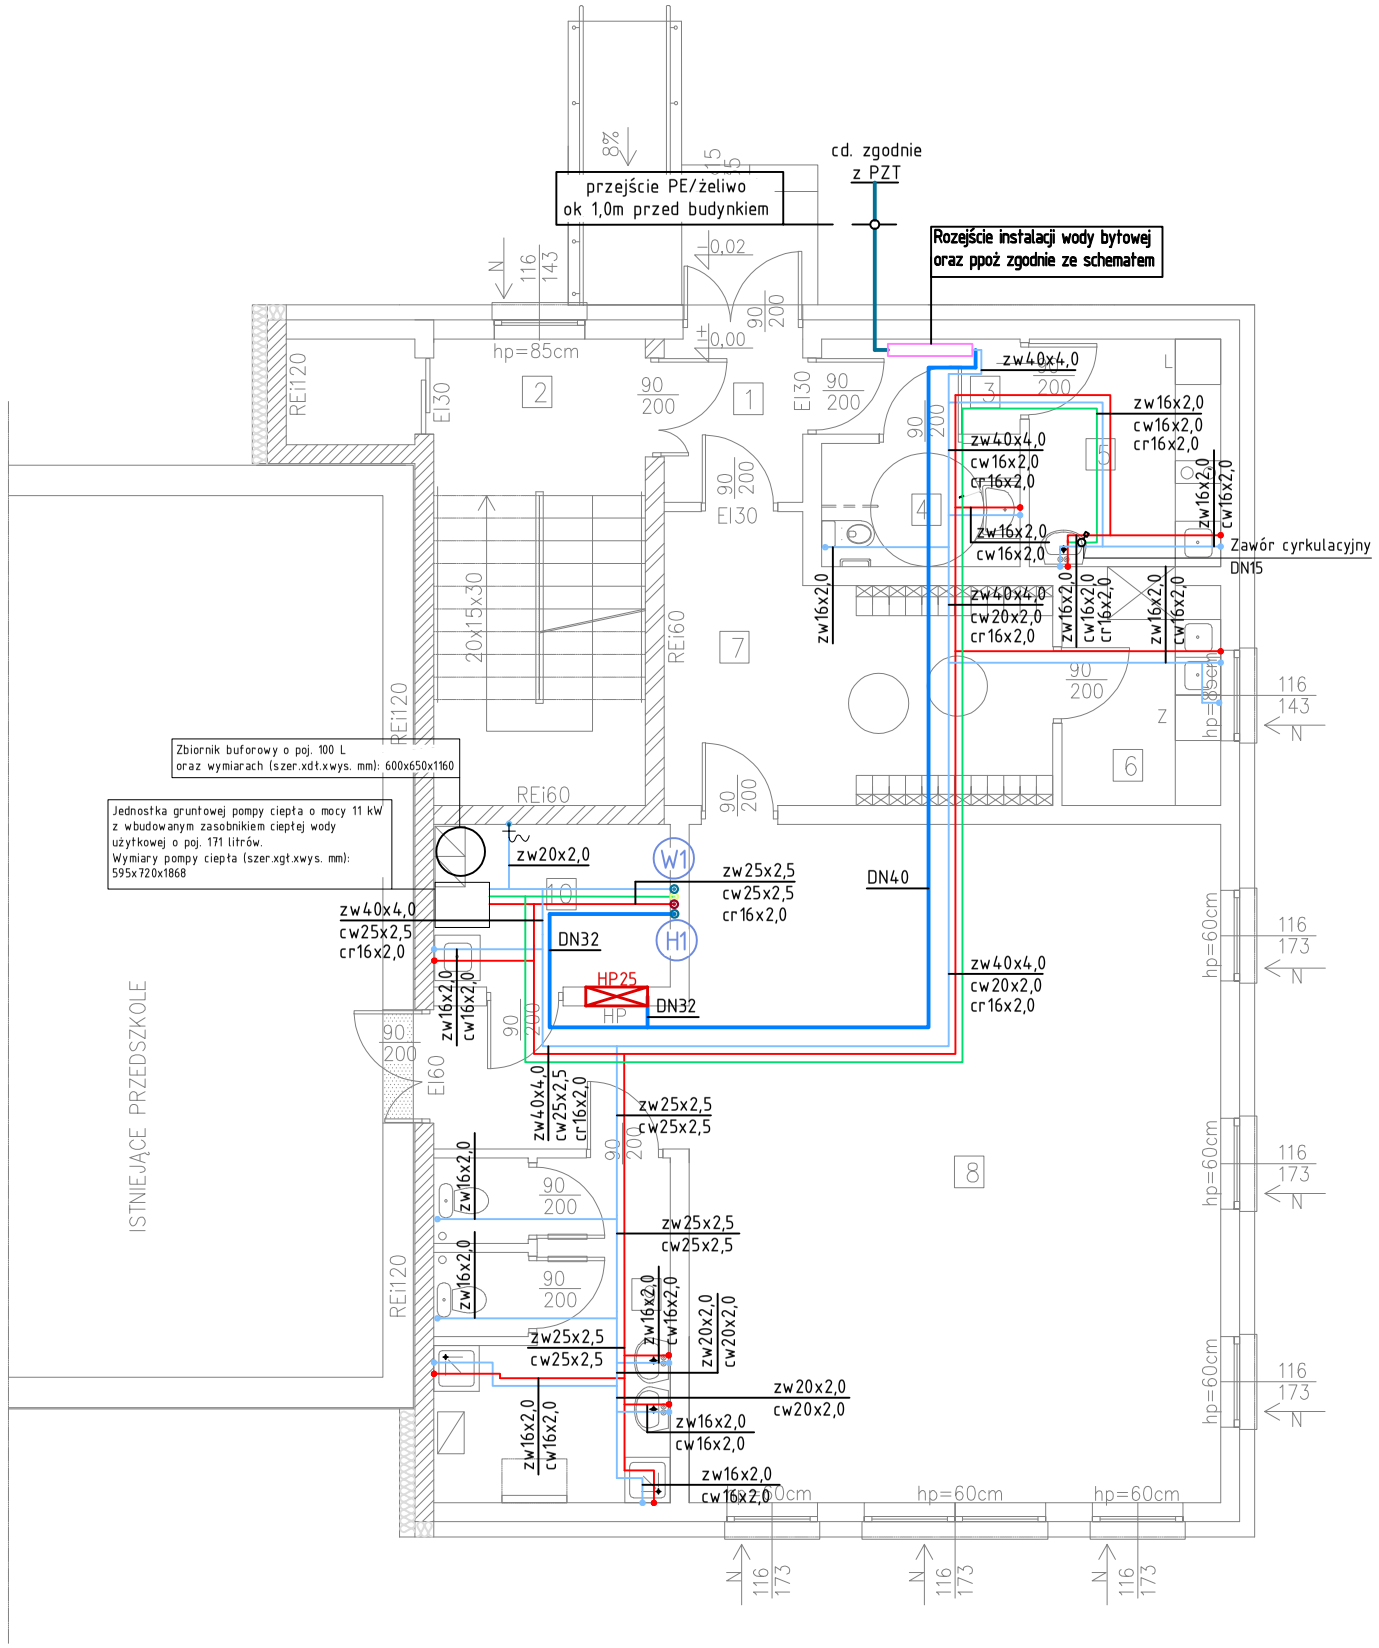

SCHEMAT WEJŚCIA WODOCIĄGU DO BUDYNKU:

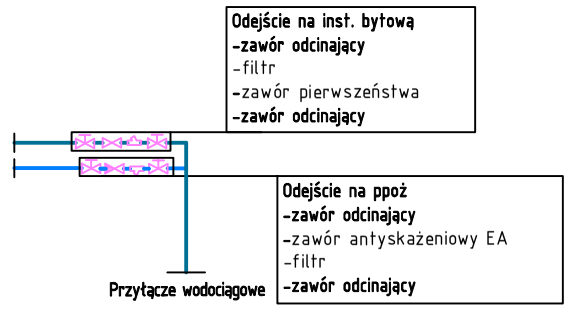

LEGENDA:

- WODA ZIMNA W POSADZCE
- WODA CIEPŁA W POSADZCE
- CYRKULACJA W POSADZCE
- WODA POŻAROWA POD STROPEM

W1 - OPIS PIONU WODY

H1 - OPIS PIONU P.POŻ.

UWAGI:

1. Przewody wody prowadzone w posadzkach należy układać łukami, aby uzyskać naturalną kompensację wydłużeń termicznych w przewodach ciepłej wody użytkowej
2. Rury wody prowadzić w posadzce.
3. Podejścia do przyborów sanitarnych należy zrealizować w bruzdach ściennych.

UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić aktualne wymiary stanu budowlanego budynku.
5. Powyższy projekt należy ropatrywać równocześnie z opracowaniami branżowymi.
6. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać w technologii certyfikowanych przejść instalacyjnych. Klasa odporności ogniowej EI równa klasie odporności przegrody.

NR	RODZAJ POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	RODZAJ WYKOŃCZ.
1	WIATROŁAP	3,96	TERAKOTA
2	KLATKA SCH.+WINDA	19,66	TERAKOTA
3	KORYTARZ	3,31	TERAKOTA
4	WC OGÓLNODOSTĘPNE	4,28	TERAKOTA
5	KUCHNIA	7,62	TERAKOTA
6	ZMYWALNIA	6,11	TERAKOTA
7	SZATNIA	16,75	TERAKOTA
8	SALA	69,45	WYKŁADZINA DYW.
9	ŁAZIENKA	13,68	TERAKOTA
10	POM. PORZĄDKOWE	3,37	TERAKOTA
	RAZEM	148,19	

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W RAMACH ZADANIA " MALUCH+"
UL. ARMII KRAJOWEJ 5A , 62-400 SŁUPCA
dz. nr 3041 obręb M. SŁUPCA

PROJEKTANT B.SANITARNEJ	inż. Przemysław Żurawicki upr. nr KUP/0070/PWOS/09 spec. sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyl., gazowych, wod. i kanalizacyjnych	
	Imię i nazwisko / Nr uprawnień	Podpis
INWESTOR ZAMAWIAJĄCY	GMINA MIEJSKA SŁUPCA	06.2024
		Data
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ	
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY	PT
BRANŻA		
1:100	RZUT PARTERU – INST. WODY UŻYTKOWEJ	IS05
Skala	Nazwa rysunku	Symbol