



Zakład Usług Kominarskich Daniel Okruch

ul. Janusza 8
71-116 Szczecin
tel. 515 725 751
daniel@okruch.szczecin.pl



Szczecin, dnia 28.01.2021r.


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25
w Szczecinie

Dotyczy: ul. Lipowa 15/5

Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie kuchni w/w mieszkania.

Stwierdzono:

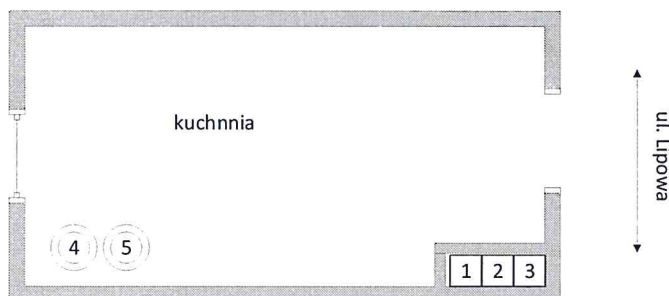

LEGENDA:

1,2,.. – numer przewodu kominowego
I, II – kondygnacja N – parter
str. – strych piw. – piwnica
G – podgrzewacz gazowy wody
cog – kocioł c.o. gazowy
κ – kuchnia Ł – łazienka
W – wentylacja

	1	2	3	4	5
str.					
I	WK5	GK5			
N	WK WL4				
piw.		WK1			

Podgrzewacz gazowy wody do likwidacji. Otwór po PG zamurować.

Należy zaprojektować i wyprowadzić przewód wentylacji łazienki oraz przewód spalinowy zgodnie z przepisami ponad dach po elewacji budynku (Przewody Nr 4 i 5).

Zbyt duża odległość pionu piecowego od kuchni wyklucza pion piecowy z użycia. Zapewnić stały dopływ powietrza do mieszkań w ilości niezbędnej do prawidłowego działania urządzeń podłączonych do przewodów kominowych.

Piec kaflowy należy odłączyć od przewodu kominowego i usunąć.

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Okruch
Upr. Nr 606 z dnia 29.05.2011