

ProGeo

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy Sącz, ul Głowackiego 34A
tel/fax (0-prefix- 18)449-17-19

OZNACZANIE GRANIC KONSYSTENCJI GRUNTU

Temat: strefa aktywności

Numer otworu:


4

Sposób wykonania:

wiercenie udarowe

Data: czerwiec 2022 r.

Gł. pobrania próbki (m. ppt): 0,7 m ppt

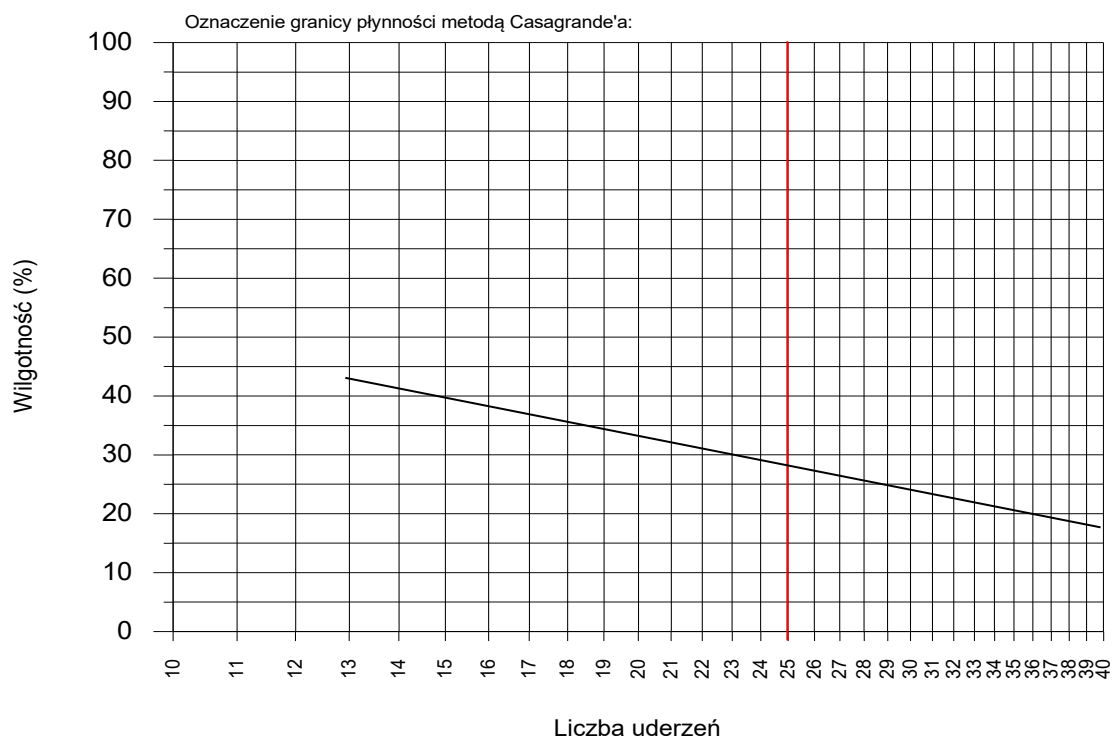

Wyniki badań laboratoryjnych:

Wilgotność (%)	Granica (%)		stopień plastyczności/ stan gruntu
	plastyczności	płynności	
$W_n = 12,2$	$W_p = 9,2$	$W_L = 28,0$	$I_L = 0,16$ tpl