



ZAŁ. 7.5

OZNACZANIE GRANIC KONSYSTENCJI GRUNTU

Temat: strefa aktywności

Numer otworu:


6

Sposób wykonania:

wiercenie udarowe

Data: czerwiec 2022 r.

Gł. pobrania próbki (m. ppt): 3,0 m ppt

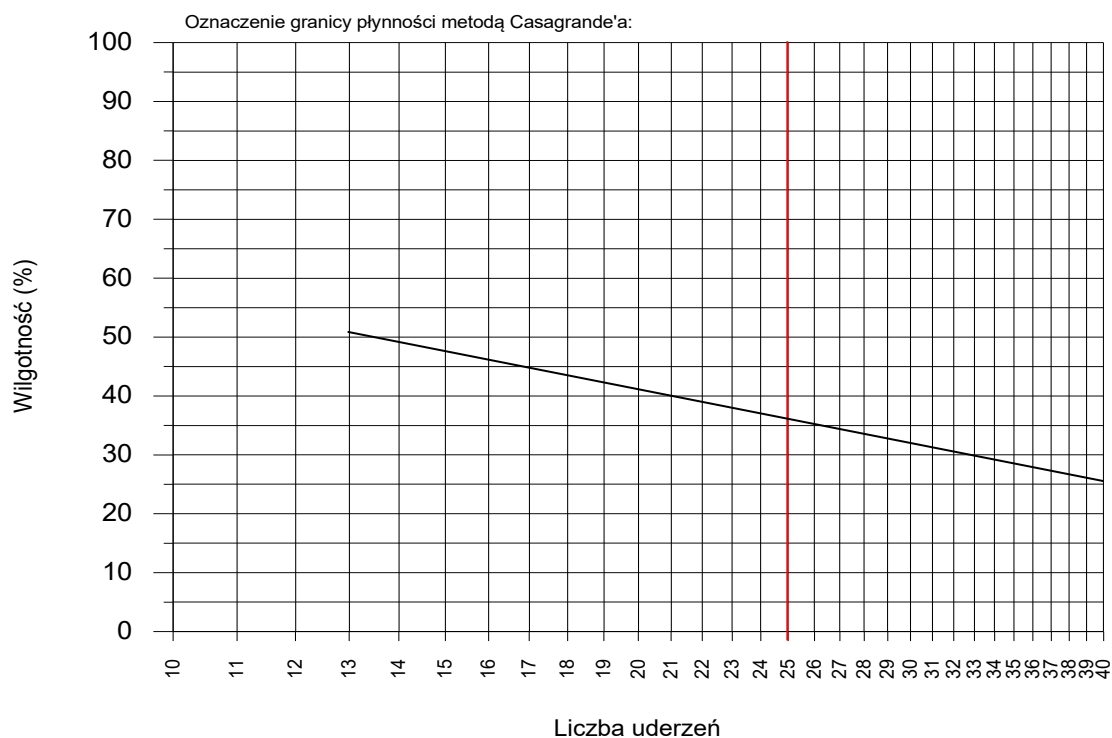

Wyniki badań laboratoryjnych:

Wilgotność (%)	Granica (%)		stopień plastyczności/ stan gruntu
	plastyczności	płynności	
$W_n = 14,1$	$W_p = 11,1$	$W_L = 36,1$	$I_L = 0,12$ tpl