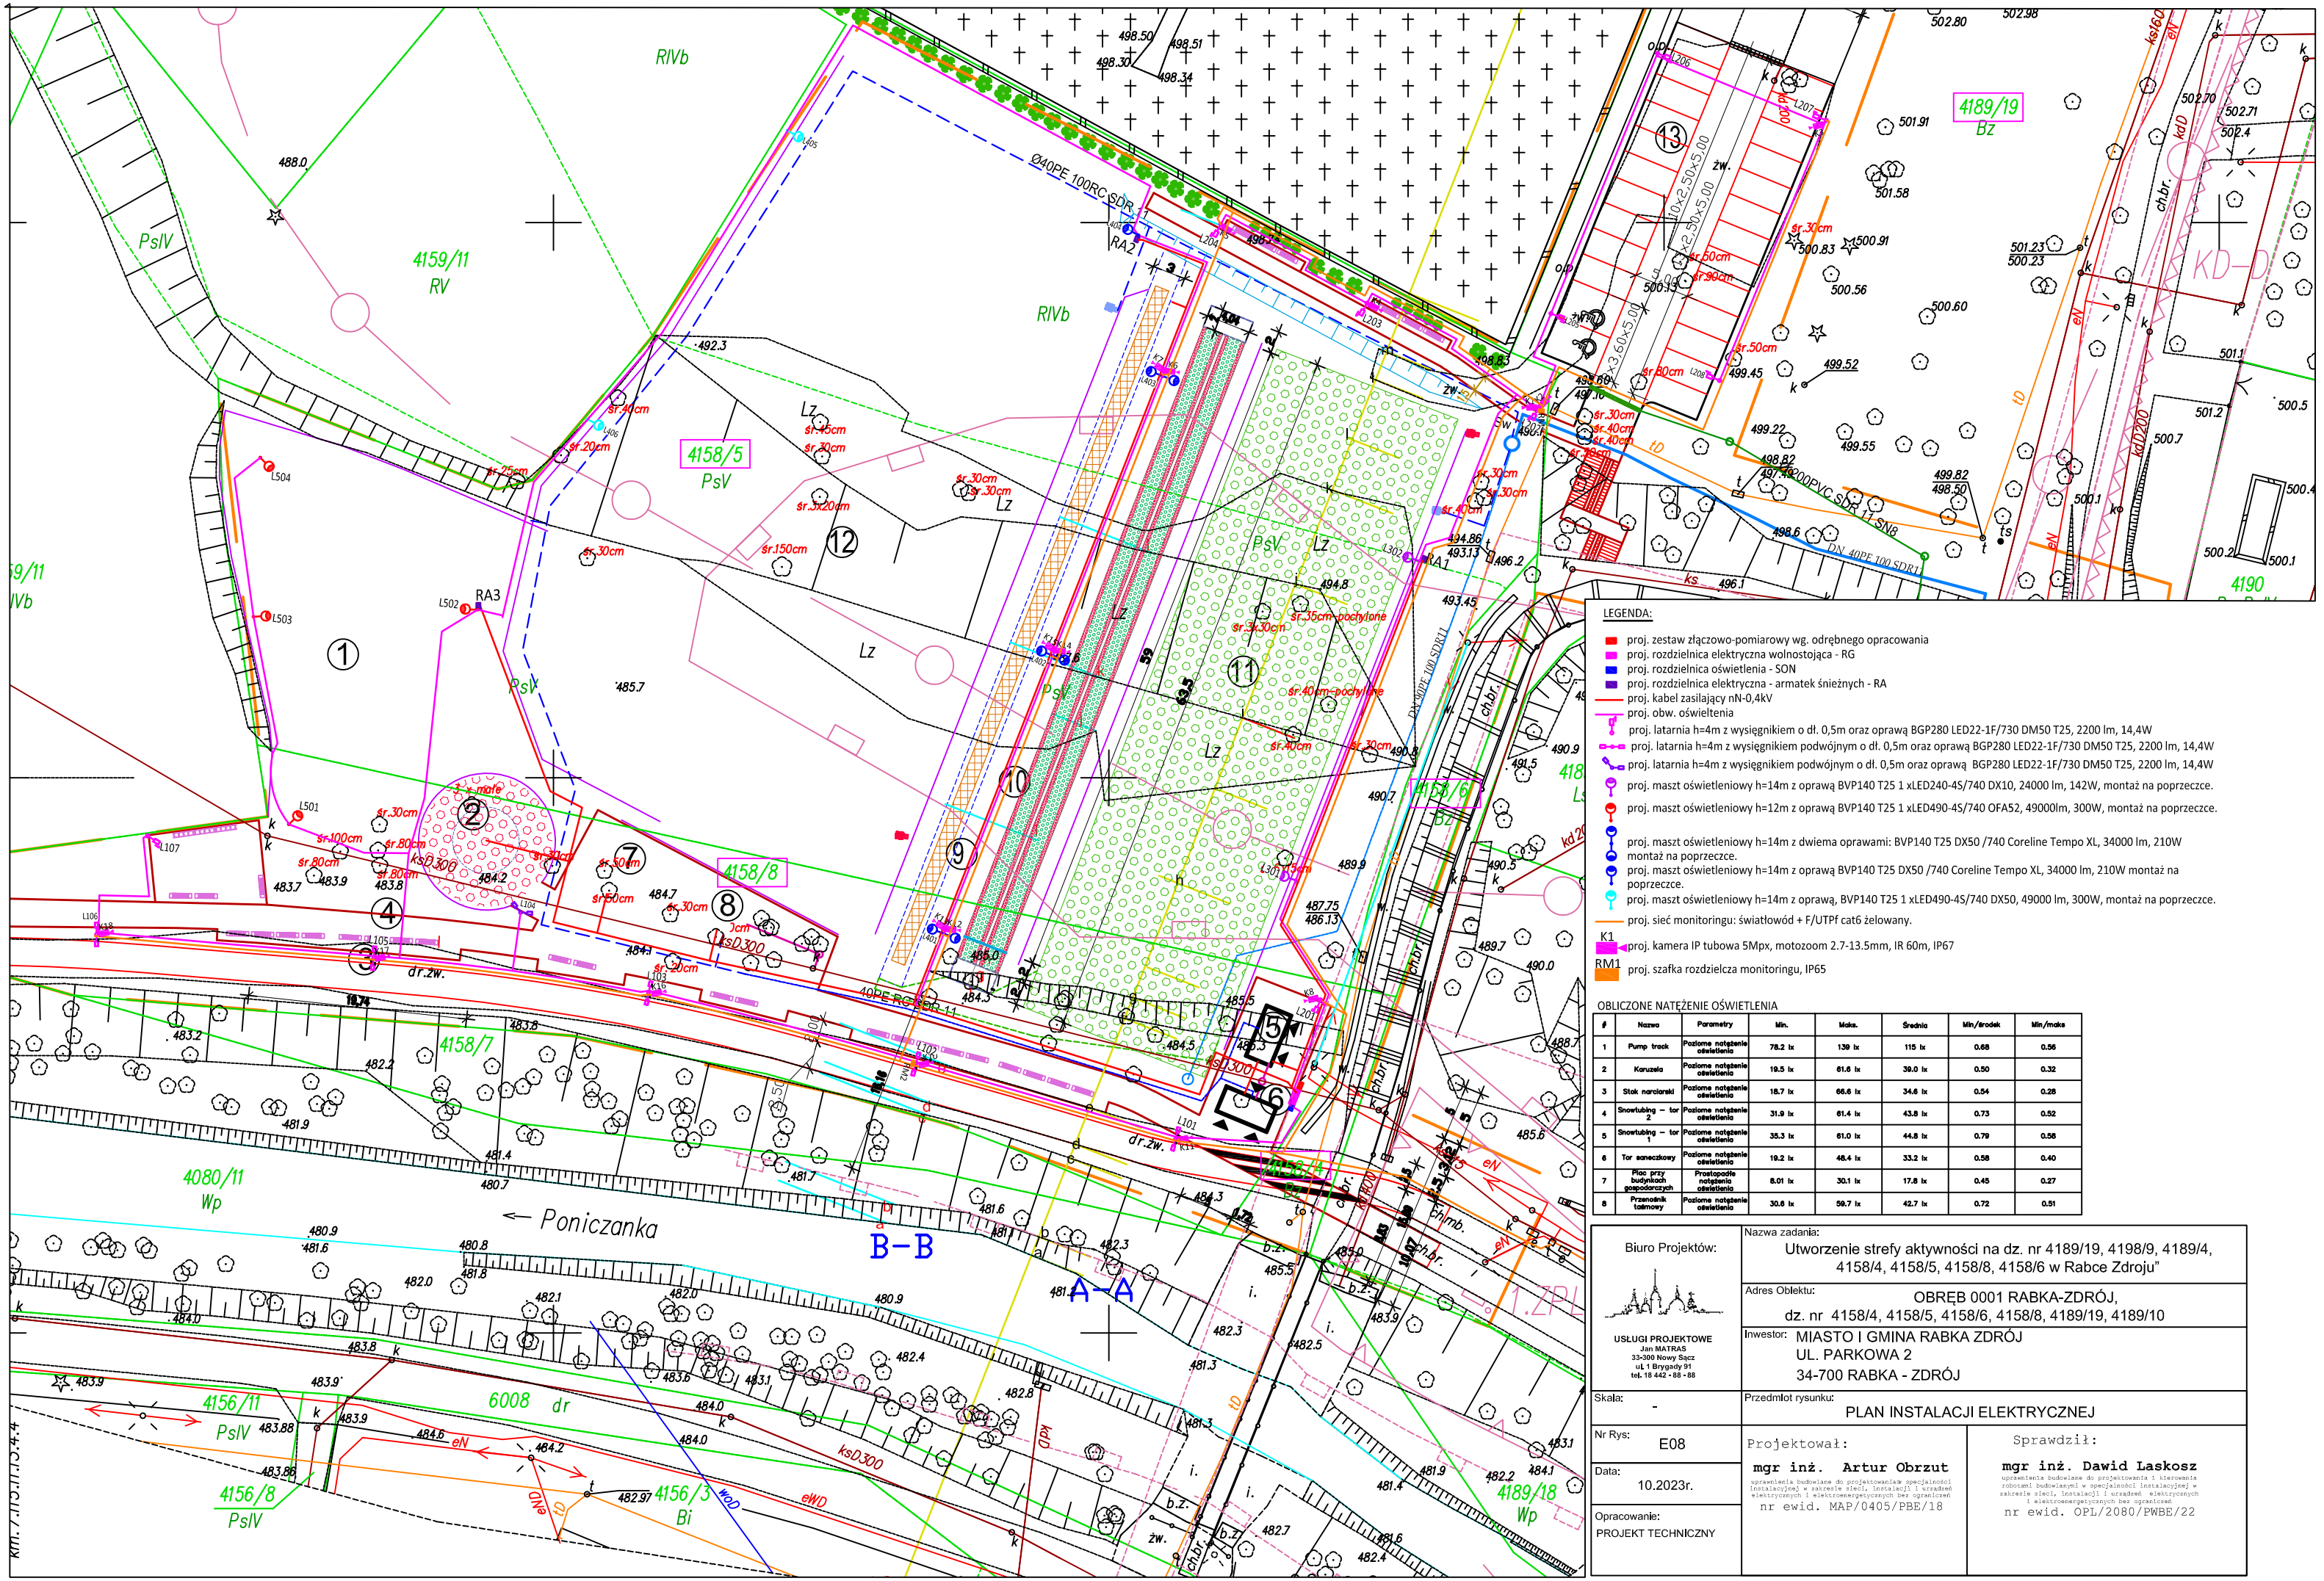

LEGENDA:

- proj. zestaw złączowo-pomiarowy wg. odrębnego opracowania
- proj. rozdzielnica elektryczna wolnostojąca - RG
- proj. rozdzielnica oświetlenia - SON
- proj. rozdzielnica elektryczna - armatek śnieżnych - RA
- proj. kabel zasilający nN-0,4kV
- proj. obw. oświetleniowy
- proj. latarnia h=4m z wysięgnikiem o dł. 0,5m oraz oprawą BGP280 LED22-1F/730 DM50 T25, 2200 lm, 14,4W
- proj. latarnia h=4m z wysięgnikiem podwójnym o dł. 0,5m oraz oprawą BGP280 LED22-1F/730 DM50 T25, 2200 lm, 14,4W
- proj. latarnia h=4m z wysięgnikiem podwójnym o dł. 0,5m oraz oprawą BGP280 LED22-1F/730 DM50 T25, 2200 lm, 14,4W
- proj. maszt oświetleniowy h=14m z oprawą BVP140 T25 1 xLED240-4S/740 DX10, 24000 lm, 142W, montaż na poprzeczce.
- proj. maszt oświetleniowy h=12m z oprawą BVP140 T25 1 xLED490-4S/740 OFA52, 49000lm, 300W, montaż na poprzeczce.
- proj. maszt oświetleniowy h=14m z dwiema oprawami: BVP140 T25 DX50 /740 Coreline Tempo XL, 34000 lm, 210W montaż na poprzeczce.
- proj. maszt oświetleniowy h=14m z oprawą BVP140 T25 DX50 /740 Coreline Tempo XL, 34000 lm, 210W montaż na poprzeczce.
- proj. maszt oświetleniowy h=14m z oprawą, BVP140 T25 1 xLED490-4S/740 DX50, 49000 lm, 300W, montaż na poprzeczce.
- proj. sieć monitoringu: światłowód + F/UTPf cat6 żelowany.
- K1 proj. kamera IP tubowa 5Mpx, motozoom 2.7-13.5mm, IR 60m, IP67
- RM1 proj. szafka rozdzielcza monitoringu, IP65

OBLICZONE NATĘŻENIE OŚWIETLENIA

#	Nazwa	Parametry	Min.	Maks.	Średnia	Min/średnie	Min/maks
1	Pump track	Poziome natężenie oświetlenia	78.2 lx	139 lx	115 lx	0.68	0.56
2	Karuzela	Poziome natężenie oświetlenia	19.5 lx	61.6 lx	39.0 lx	0.50	0.32
3	Stok narciarski	Poziome natężenie oświetlenia	18.7 lx	66.6 lx	34.6 lx	0.54	0.28
4	Snowtubing – tor 2	Poziome natężenie oświetlenia	31.9 lx	61.4 lx	43.8 lx	0.73	0.52
5	Snowtubing – tor 1	Poziome natężenie oświetlenia	35.3 lx	61.0 lx	44.8 lx	0.79	0.58
6	Tor saneczkowy	Poziome natężenie oświetlenia	19.2 lx	48.4 lx	33.2 lx	0.58	0.40
7	Plac przy budynkach gospodarczych	Prostopadłe natężenie oświetlenia	8.01 lx	30.1 lx	17.8 lx	0.45	0.27
8	Przenośnik taśmowy	Poziome natężenie oświetlenia	30.6 lx	59.7 lx	42.7 lx	0.72	0.51

Biuro Projektów:

USŁUGI PROJEKTOWE
Jan MATRAS
33-300 Nowy Sącz
uL 1 Brygady 91
tel. 18 442 - 88 - 88

Nazwa zadania:
Utworzenie strefy aktywności na dz. nr 4189/19, 4198/9, 4189/4, 4158/4, 4158/5, 4158/8, 4158/6 w Rabce Zdroju"

Adres Oblektu:
OBRĘB 0001 RABKA-ZDRÓJ,
dz. nr 4158/4, 4158/5, 4158/6, 4158/8, 4189/19, 4189/10

Inwestor: MIASTO I GMINA RABKA ZDRÓJ
UL. PARKOWA 2
34-700 RABKA - ZDRÓJ

Skala: -

Przedmiot rysunku:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Nr Rys: E08

Data: 10.2023r.

Opracowanie:
PROJEKT TECHNICZNY

Projektował:
mgr inż. Artur Obrzut
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
nr ewid. MAP/0405/PBE/18

Sprawdził:
mgr inż. Dawid Laskosz
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
nr ewid. OPL/2080/PWBE/22