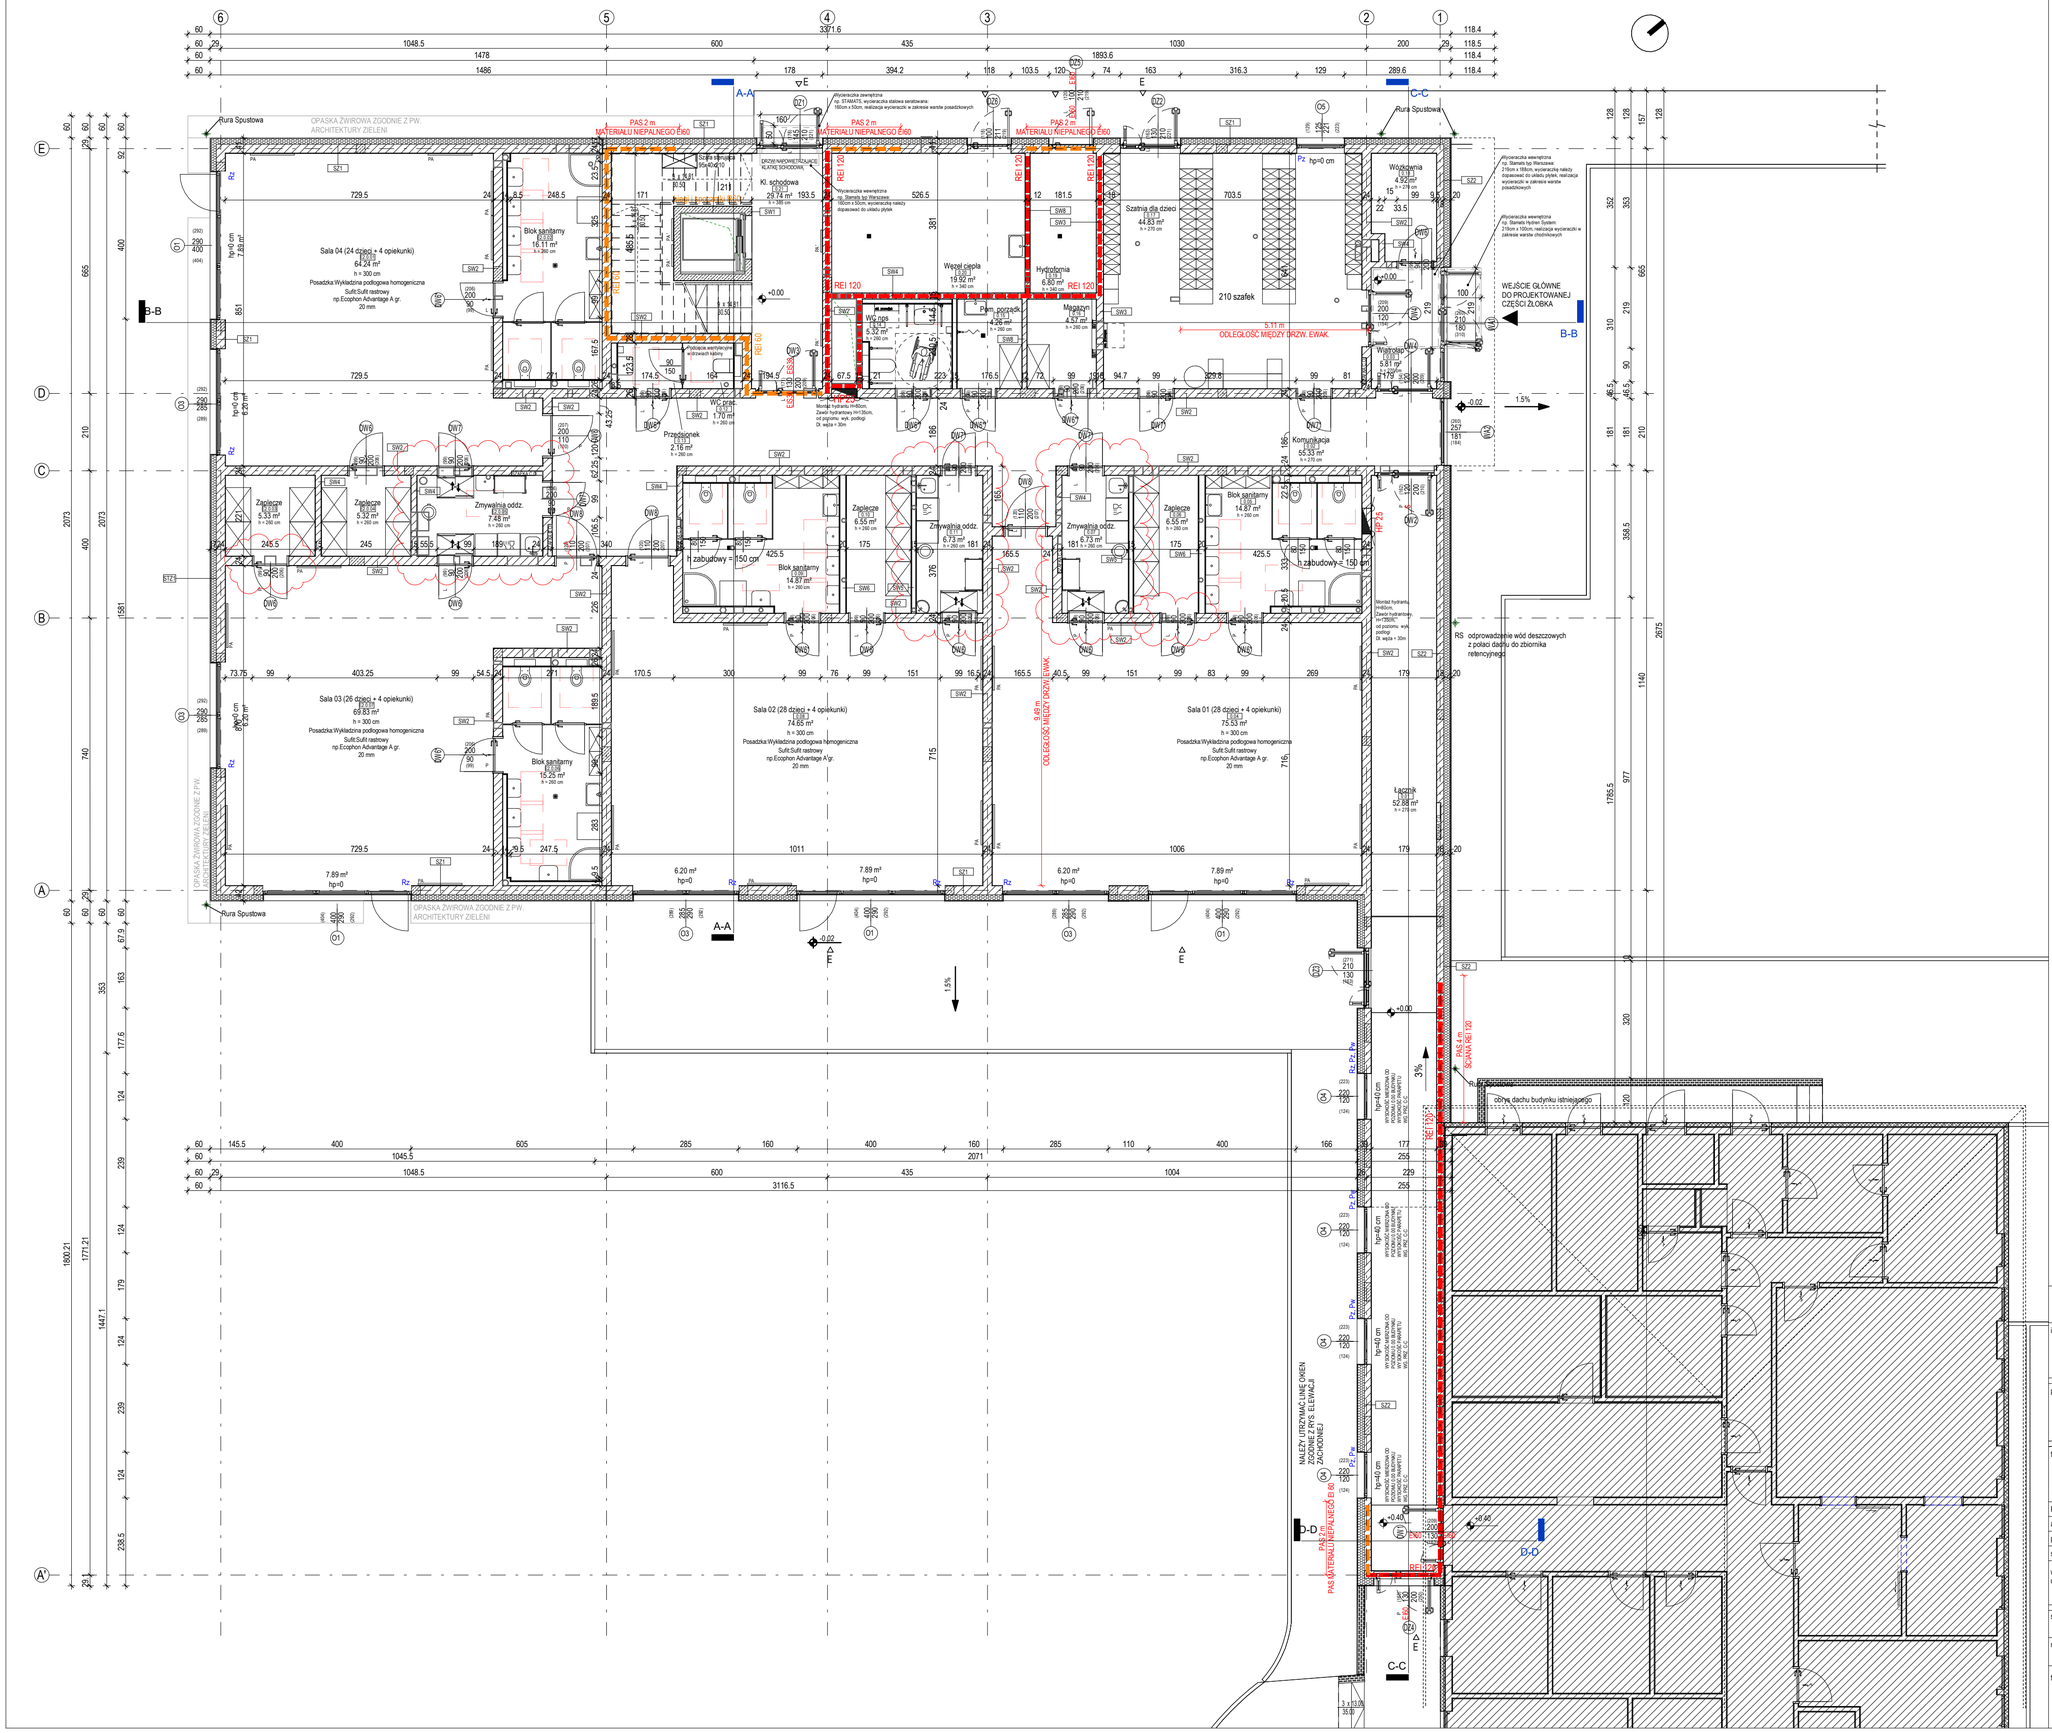
A-A
B-B
C-C
D-D
E
Rura Spustowa
OPASKA ŻWIROWA ZGODNIE Z PW. ARCHITEKTURY ZIELENI
PAS 2 m MATERIAŁU NIEPALNEGO EI60
REI 120
REI 60
Sala 04 (24 dzieci + 4 opiekunki) 64.24 m²
Sala 03 (26 dzieci + 4 opiekunki) 69.83 m²
Sala 02 (28 dzieci + 4 opiekunki) 74.65 m²
Sala 01 (28 dzieci + 4 opiekunki) 75.53 m²
Posadzka:Wykładzina podłogowa homogeniczna Sufit:Sufit rastrowy np.Ecophon Advantage A gr. 20 mm
Blok sanitarny 16.11 m²
Blok sanitarny 15.25 m²
Blok sanitarny 14.87 m²
Zaplecze 5.33 m²
Zaplecze 5.32 m²
Zaplecze 6.55 m²
Zmywalnia oddz. 7.48 m²
Zmywalnia oddz. 6.73 m²
Przedsionek 2.16 m²
WC prac. 1.70 m²
Komunikacja 55.33 m²
Wiatrołap 5.81 m²
Węzeł ciepła 19.92 m²
Hydrofornia 6.80 m²
Pom. porządk. 4.26 m²
Magazyn 4.57 m²
Sztatnia dla dzieci 44.83 m²
Wózkownia 4.92 m²
Kl. schodowa 29.74 m²
WC nps 5.32 m²
Łącznik 52.88 m²
WEJŚCIE GŁÓWNE DO PROJEKTOWANEJ CZĘŚCI ŻŁOBKA
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY DRZW. EWAK. 5.11 m
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY DRZW. EWAK. 4.62 m
210 szafek
h zabudowy = 150 cm
RS odprowadzenie wód deszczowych z połaci dachu do zbiornika retencyjnego
NALEŻY UTRZYMAĆ LINIE DACHU ZGODNIE Z PW. I ELEWACJĄ ZACHODNIEJ
obrys dachu budynku istniejącego
Rz
Pz
Pw
Pa
Pa'
S1
S2
S21
S22
DW1
DW2
DW5
DW6
DW7
DW8
DW9
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6
SW8
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40