


SCHEMAT TABLICY TOS2

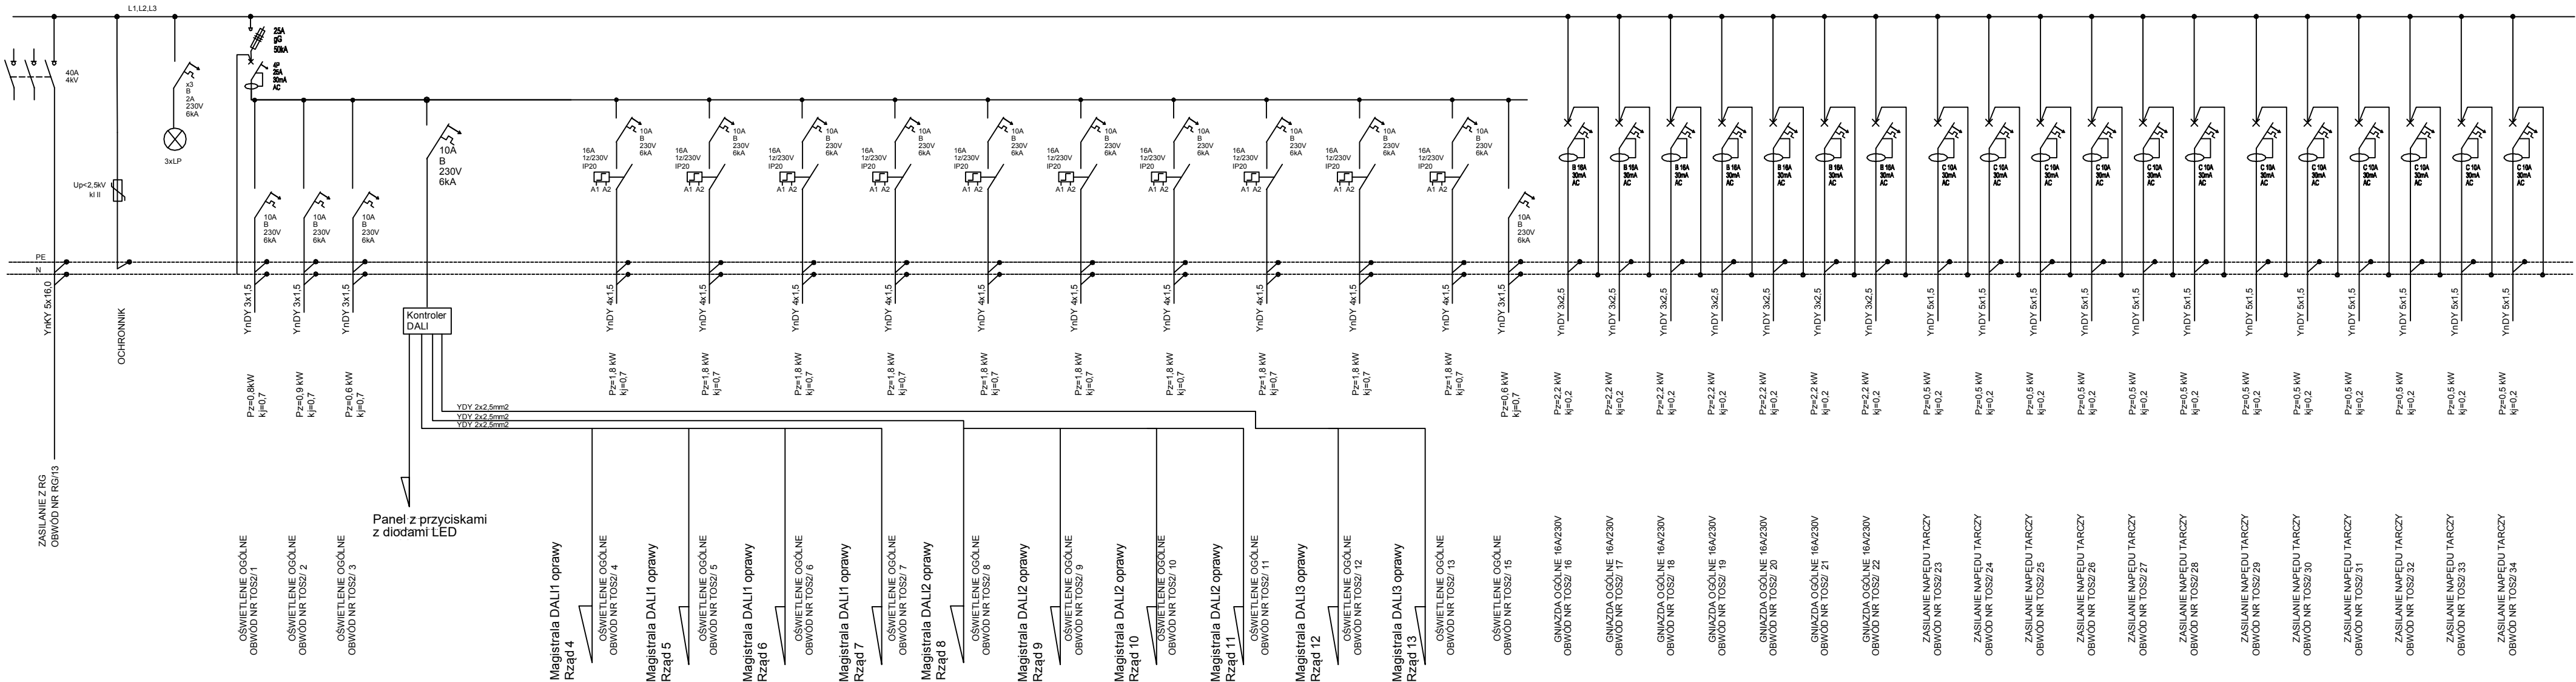

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
-podstawowa - przed dotykem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
-dodatkowa - przed dotykem pośrednim szybkie wyłączenie zasilania
Stosować tablicę IP40-IK08 drzwi pełne z zamkiem mechanicznym
Zachować 30% rezerwę wolnych pól odpływowych

<div><div></div><div>GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.</div></div>					GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.					
ul. Pamiętnikowa 2/37					61-512 Poznań		tel/fax 061 224 81 20		biuro@gpvt.pl	
Numer umowy:		Branża:		ELEKTRYCZNA		Stadium:		PROJEKT WYKONAWCZY		
Inwestor:						MIASTO BYDGOSZCZ UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ				
Nazwa inwestycji:		BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO - HALLI LEKKOATLETYCZNEJ I STRZELECTWA SPORTOWEGO, NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ZAWISZA" W RAMACH INWESTYCJI PN. "WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO-HALLI LEKKOATLETYCZNEJ I STRZELECTWA SPORTOWEGO, Z PEŁNYM PIERWSZYM WYPOSAŻENIEM INWESTYCYJNYM, NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ZAWISZA" PRZY UL. GDAŃSKIEJ 163 W BYDGOSZCZY".								
Lokalizacja inwestycji:		KOMPLEKS SPORTOWY ZAWISZA UL. GDAŃSKA 163, BYDGOSZCZ. DZIAŁKA NR 4/22, obręb 0122								
Projektanci:	ELEKTRYCZNA	mgr inż. Wiesław Kapłon		upr.nr WKP/1385/PWOC/09		Pozostałe				
Opracowanie:										
		mgr inż. Marcin Gatniejewski		upr.nr WKP/1483/PWOC/15						
Sprawdzający:	ELEKTRYCZNA									
Treść rysunku:		SCHEMAT TABLICY TOS2								
Data rozpoczęcia projektu:		Sporządził:		Data		Nr rysunku		Skala		
Ostatnia modyfikacja:				07.2023		E-13		---		
Uwaga! Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powiedzenie lub wykorzystywanie niegodzące z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.										