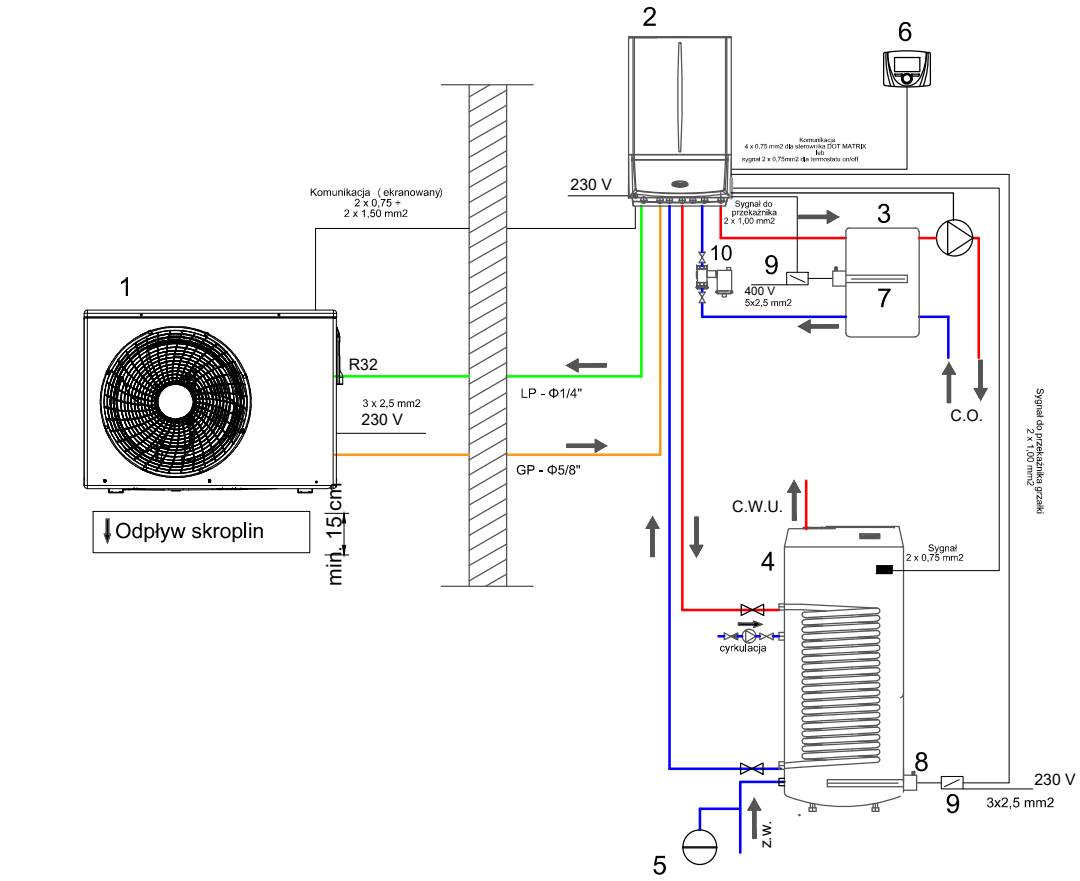

Rury hydrauliczne dla ΔT=5 K i P = 4-6 kW:
Stal - min. Φ25
CU - min. Φ28 x 1
PP - min. Φ40 x 6,7

Główne elementy układu

1. Jednostka zewnętrzna
2. Jednostka wewnętrzna
3. Zbiornik buforowy c.o.
4. Zasobnik c.w.u.
5. Naczynie przeponowe
6. Panel sterowania - DOT MATRIX lub termostat on/off
7. Grzałka elektryczna w buforze
8. Grzałka elektryczna zasobnika c. w. u.
9. Przekaźnik NO
10. Filtr magnetyczny CleanWater

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA **arch. Michał Kulczyński** **86-005 Ciele ul. Ruczajowa 13**
www.MICHALKULCZYNSKI.pl **tel. 691 895 395 e-mail: P.A.Kulczynski@gmail.com**

PROJEKT TECHNICZNY

Projektant	**Jerzy Fabisiak**	upr. nr 246/80/WBPP w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, inst.i urządzeń: wod. i kan., cieplnych wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń	
Projektant sprawdzający	**inż. Andrzej Spławski**	upr. nr 170/67 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, inst.i urządzeń: wod. i kan., cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń	
Opracował	**mgr inż. Maciej Wrona**		
Opracował	**inż. Kacper Chudzik**		

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Posterunek Policji: budynek biurowy, budynek garażowo - magazynowy i maszt teleinformatyczny wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr ewid. 877/1 , obręb Janowice Wielkie, gmina Janowice Wielkie

TYTUŁ RYSUNKU
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INST. C.O.

branża: SANTARNA | skala : -

data sporządzenia rys.: 09.05.2023 r.
data sprawdzenia rys.: 09.05.2023 r.
nr rys.: CO-02