

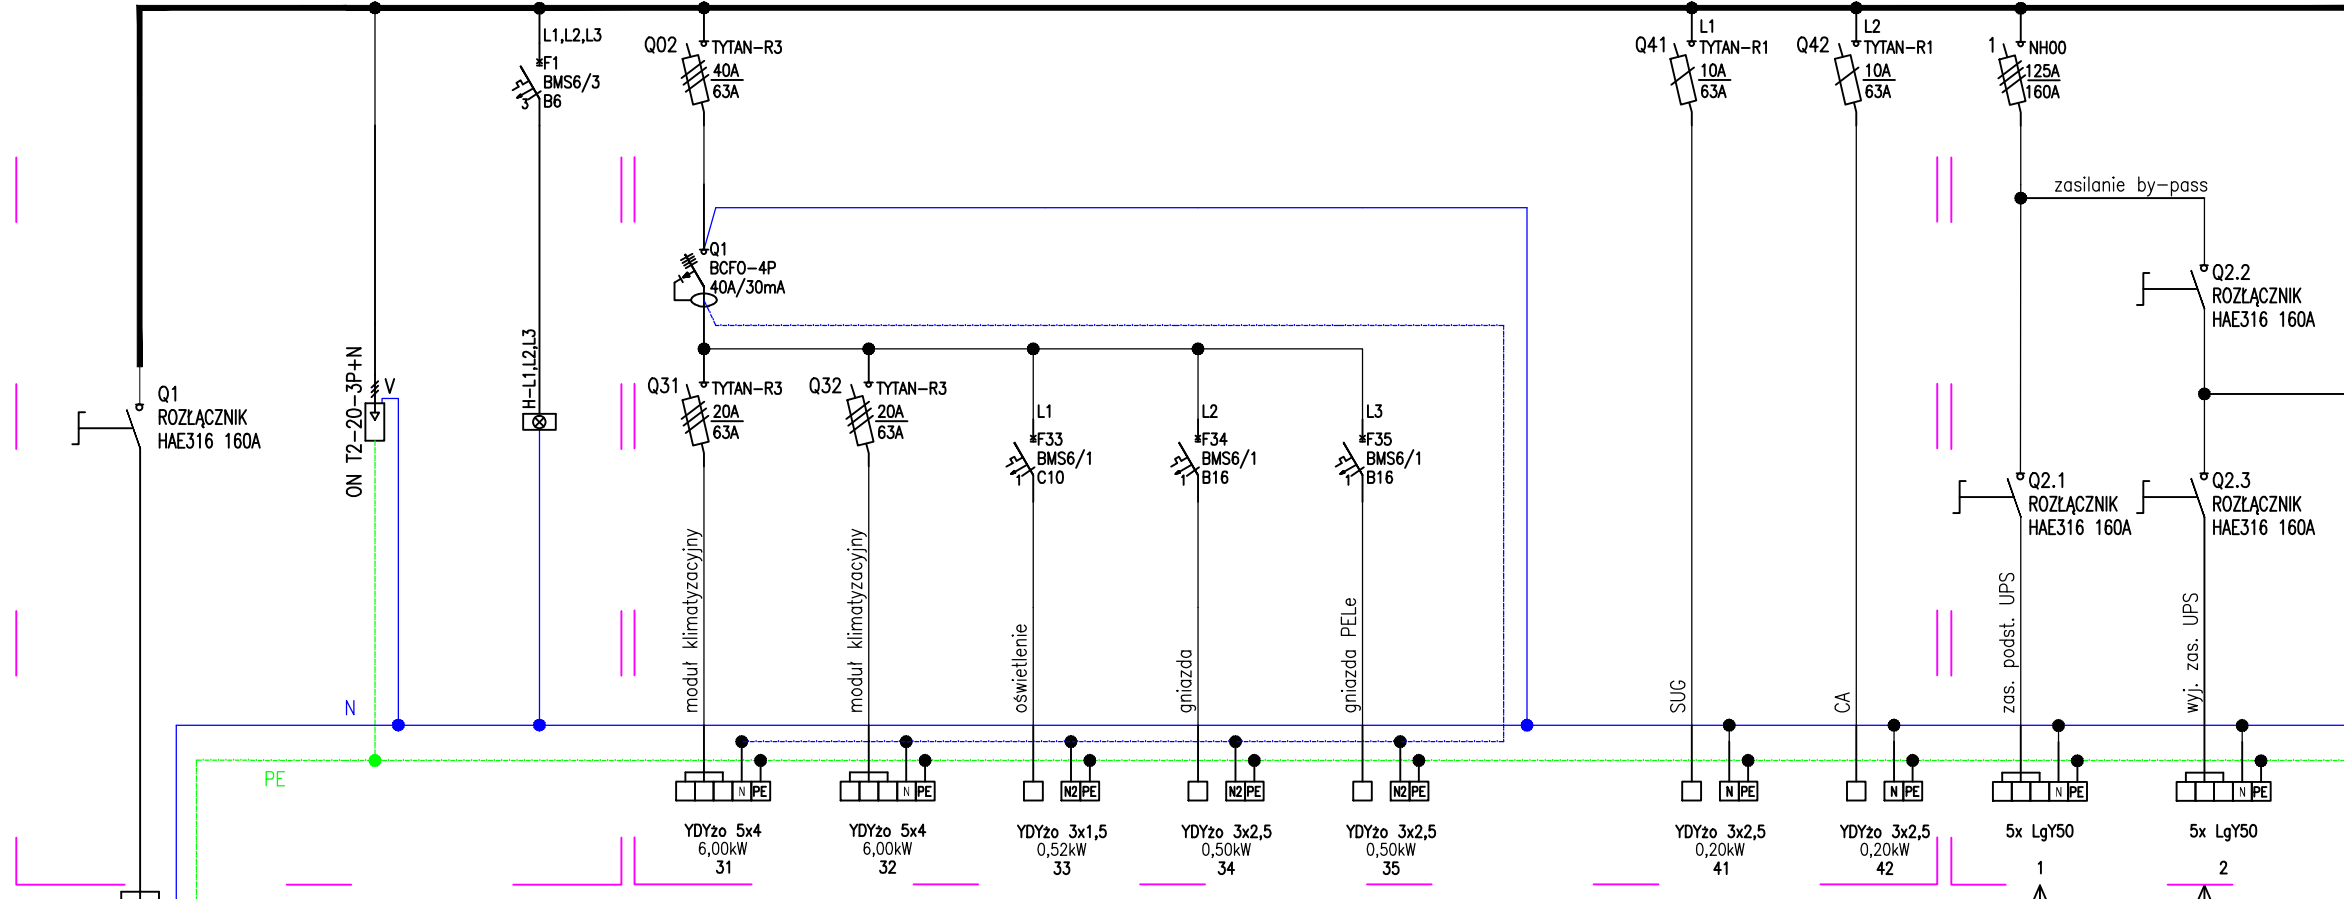


istniejące Rozdzielnica RKGPD2 projektowane SIEĆ 400/230V odpływy gwarantowane (agregat)

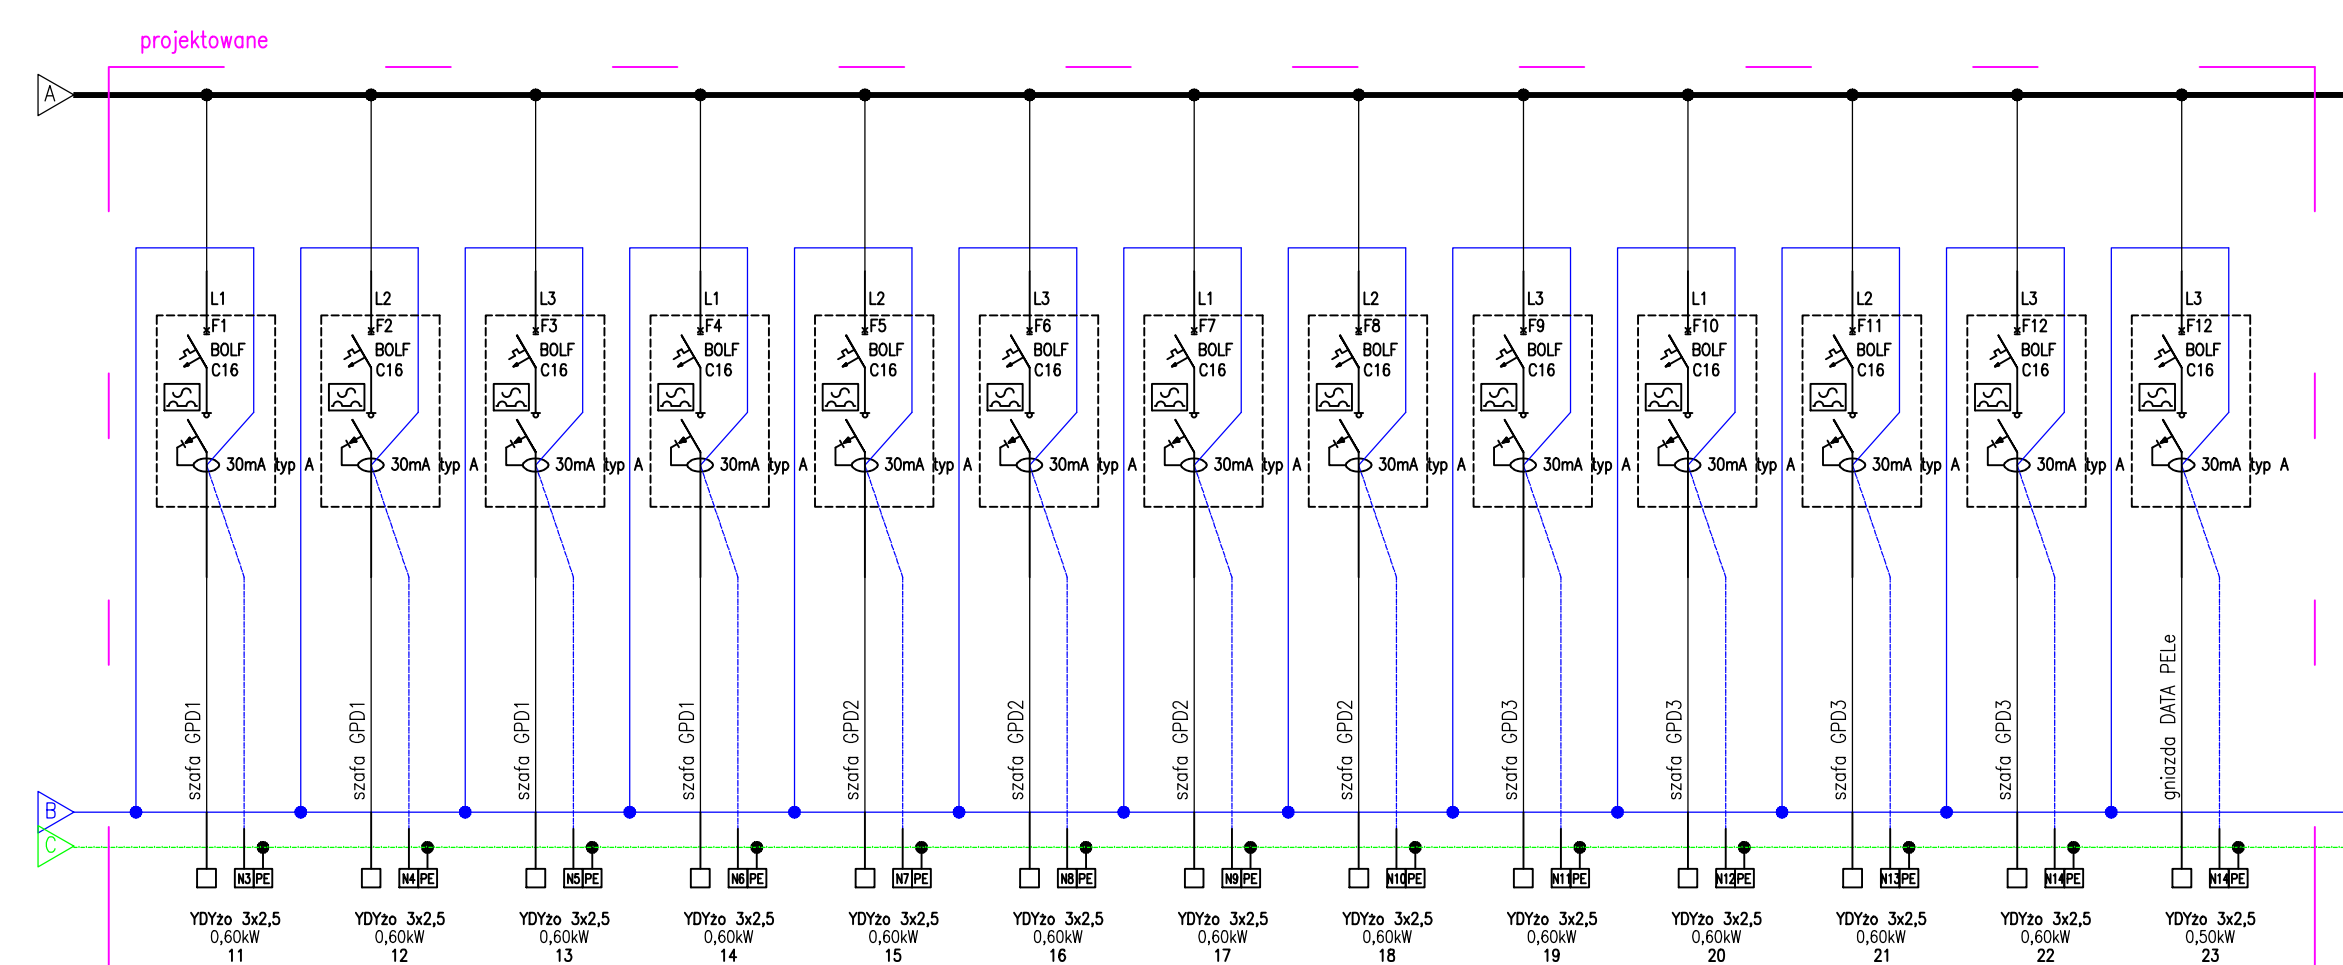

istniejące L1,L2,L3 odpływy UPS

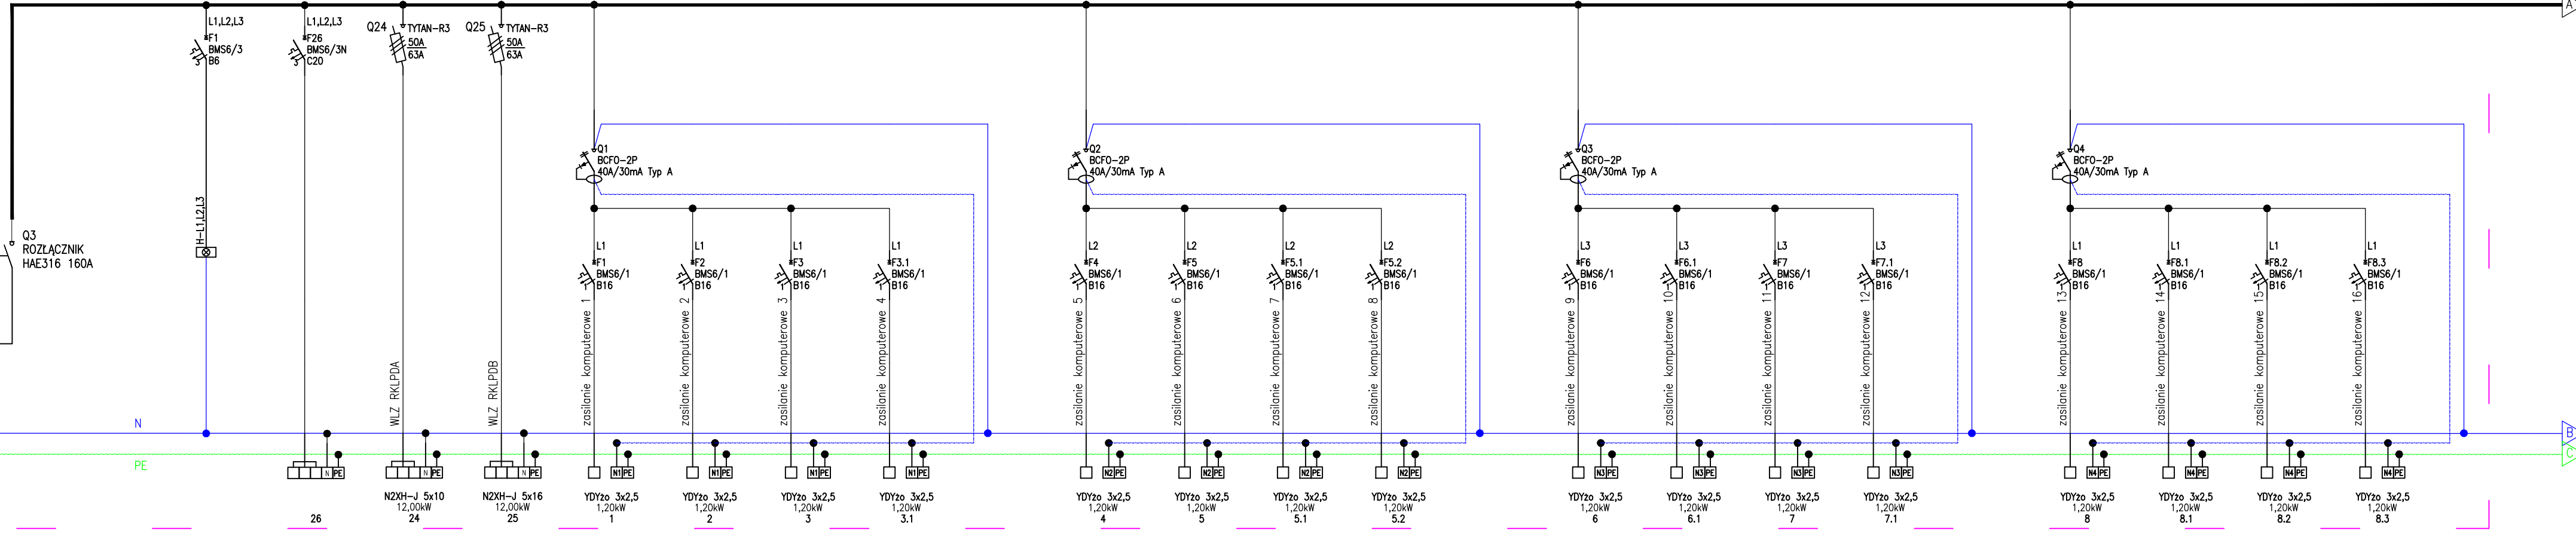

- UWAGI:
1. Rozdzielnicę wyposażać w aparaty firmy np. Legrand lub równoważne.
  2. Stosować aparaturę o  $I_{z\geq 6kA}$ .
  3. Rozdzielnicę dostarczyć kompletną, zmontowaną, po przeprowadzeniu badań, prób funkcjonalnych, gotową do podłączenia instalacji odbiorczej i eksploatacji.
  4. Połączenia zewnętrzne wykonać poprzez listwy zaciskowe piętrowe, stosować zaciski o rzęd większe niż podane przekroje przewodów.
  5. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania.
  6. W instrukcji obsługi podać bezpieczny sposób eksploatacji przełączników bypass UPS.

|   |   |                         |                  |                       |
|---|---|-------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>PROGRESYS Sp. z o.o.</b><br>ul. Skośna 4, Lusowo, 62-080 Tamowo Podgórne<br>Biuro: Poznań, ul. Urbanowska 5e |   |                         |                  |                       |
| Nazwa i adres inwestycji  | Adaptacja pomieszczenia serwerowni budynku<br>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej<br>Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu<br>im. prof. Ludwika Bierkowskiego |                         |                  | Data<br>03.2023       |
| Inwestor  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej<br>Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu<br>im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań                  |                         |                  | Branża<br>ELEKTRYCZNA |
| Tytuł rysunku   | RKGPD2 - doposażenie  |                         |                  | WYKONAWCZY            |
| Imię i nazwisko   | Uprawnienia   | Podpis                  | Skala<br>---     |                       |
| Projektował   | mgr inż. Kazimierz Cisiak   | upr. nr upr. nr 3/PW/92 | Nr rysunku<br>E3 |                       |
| Opracował   | inż. Michał Cisiak  |                         |                  |                       |