
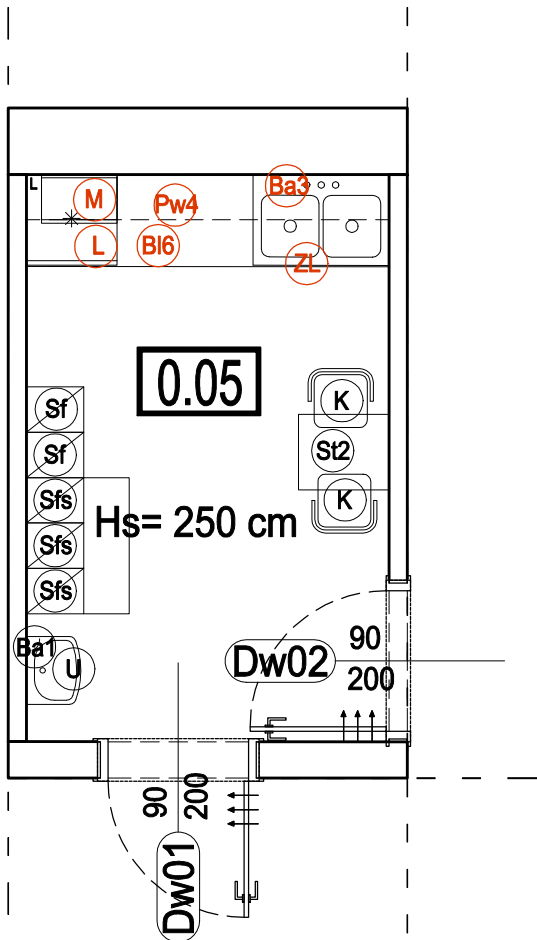


stanowisko mycia wózków
za pomocą mopów
jednorazowych

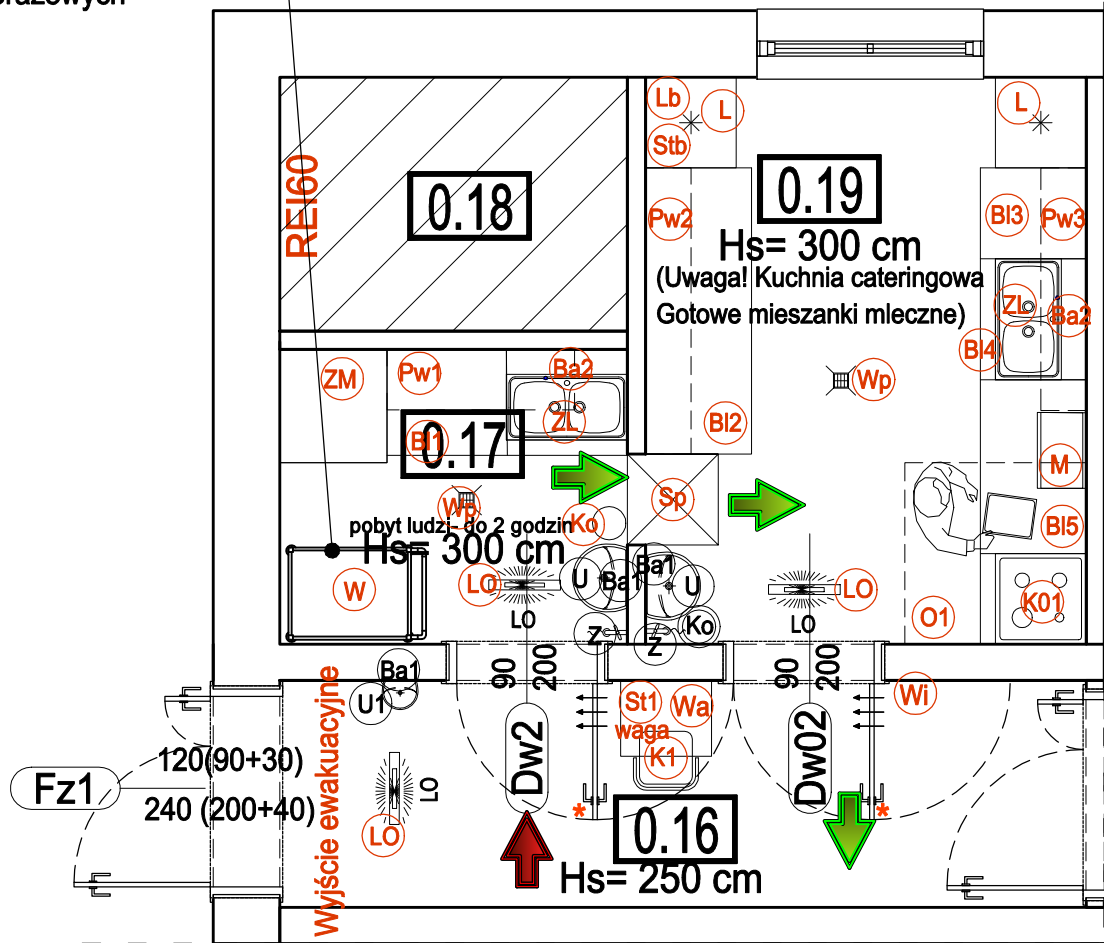

| L.P. | POMIESZCZENIE/NAZWA | WYMIARY | ZASILANIE ELEKTRYCZNE | ŁĄCZNA MOC ELEK. kW | ILOŚĆ SZTUK |
|---|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Pomieszczenie socjalne (0.05) | | | | | |
| U | Umywalka | Zg z wyposażeniem | - | - | 1 |
| Ba1 | Bateria | Zg z wyposażeniem | - | - | 1 |
| Sf/Sfs | Szafka odzieżowa | Zg z wyposażeniem | - | - | 2 |
| | Szafka odzieżowa z siedziskiem | | - | - | 3 |
| Bi6 | Błat kuchenny ze zlewozmywakiem dwukomorowym | Zg z wyposażeniem | - | - | 1 |
| St2 | Stół | Zg z wyposażeniem | - | - | 1 |
| K | Krzesło | Zg z wyposażeniem | - | - | 2 |
| ZL | Zlew dwukomorowy (komora zlewowa 400x400x250) | 1000x600x900 | - | - | 1 |
| M | Mikrofalówka | 553x488x343 | 230 | 1,5 | 1 |
| Ba3 | Bateria | Zg z wyposażeniem | - | - | 1 |
| L | Lodówka podblatowa | 600x600x800 | 230 | 0,12 | 1 |
| Pw4 | Zestaw szafek wiszących | Zg z wyposażeniem | - | - | 1 |
| Pomieszczenie przyjęcia (0.16) | | | | | |
| U1 | Umywalka do rąk | Zg z wyposażeniem | - | - | 1 |
| Ba1 | Bateria | Zg z wyposażeniem | - | - | 1 |
| LO | Lampa owadobójcza | 475x65x300 | 230 | 0,04 | 1 |
| K1 | Krzesło składane | Zg z wyposażeniem | - | - | 1 |
| Wa | Waga elektroniczna przenośna | 278x317x141 | 230 | 0,0007 | 1 |
| St1 | Stolik składany | Zg z wyposażeniem | - | - | 1 |
| Wi | Wieszak na fartuchy i czepki | Zg z wyposażeniem | - | - | 1 |
| Rozdzielnia posiłków/kuchnia mleczna (0.19) | | | | | |
| L | Lodówka | 600x600x800 | 230 | 0,12 | 2 |
| Bi3 | Błat roboczy | 600x700x850 | - | - | 1 |
| Ba2 | Bateria prysznicowa | Zg z wyposażeniem | - | - | 1 |
| ZL | Zlew dwukomorowy (komora zlewowa 400x400x250) z baterią prysznicową | 1000x600x900 | - | - | 1 |
| Bi4 | Stół roboczy ze zlewem dwukomorowym (komora zlewowa 400x400x250) i półką | 1000x700x850 | - | - | 1 |
| M | Mikrofalówka | 553x488x343 | 230 | 1,5 | 1 |
| Bi5 | Błat kuchenny | 1150x700x850 | - | - | 1 |
| Wp | Wpust podłogowy | - | - | - | 1 |
| O1 | Okap | 1200x1200 | 230 | 0,16 | 1 |
| K01 | Płyta indukcyjna 4 polowa wolnostojąca | 650x700x900 | 400 | 14 | 1 |
| Pw3 | Wiszące półki metalowe | 1600x300x700 | - | - | 1 |
| Z | Złączka z wężem | Zg z wyposażeniem | - | - | 1 |
| U | Umywalka do rąk | Zg z wyposażeniem | - | - | 1 |
| Ba1 | Bateria | Zg z wyposażeniem | - | - | 1 |
| Ko | Kosz na odpady | Zg z wyposażeniem | - | - | 1 |
| LO | Lampa owadobójcza | 475x65x300 | 230 | 0,04 | 1 |
| Sp | Szafa przelotowa | 600x600x1800 | - | - | 1 |
| Stb | Elektryczny sterylizator butelek | | 230 | 0,5 | 1 |
| Pw2 | Wiszące półki metalowe | 1900x300x700 | - | - | 1 |
| Bi2 | Błat kuchenny | 1900x700x850 | - | - | 1 |
| Lb | Lodówka na butelki z mlekiem | 220x325x355 | 230 | 0,052 | 1 |
| Zmywalnia naczyń stołowych (0.17) | | | | | |
| W | Wózek kelnerski | 925x640x900 | - | - | 1 |
| Bi1 | Stół odkładczy roboczy (stół wyładowczy) | 440x760x850 | - | - | 1 |
| ZL | Zlew dwukomorowy z baterią prysznicową (stół załadowczy, komora zlewowa 500x400x250mm) | 1000x760x850 | - | - | 1 |
| Ba2 | Bateria prysznicowa | Zg z wyposażeniem | - | - | 1 |
| Pw1 | Półka wisząca | 1240x300x700 | - | - | 1 |
| ZM | Zmywarko-wyparzarka kapturowa | 712x750x1465 | 400 | 10,12 | 1 |
| Z | Złączka z wężem | Zg z wyposażeniem | - | - | 1 |
| U | Umywalka do rąk | Zg z wyposażeniem | - | - | 1 |
| Ba1 | Bateria | Zg z wyposażeniem | - | - | 1 |
| Wp | Wpust podłogowy | - | - | - | 1 |
| LO | Lampa owadobójcza | 475x65x300 | 230 | 0,04 | 1 |
| Ko | Kosz na odpady | Zg z wyposażeniem | - | - | 1 |

TECHNOLOGIA KUCHNI

| | | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | |
|------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------------|
| Lp | NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (m2) |
| | 0.05 | POM. SOCJALNE | 8,87 |
| | 0.16 | POM. PRZYJĘCIA | 7,46 |
| | 0.17 | ZMYWALNIA | 4,43 |
| | 0.19 | ROZDZIELNIA POSIŁKÓW/ KUCHNIA MLECZNA | 10,8 |
| | | SUMA | 31,56 |
| powierzchnia zg z PN-ISO 9836:2015 | | | |

→ czyste naczynia

→ brudne naczynia

NAZWA INWESTYCJI Budowa Żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 94 położonej w 47 obrębie ewidencyjnym m. Sulęcín II w ramach zadania pn. „Budowa Drugiego Żłobka Samorządowego na dz. nr 94 obr. 0047 m. Sulęcín w celu utworzenia 40 miejsc opieki”.

LOKALIZACJA dz. nr ewid. 94, obr. 0047 Sulęcín II, gmina Sulęcín, powiat sulęciński, woj. lubuskie, iden. dz. 080704_4

INWESTOR Gmina Sulęcín
ul. Lipowa 18
69-200 Sulęcín

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA
Archenika Sp. z o.o.
ul. Jarochowskiego 51
60-248 Poznań
tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
biuro@archenika.pl
www.archenika.pl

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT mgr inż. arch. Monika Jasińska WP-OIA/OKK/UpB/25/2009 w specjalności architektonicznej nr izby WP-0717

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Joanna Skrzypczak WP-OIA/OKK/UpB/58/2009 w specjalności architektonicznej nr izby WP-0778

TREŚĆ RYS. SKALA

TECHNOLOGIA KUCHNI 1:50

DATA WRZESIEŃ 2024 NR KONTRAKTU 359

BRANŻA A NR REMIZJI NR RYSUNKU A.TK.01

Rysunek stanowi własność Archenika Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.