


Rzut dachu
Instalacja wentylacji i
klimatyzacji
skala 1:100

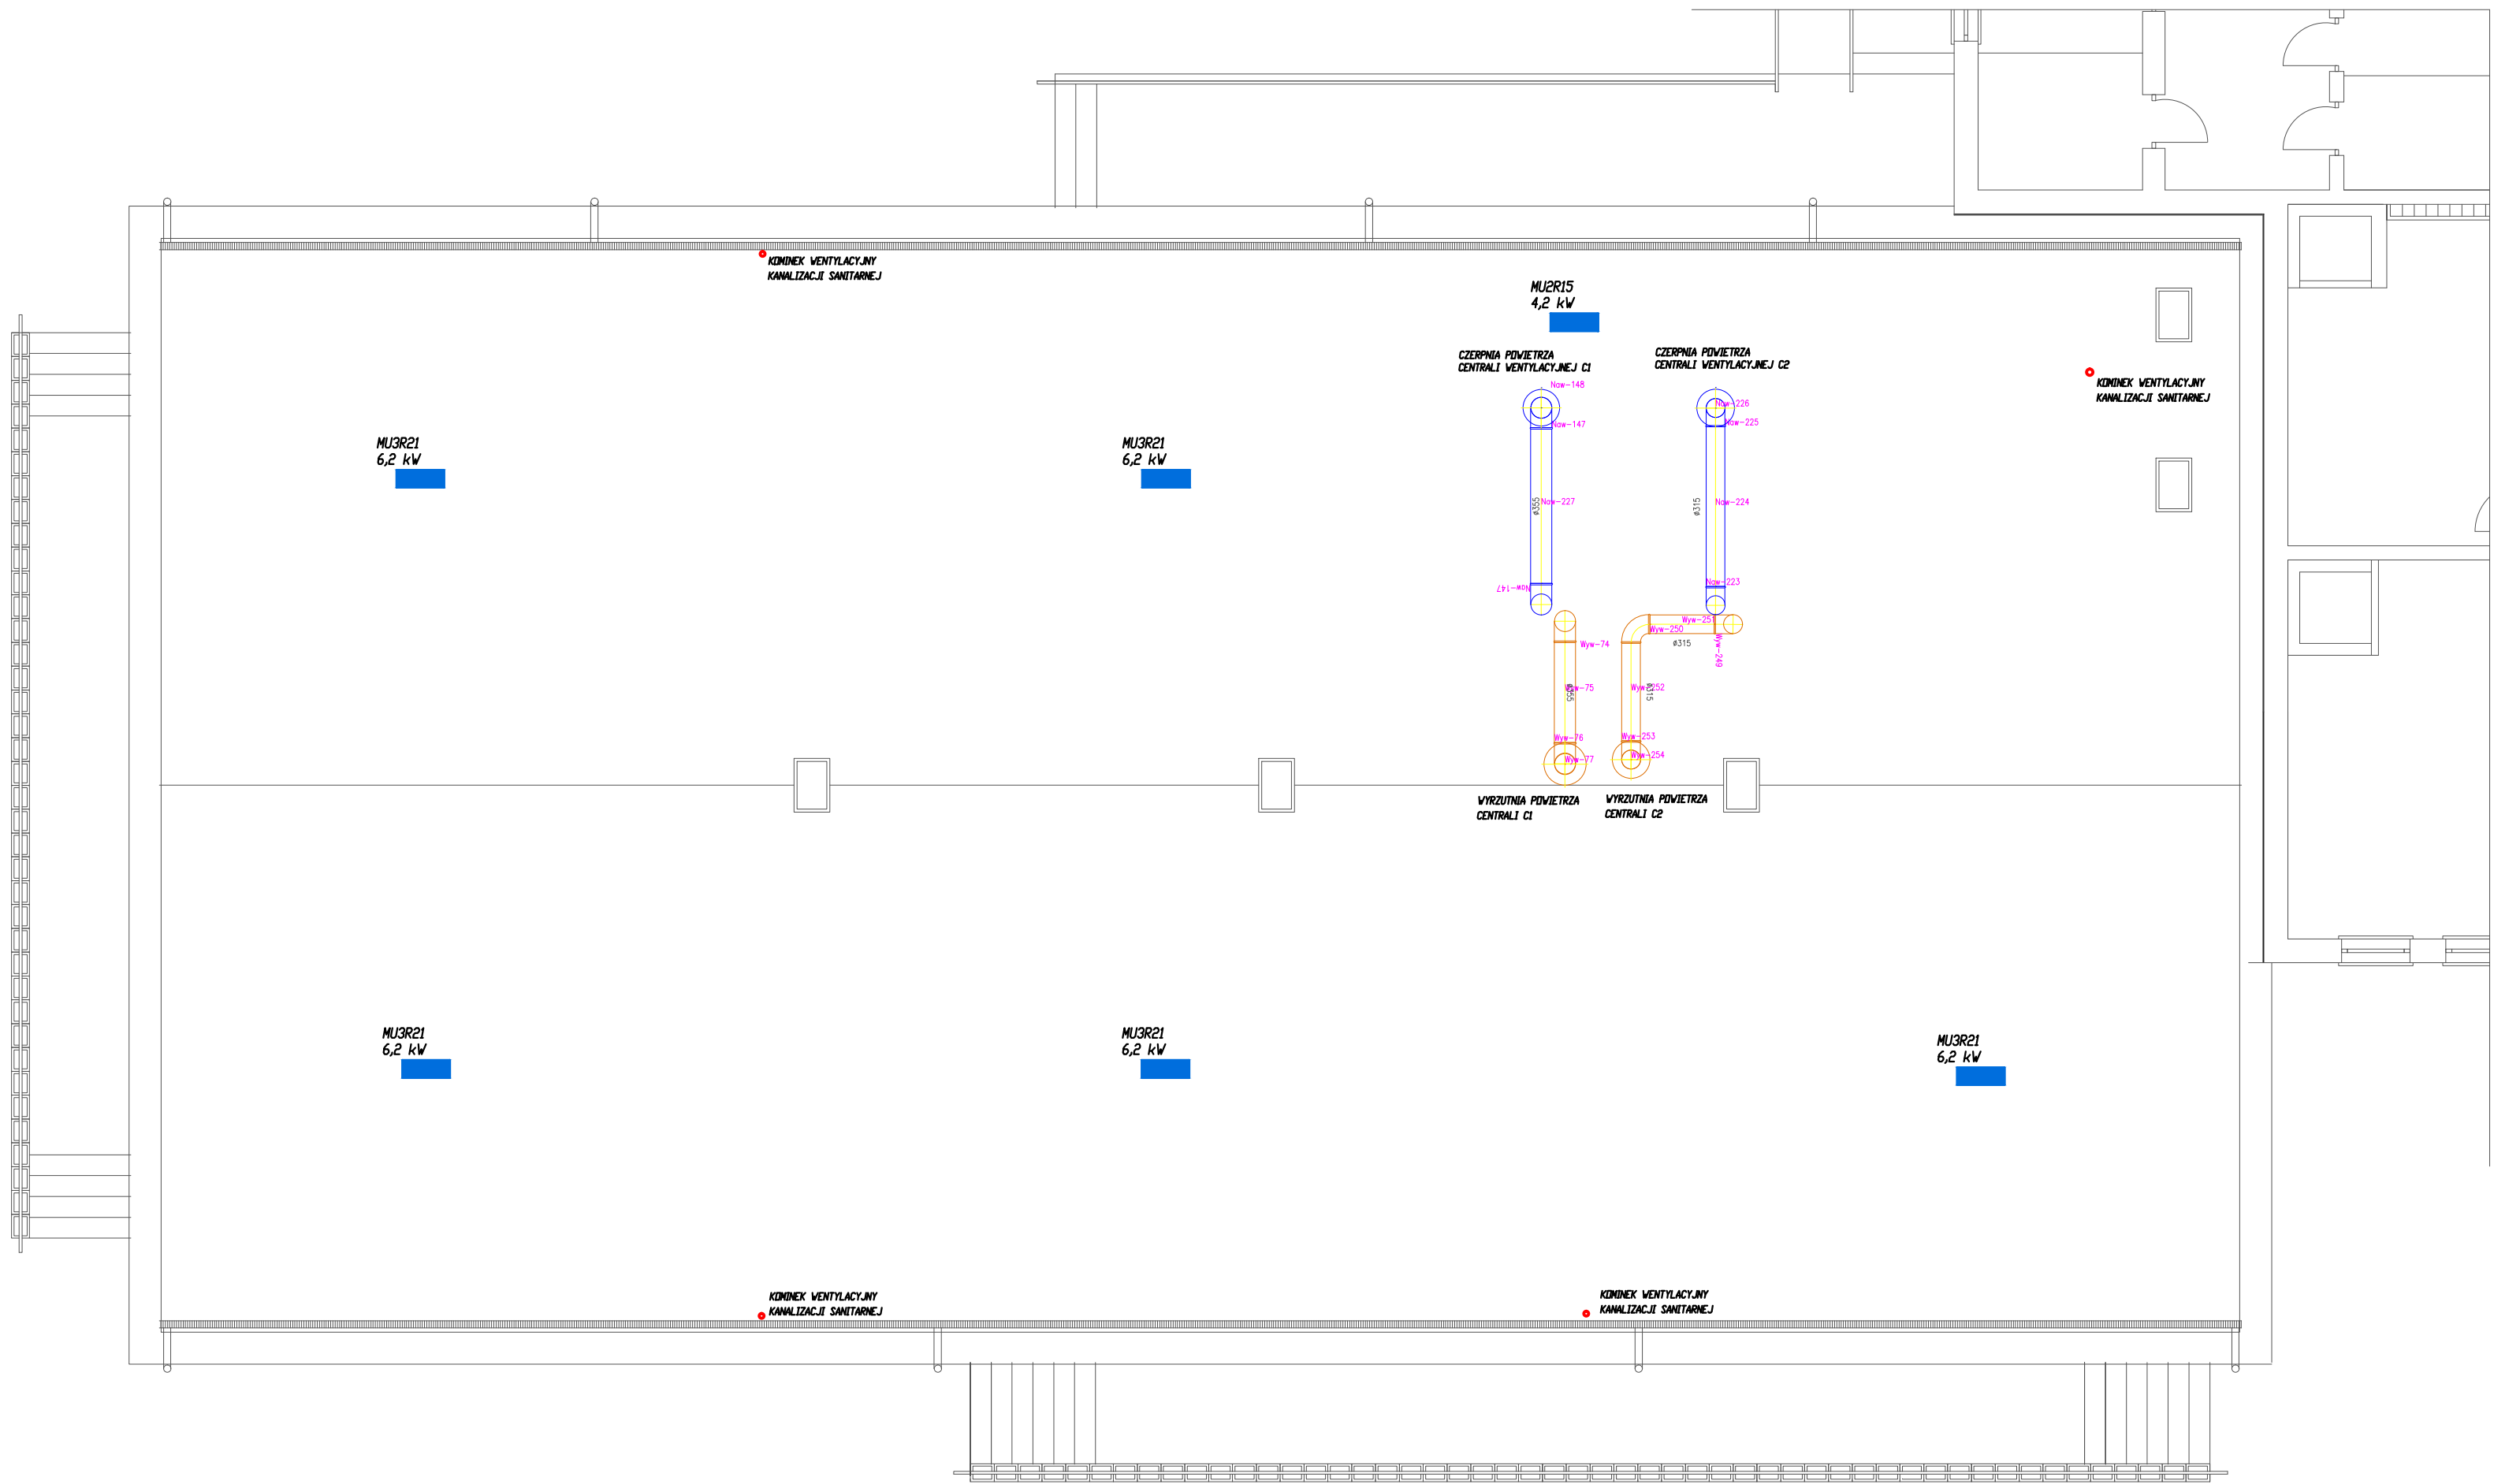

LEGENDA:

MU3R21
6,2 kW
Jednostka zewnętrzna inst. klimatyzacji

Przewody instalacji wywiewnej

Przewody instalacji nawiewnej

STATUS: **PROJEKT TECHNICZNY**

KRAJAN

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
89-400 Sepólno Krajeńskie
t. 052 388 10 10
t.k. 502 48 37 21
email: krajan@inbox.com
www: www.pphkrajan.pl

INWESTOR: GMINA KOŁO
UL. SIENKIEWICZA 23
62-600 KOŁO

OBIEKT: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIAŁY
PRZEDSZKOLNE

LOKALIZACJA: POWIERCIE 3, DZ. NR 896

TYTUŁ RYS.: RZUT DACHU - INST. WENTYLACJI I KLIM.

PROJEKTANT INST. SANIT.: mgr inż. Andrzej Najdowski Upr. POM/0138/POOS/04		SPRAWDZAJĄCY INST. SANIT.: mgr inż. Marek Najdowski Upr. POM/0170/PWOS/07	
SKALA 1:100	NR. PROJ. 1/2021	NR. RYS. 7IS	DATA: 09.2021