



PRZYKŁADOWY SZCZEGÓŁ "A" POKAZUJĄCY
IDEE PODŁĄCZENIA UZIOMU OTOKOWEGO

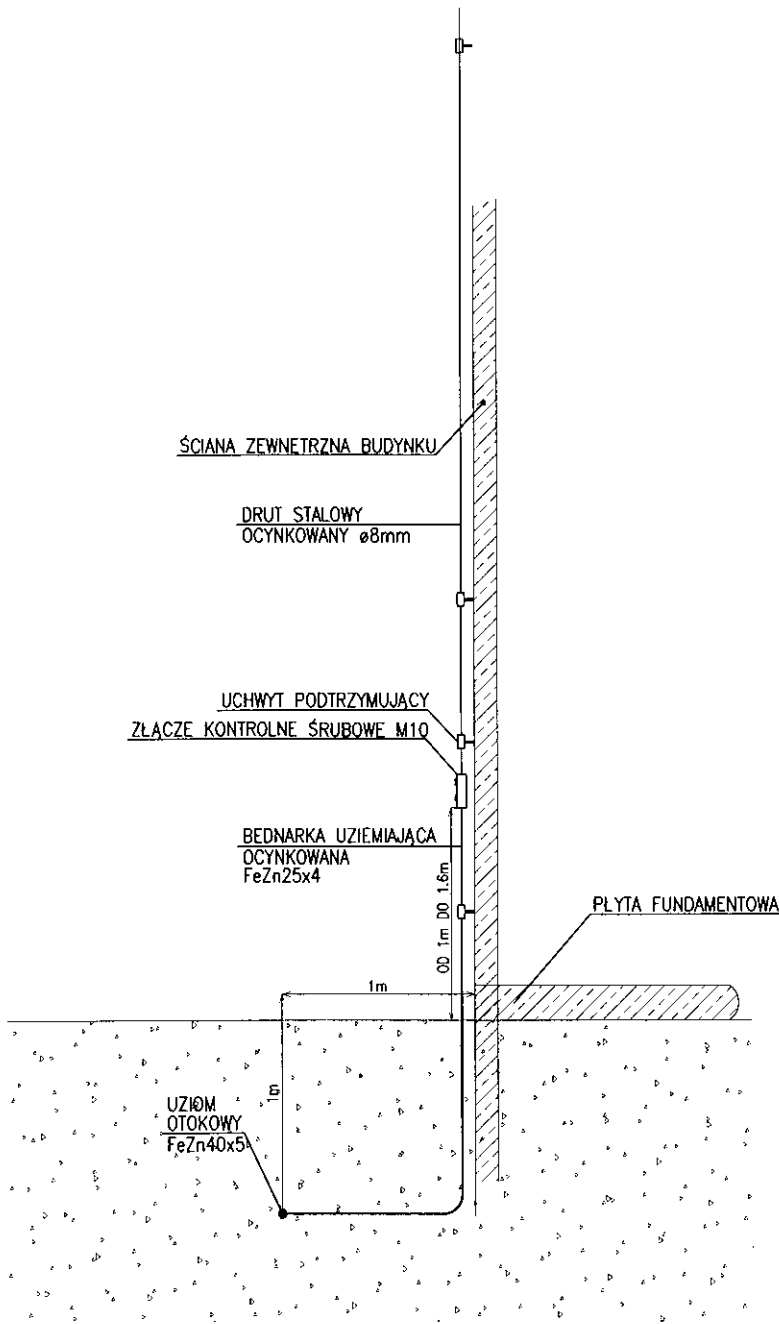

UWAGA:

WSZYSTKIE SKRZYŻOWANIA BEDNARKI MUSZĄ BYĆ ZE SOBĄ SPAWANE
"NA ZAKŁADKE" LUB SKRĘCANE (ZGODNIE Z UWAGĄ W SZCZEGÓLE B),
A MIEJSCA SPAWÓW NALEŻY ZABEZPIECZYĆ LAKIEREM ASFALTOWYM PRZED KOROZJĄ.


PRZYKŁADOWY SZCZEGÓŁ "B" POKAZUJĄCY IDEE
WYKONANIA WYPUSTÓW UZIEMIAJĄCYCH



UWAGA:

1) ZALECA SIĘ POLĄCZENIE SPAWANE WYPUSTU UZIEMIAJĄCEGO
(W PRZYPADKU GDY PRETY ZBROJENIOWE KONSTRUKCJI SĄ SPAWALNE).
SPAWY WEWNĄTRZ BETONU POWINNY MIEĆ CO NAJMNIEJ 50mm DŁUGOŚCI.
ELEMENTY PRZEZNACZONE DO SPAWANIA POWINNY BYĆ TAK WYGIĘTE
ABY ZBIEGAŁY SIĘ NA DŁUGOŚCI CO NAJMNIEJ 50mm PRZED ZESPRAWNIEM.
W PRZYPADKU UŻYCIA PRETÓW ZBROJENIOWYCH ZE STALI
TRUDNOSPRAWALNEJ WYPUST UZIEMIAJĄCY POLĄCZYĆ DO CO NAJMNIEJ DWU
RÓŻNYCH PRETÓW ZBROJENIOWYCH ZA POMOCĄ ZACISKÓW ŁĄCZENIOWYCH.
MATERIAŁ ZACISKU POWINIEN BYĆ WYKONANY Z TEGO SAMEGO
MATERIAŁU CO WYPUST UZIEMIAJĄCY. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA
ZACISKU Z MATERIAŁU INNEGO NIŻ MATERIAŁ WYPUSTU, NALEŻY
CAŁĄ PRZESTRZEŃ OTACZAJĄCĄ ZACISK ZALAĆ MASĄ UNIEMOŻLIWIAJĄCĄ
DOSTĘP WILGOCI.

PRZYKŁADOWY SZCZEGÓŁ "C" POKAZUJĄCY IDEE
WPROWADZENIA KANAŁU KABLOWEGO Z ZIEMI DO BUDYNKU

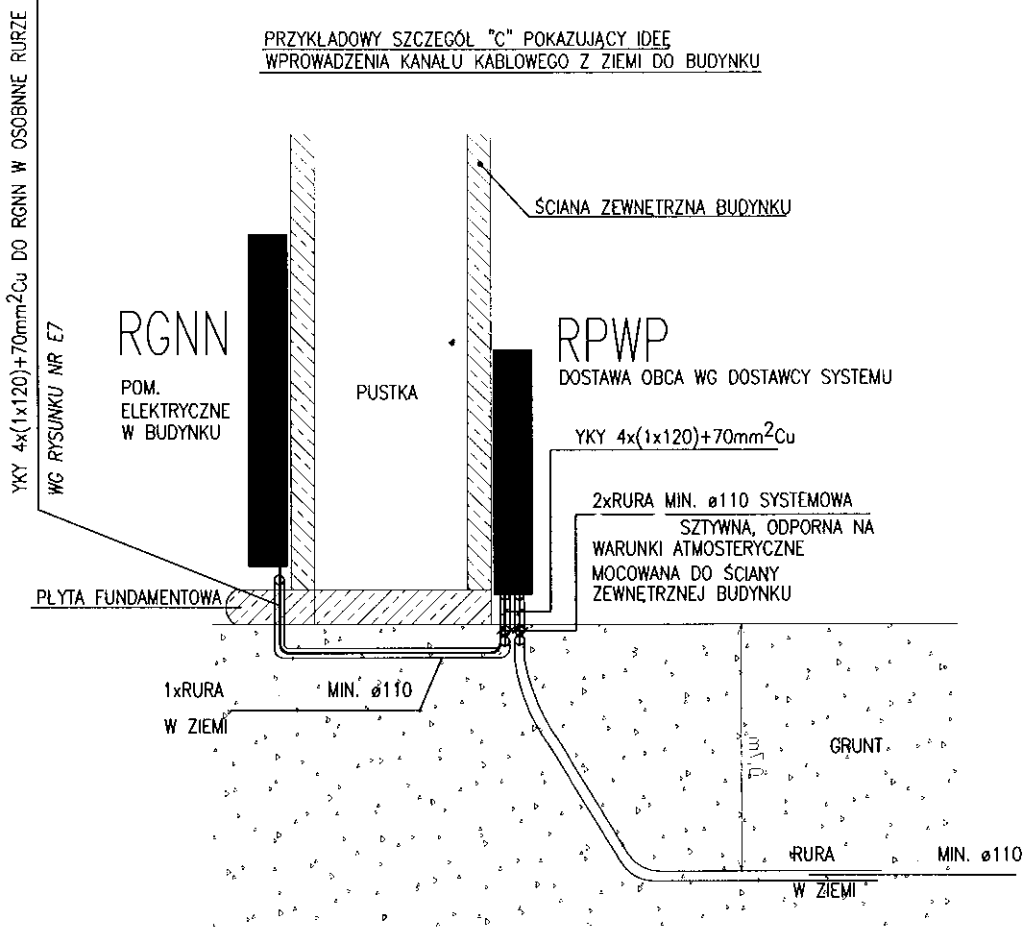

UWAGA:

WSZYSTKIE WPROWADZENIA RUREK DO BUDYNKU NALEŻY USZCZELNIĆ
GAZO- I WODOSZCZELNIE ZA POMOCĄ USZCZELNIENI SYSTEMOWYCH

PRZEJŚCIA KABLI I PRZEWODÓW PRZESZCZĄCZĄCIE I STROPY
NALEŻY WYKONYWAĆ W RURACH OCHRONNYCH PCW
I USZCZELNIAĆ PRZECIWOPOŻAROWO ZA POMOCĄ MASY
USZCZELNIAJĄCEJ PĘCZNIEJĄCEJ. WSZYSTKIE KABELE I PRZEWODY
WPROWADZONE DO BUDYNKU Z ZEWNĄTRZ POWINNY BYĆ
W OSŁONACH Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWYCH USZCZELNIEŃ
DEMONTOWALNYCH PRZED WNIKANIEM WILGOCI, GRZYONI,
A W RAZIE POTRZEBY NAWET GAZU, ODPORNE NA DZIAŁANIE ZEWNĘTRZNYCH
WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH

ARCHITEKT
ANDRZEJ FILIPIUK

ADRES:
UL. WYSZYŃSKIEGO 18/4, 21-560 MIEDZYZRZEC PODL.
NIP: 537 203 46 53
REGON: 06011508
TEL: +48 516042484

INWESTOR:
GMINA MIEDZYZRZEC PODLASKI
ADRES INWESTORA:
UL. WARSZAWSKA 20, 21-560 MIEDZYZRZEC PODL.

TYTUŁ PROJEKTU: "UTWORZENIE CENTRUM AKTYWNOŚCI
SPOŁECZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU"
ADRES INWESTYCJI:
HALASY, gm. MIEDZYZRZEC PODLASKI, 21-560 MIEDZYZRZEC PODL.
DZ. NR EWID.: 214/1.
OBRĘB: 0003 HALASY
JEDNOSTKA EWID.: 060110_2 m. MIEDZYZRZEC PODLASKI - GMINA

TYTUŁ RYSUNKU: SZCZEGÓŁY

Faza:
PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAŁ/SPRAWDZIŁ: PODPIS

PROJ. W SPECJALNOŚCI INST.
mgr inż. ROBERT KLECZKOWSKI
upr. nr MAZ/0270/PDWE/09

PROJ. W SPECJALNOŚCI INST.
mgr inż. JANUSZ DĄBUN
upr. nr 829/BP/97

SKALA RYS.: 1:100 DATA: STYCZEŃ 2024

NR ARKUSZA: E-10

KOREKTA: -----