


2 do decyzji o wyłączeniu  
NJD 7230.1.9.2023  
Z dn. 07.02.2023

INSPEKTOR  
mgr inż. Piotr P.  
upr. bud. nr GP 132 12 12

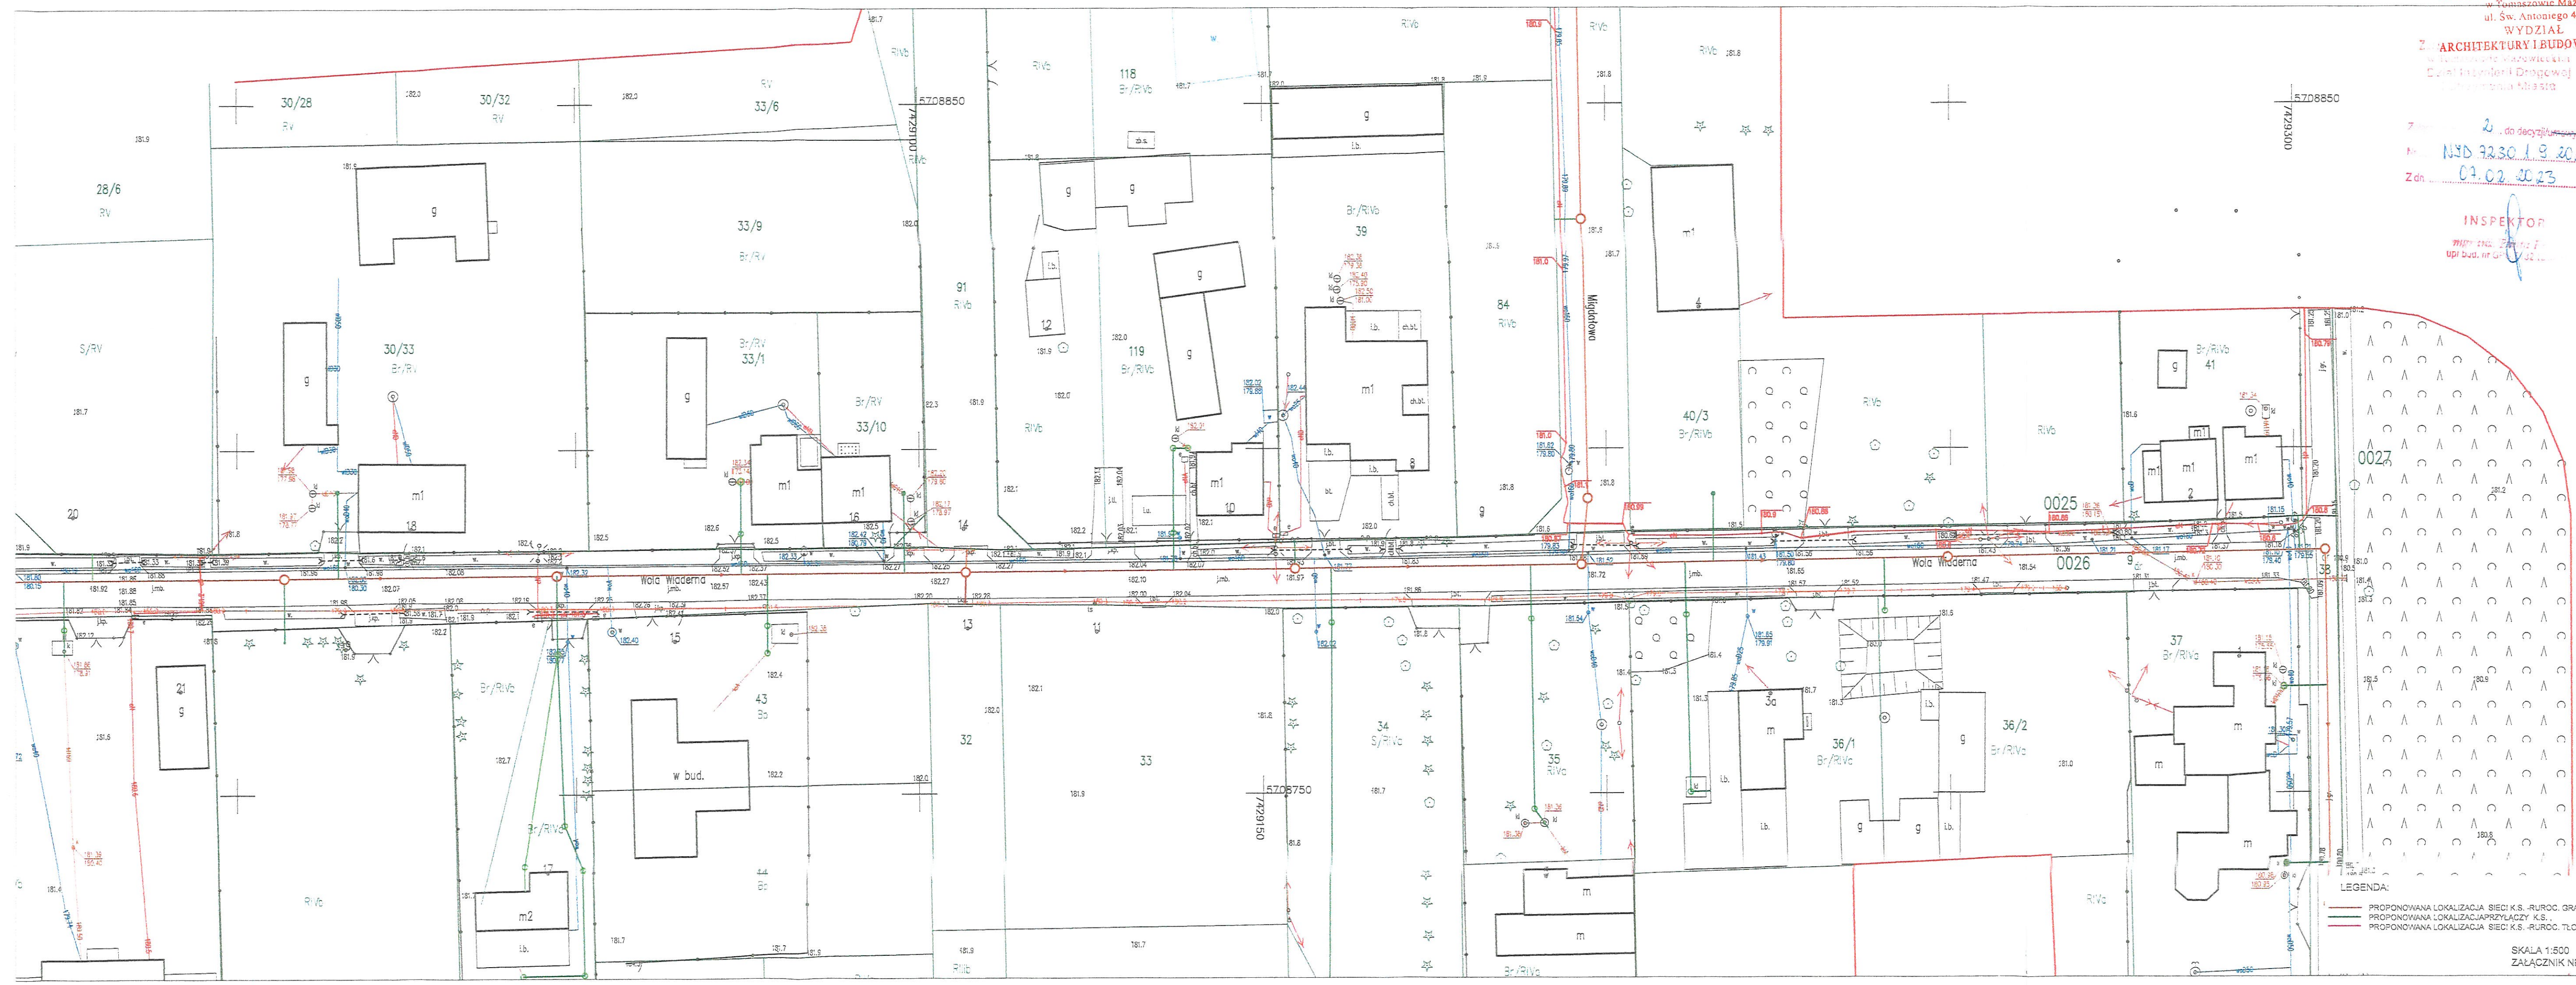

LEGENDA:  
— PROPONOWANA LOKALIZACJA SIECI K.S. - RUROC, GRAWIT.  
— PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZYLĄCZY K.S.  
— PROPONOWANA LOKALIZACJA SIECI K.S. - RUROC, TŁOCZNY

SKALA 1:500  
ZAŁĄCZNIK NR 2