

nawiew typ "Z" 40 x40cm


okno EI30 o powierzchni
min. 1,65 m² w 50%
otwieralne

naczynie wzbiornicze
przeponowe FLEXON TOP425

neutralizator kondensatu

istn. studzienka
kanalizacyjna

zielnia elektryczna

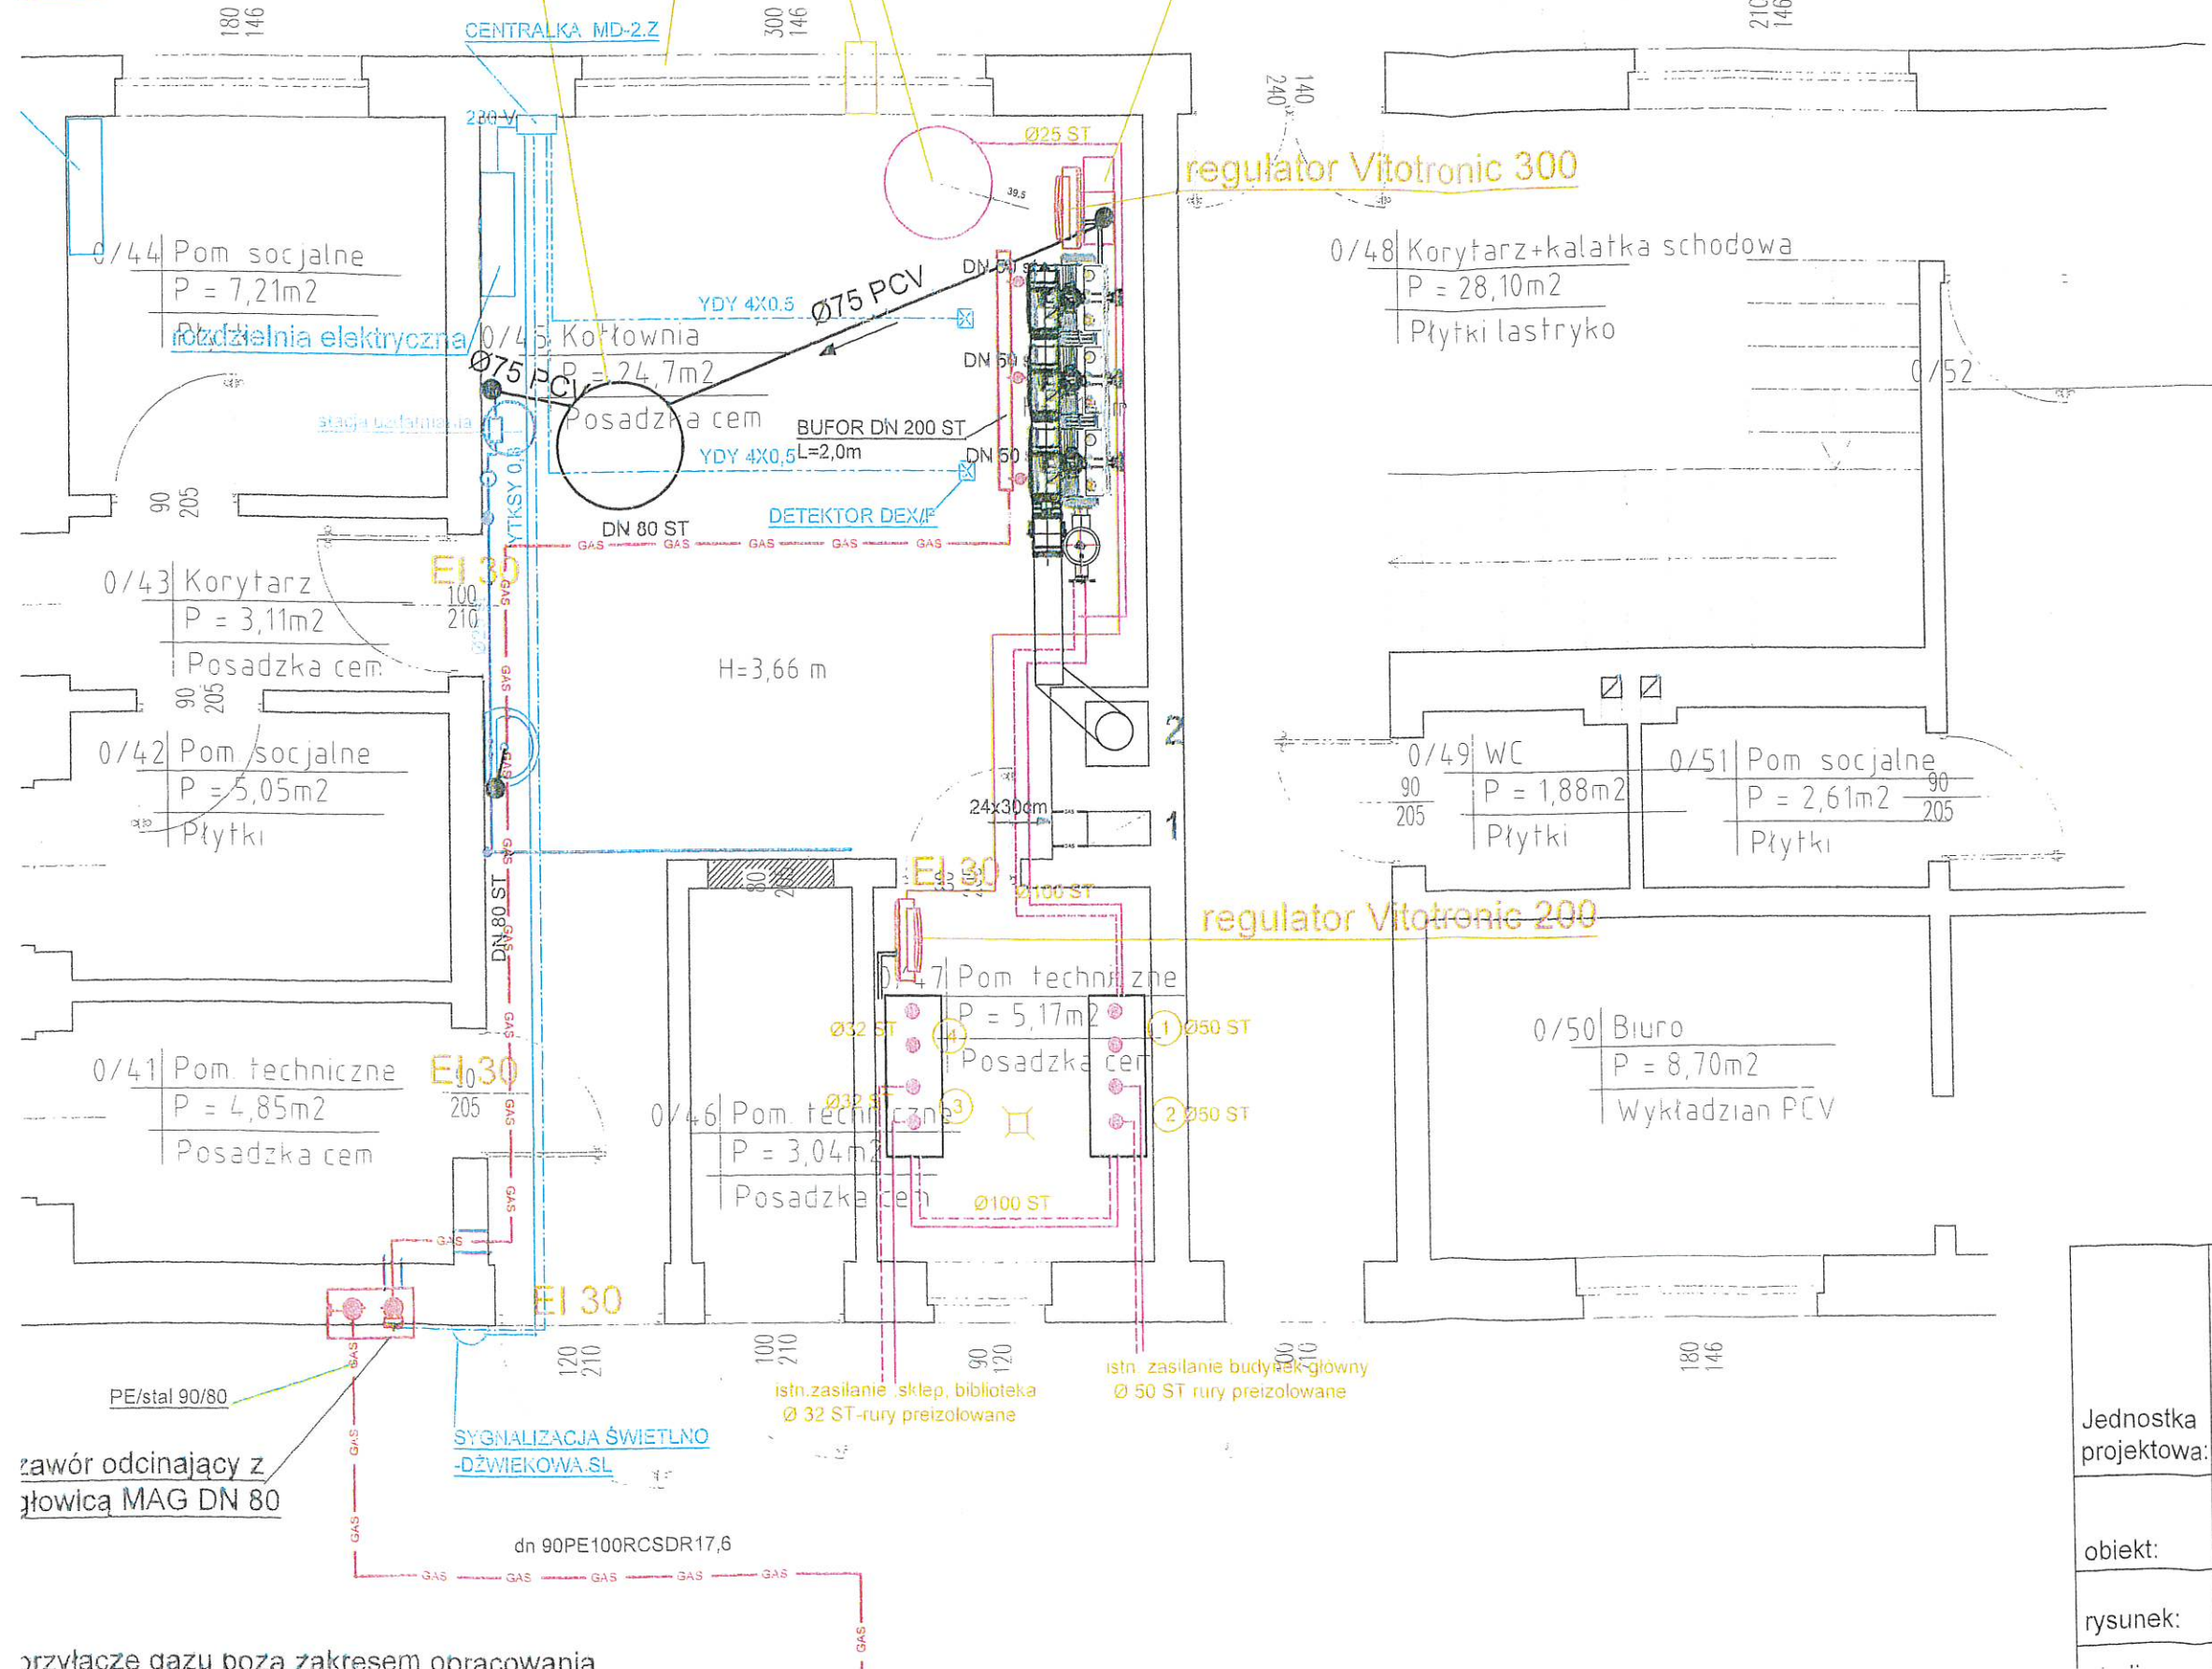

RZECZOSZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr inż. Andrzej Wysokiński
nr upr. 380/98
Leszno, dnia 29.05.2024
Zgodność projektu z wymogami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam
bez uwag Z UWAGAMI

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Instalprojekt

mgr inż. Jolanta Cieślinska
ul. Ostroroga 64/9, 64-100 Leszno
tel. 601 65 37 37

Jednostka
projektowa:

obiekt:

Budynek użyteczności publicznej UM Bojan

rysunek:

Kotłownia gazowa

skala