


inż. Jarosław Flamer
nr ew. WKP/0245/OWOS/06
WKP/0286/POOS/07
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
64-100 LESZNO, ul. Spacerowa 63

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe	
Instalprojekt	
mgr inż. Jolanta Cieślinska ul. Ostroroga 64/9, 64-100 Leszno tel. 601 65 37 37	
Jednostka projektowa:	
obiekt:	Budynek użyteczności publicznej UM Bojanowo
rysunek:	Kotłownia gazowa 3 x 80 kW-przekrój
stadium:	projekt budowlany
branża:	Instalacyjna
adres obiektu:	ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo, dz. nr 390, 391/1, 391/2, 392/1, 392/2
Inwestor:	Gmina Bojanowo, ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo
opracował instalację:	mgr inż. Jolanta Cieślinska WKP/0126/PWOS/07
sprawdził instalację:	inż. Jarosław Flamer WKP/0286/POOS/07
opracował elektryk:	mgr inż. Marian Krzysztof Gorakowski 330/DOŚ/14
sprawdził elektryk:	mgr inż. Tomasz Piotrowiak WKP/0396/PWOE/13
opracował konstrukcję:	inż. Zbigniew Feliks Nowak WKP/0218/POOK/07
skala	1:50
rys. nr	2
data:	04.05.2024

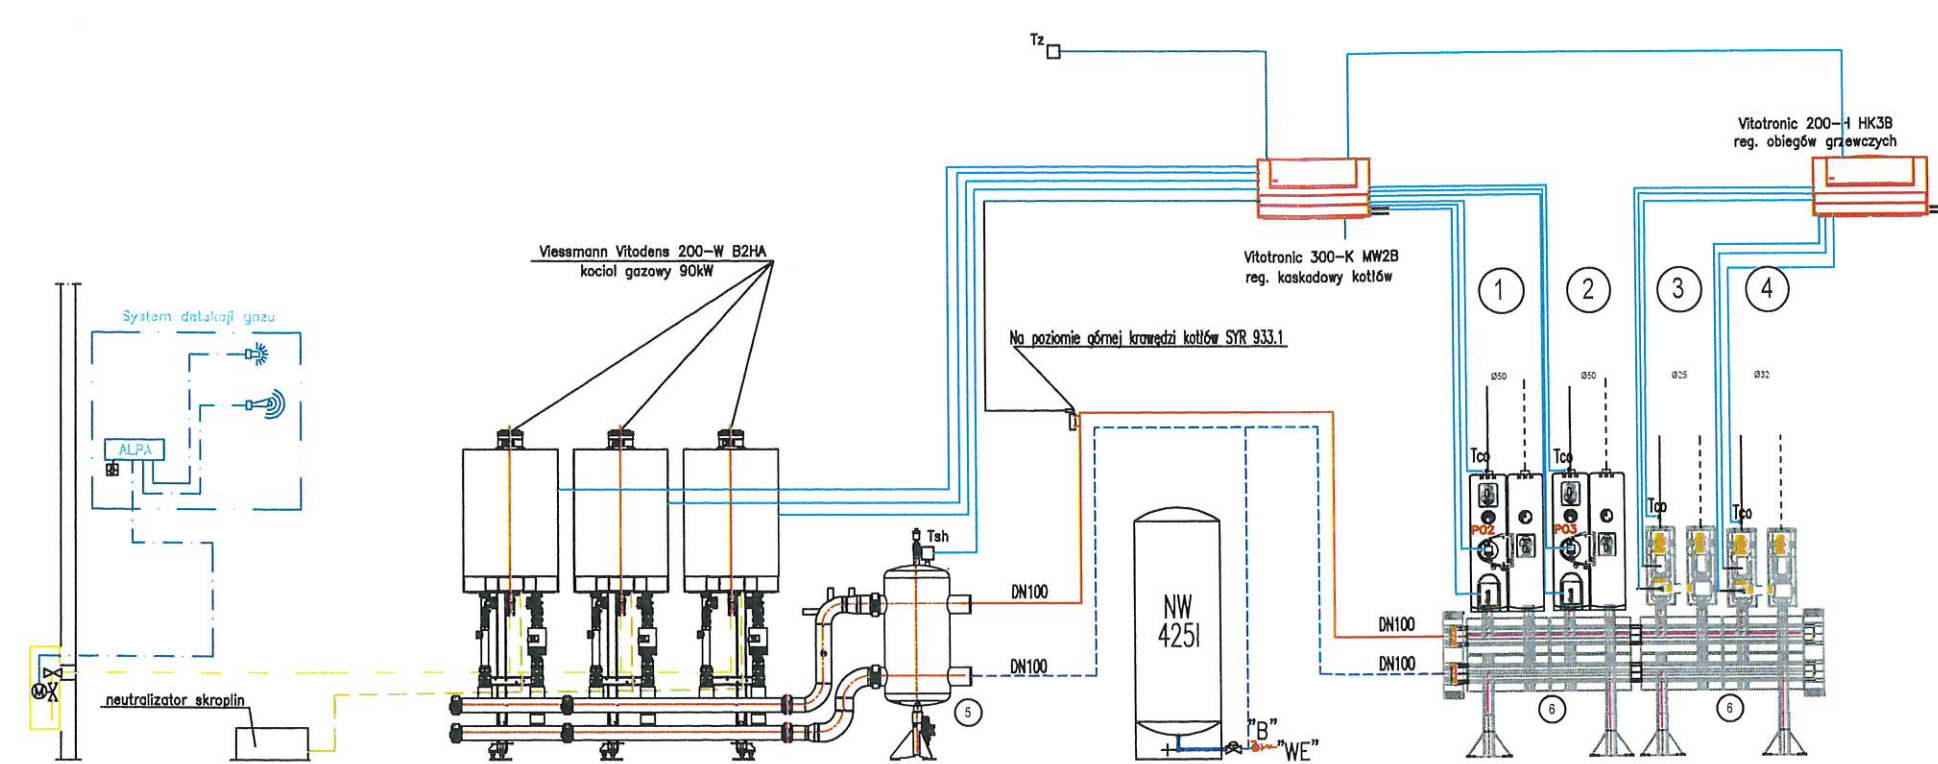

- 6 rozdzielnica grzewcza 2 obw. 12m³/h
- 5 sprzęt hydrauliczny 12m³/h
- 4 obieg grzewczy z mieszaczem kino
Pompa Magna 3 32/ 60 230V
66834.64
- 3 obieg grzewczy z mieszaczem biblioteka , sklep
Pompa ALPHA 2 32/ 60 230V
66834.30
- 2 obieg grzewczy z mieszaczem budynek główny
Pompa Magna 3 40/ 100F 230V
66547.21
- 1 obieg grzewczy z mieszaczem GOK,
OPS, Gołaszyniacy, Wodociągi, strażak
Pompa Magna 3 40/ 100 F 230V
66547.21

Instalację napełnić wodą zdeminiowaną o wymaganym PH, wąż elastyczny (WE) podłączyć tylko w momencie napełnienia instalacji

RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr inż. Andrzej Wysokiński
nr upr. 380/98

Leszno, dnia 04.05.2024

inż. Jarosław Flamer
nr ew. WKP/0245/OWOS/06
WKP/0286/POOS/07

Zgodność projektu z wymogami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam z uwagami

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 64-100 LESZNO, ul. Spacerowa 63

Jednostka projektowa:	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Instalprojekt mgr inż. Jolanta Cicińska ul. Ostroga 64/9, 64-100 Leszno tel. 601 65 37 37
obiekt:	Budynek użyteczności publicznej UM Bojanowo
rysunek:	Kotłownia gazowa 3 x 80 kW-schemat
stadium:	projekt budowlany
branża:	Instalacyjna
adres obiektu:	ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo, dz. nr 390, 391/1, 391/2
inwestor:	Gmina Bojanowo ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo
opracował:	mgr inż. Jolanta Cicińska
branża sanitarna:	WKP/0286/POOS/07
opracował:	mgr inż. Jarosław Flamer
branża elektryczna:	WKP/0286/POOS/07
opracował:	mgr inż. Tomasz Piotrowski
branża elektryczna:	WKP/0396/PWOE/13

mgr inż. Tomasz Piotrowski
Uprawnienia budowlane
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie
I urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid. WKP/0396/PWOE/13