


projektowana tablica elektryczna TE2
(podtyrkowa, np. PURIS 3x12)
zabudować w miejscu istniejącej tablicy licznikowej TL

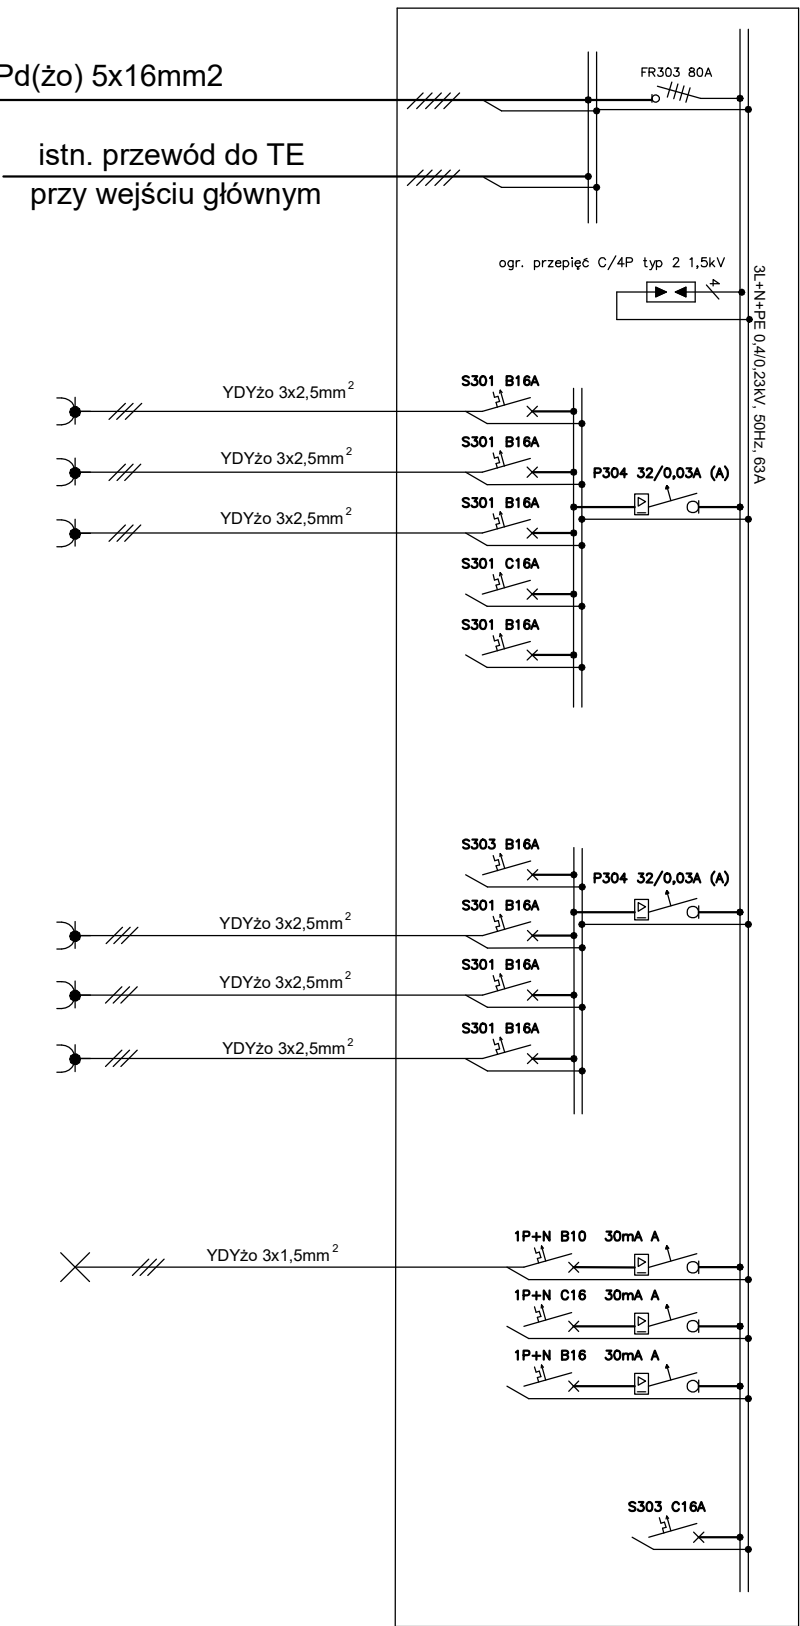

proj. przewód OnPd(żo) 5x16mm²

istn. przewód do TE
przy wejściu głównym

NR OBWODU		ODBIORNIK ELEKTRYCZNY
1	gniazda G1.1 do G1.2	
2	gniazda G2.1 do G2.3	
3	istniejące gniazdo Gi1 gniazdo G3.1	
4	rezerwa	
5	rezerwa	

rezerwa	6
istniejące gniazdo Gi2	7
istniejące gniazdo Gi3,4	8
istniejące gniazdo Gi5	9

ośw. pom. gosp. oraz wentylatory mechaniczne	10
rezerwa	11
rezerwa	12

rezerwa pod inst. PV	13
----------------------	----