


POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO DLA LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU
WIELORODZINNYM PRZY UL. PRZYJEZIERNEJ 3/2 W JANIKOWIE

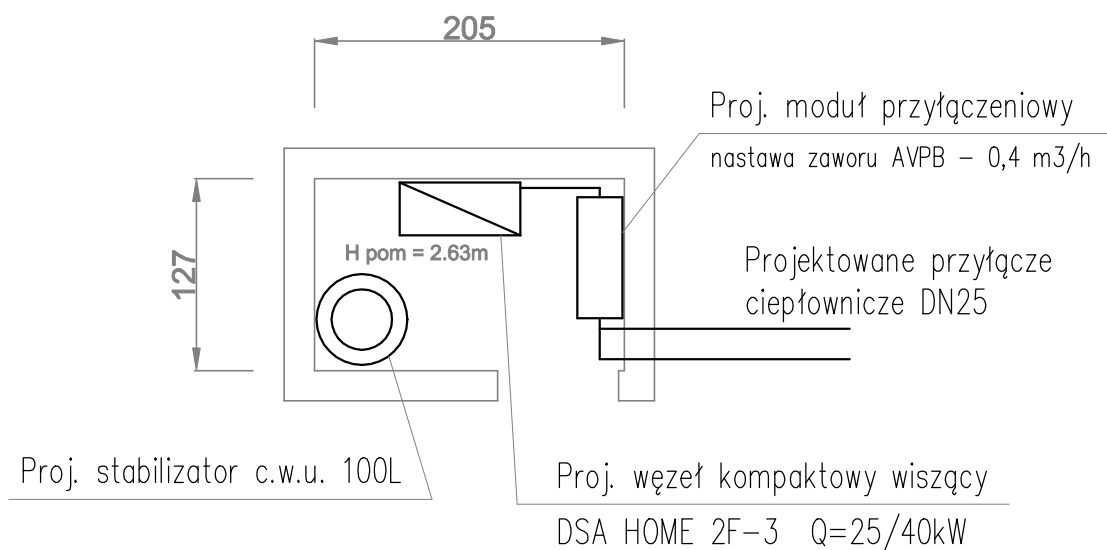

UWAGI:

- przed montażem Wykonawca powinien uzgodnić z właścicielem węzła docelowe jego umieszczenie względem projektowanych/istniejących instalacji oraz by zapewnić dostęp dla obsługi
- węzeł ciepły powinien być podłączony do instalacji wewnętrznych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania układu
- pomieszczenie węzła powinno być wyposażone w grawitacyjną wentylację nawiewno-wywiewną
- w pomieszczeniu węzła przewidzieć studzienkę schładzającą podłączoną grawitacyjnie lub pompowo do istn. kanalizacji

Jednostka projektowa:	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE PROWOJ WOJCIECH PATYK AL. KOPERNIKA 5/50 88-100 INOWROCŁAW		
Inwestor:	GMINA JANIKOWO UL. PRZEMYSŁOWA 6 88-160 JANIKOWO		
Obiekt:	SIEĆ CIEPŁOWNICZA Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ WĘZŁAMI CIEPLNYMI	Adres budowy: UL. PRZYJEZIERNA 3/2 88-160 JANIKOWO	Nr. rys. 30
Treść rys.	RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO PRZYJEZIERNA 3/2 (PIWNICA)	DZIAŁKA NR 19/2 obręb 0001	
Branża	SANITARNA	Skala	1:50
Data:	18.12.2023 r.		
Projektant	mgr inż. Wojciech Patyk nr ewid. KUP/0058/POOS/08 upr. budowlane w specjalności instalacyjnej		
Sprawdził	mgr inż. Piotr Banek nr ewid. KUP/0058/POOS/04 upr. budowlane w specjalności instalacyjnej		
Podpis			