


POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO DLA LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU  
WIELORODZINNYM PRZY UL. PRZYJEZIERNEJ 8/1 W JANIKOWIE

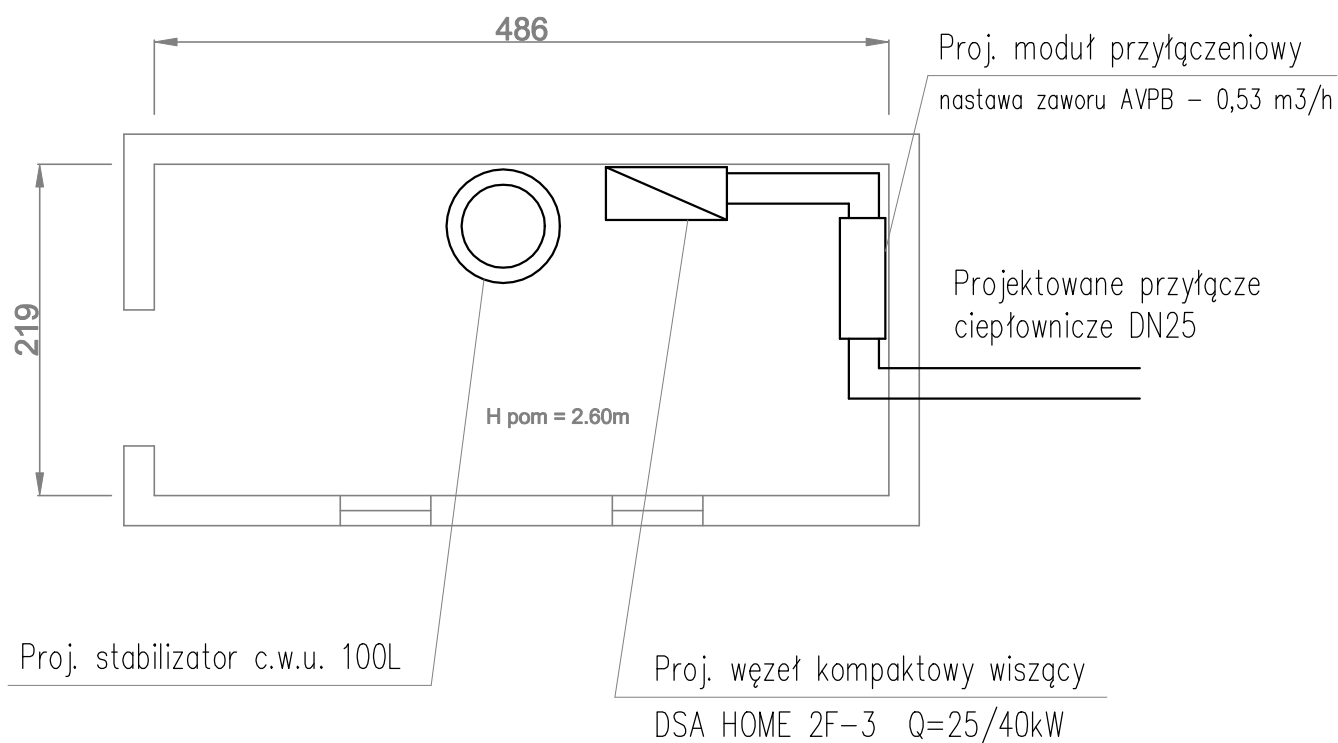

UWAGI:

- przed montażem Wykonawca powinien uzgodnić z właścicielem węzła docelowe jego umieszczenie względem projektowanych/istniejących instalacji oraz by zapewnić dostęp dla obsługi
- węzeł cieplny powinien być podłączony do instalacji wewnętrznych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania układu
- pomieszczenie węzła powinno być wyposażone w grawitacyjną wentylację nawiewno-wywiewną
- w pomieszczeniu węzła przewidzieć studzienkę schładzającą podłączoną grawitacyjnie lub pompowo do kanalizacji

Jednostka projektowa:		PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE PROWOJ WOJCIECH PATYK AL. KOPERNIKA 5/50 88-100 INOWROCŁAW	
Inwestor:		GMINA JANIKOWO UL. PRZEMYSŁOWA 6 88-160 JANIKOWO	
Obiekt:	SIEĆ CIEPŁOWNICZA Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ WĘZŁAMI CIEPLNYMI	Adres budowy:	Nr. rys.  26
Treść rys.	RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO ŁĄCZNA 8/1 (PIWNICA)	UL. ŁĄCZNA, PRZYJEZIERNA 88-160 JANIKOWO DZIAŁKA NR 22/14 obręb 0001	
Branża	SANITARNA	Skala	
		1:50	Data: 18.12.2023 r.
Projektant	mgr inż. Wojciech Patyk nr ewid. KUP/0058/POOS/08 upr. budowlane w specjalności instalacyjnej		Sprawdził
			mgr inż. Piotr Banek nr ewid. KUP/0058/POOS/04 upr. budowlane w specjalności instalacyjnej
Podpis			