
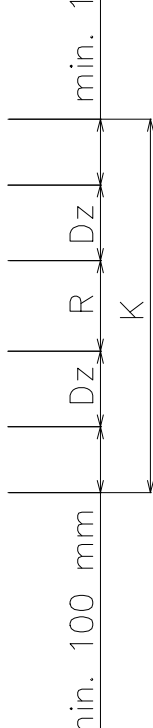


SZEGÓŁ POSADOWIENIA
RUR PRZEIZOLOWANYCH

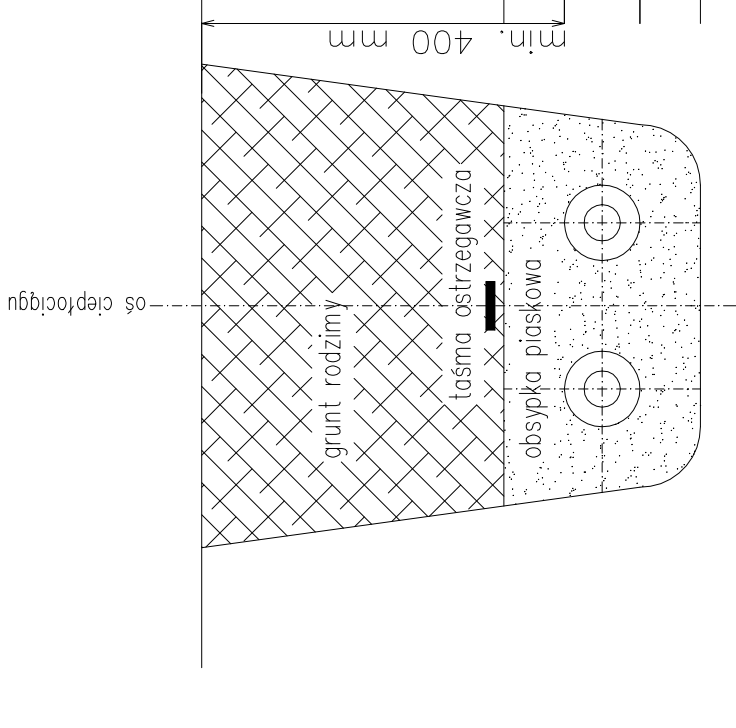

Dz	D _{min}	K	R
mm	mm	mm	mm
90	0,65	0,70	
110	0,65	0,70	
125	0,65	0,70	
140	0,65	0,75	150
160	0,70	0,80	
200	0,75	0,90	
225	0,75	1,00	
250	0,80	1,10	
315	0,90	1,20	
355	1,00	1,30	
400	1,00	1,40	
450	1,00	1,50	250
500	1,10	1,60	
520	1,10	1,70	
560	1,20	1,80	
630	1,30	2,00	
710	1,40	2,20	
780	1,50	2,40	

SCHEMATY OBLICZENIOWE
PODUSZEK KOMPENSACYJNYCH
DLA ŁUKÓW I ODGAŁĘZIENI

OZNACZENIA:

3,5/2,0/1,0

- pierwsza liczba oznacza 40mm warstwę poduszki o długości 3,5m przylegającą do płaszcza,
- druga liczba oznacza kolejną 40mm warstwę poduszek o długości 2,0m nałożoną na warstwę pierwszą,
- trzecia liczba oznacza kolejną 40mm warstwę poduszek o długości 1,0m nałożoną na warstwę drugą
- na wewnętrznej stronie łuku rurę przeizolowaną zaznaczono jedną linią,
- na schematach należy zabezpieczyć poduszkami drugą rurę przeizolowaną analogicznie

Jednostka projektowa:
AL KOPIERNIKA 5/50 88-100 INOWROCLAW

Investor:
GMINA JANKOWO
UL. PRZEMYSŁOWA 6 88-160 JANKOWO

Objekt:
SEĆ CIEPŁOWNICZA Z PRZYŁĄCZAMI
UL. ŁĄCZNA, PRZYZIEŻERNA

Treść rys. SZCZEGÓŁY MONTAŻOWE SIECI CIEPŁOWNICZEJ Z PRZYŁĄCZAMI

Brutto SANITARNIA Skala ---

Projektant mgr inż. Wojciech Patyk
nr ewid. KUP/0058/P005/08
upr. budowlane w specjalności instalacyjnej

Sprawdził mgr inż. Piotr Banek
nr ewid. KUP/0058/P005/04
upr. budowlane w specjalności instalacyjnej

Podpis

