


POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU
MIESZKALNYM PRZY UL. ŁĄCZNEJ 22 W JANIKOWIE

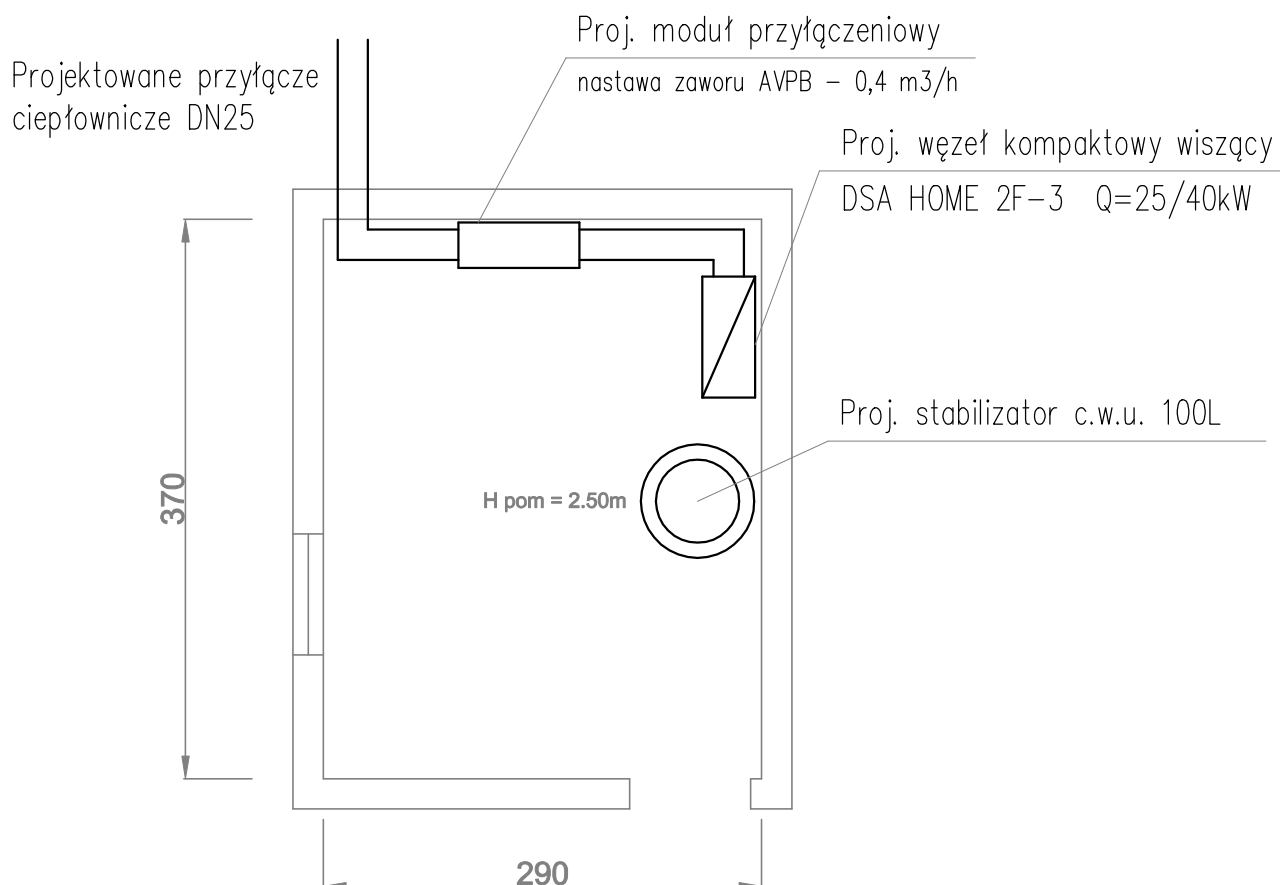

UWAGI:

- przed montażem Wykonawca powinien uzgodnić z właścicielem węzła docelowe jego umieszczenie względem projektowanych/istniejących instalacji oraz by zapewnić dostęp dla obsługi
- węzeł ciepły powinien być podłączony do instalacji wewnętrznych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania układu
- pomieszczenie węzła powinno być wyposażone w grawitacyjną wentylację nawiewno-wywiewną
- w pomieszczeniu węzła przewidzieć studzienkę schładzającą podłączoną grawitacyjnie lub pompowo do kanalizacji

Jednostka projektowa:		PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE PROWOJ WOJCIECH PATYK AL. KOPERNIKA 5/50 88-100 INOWROCŁAW	
Inwestor:		GMINA JANIKOWO UL. PRZEMYSŁOWA 6 88-160 JANIKOWO	
Obiekt:	SIEĆ CIEPŁOWNICZA Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ WĘZŁAMI CIEPLNYMI	Adres budowy:	Nr. rys. 23
Treść rys.	RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO ŁĄCZNA 22 (PIWNICA)	UL. ŁĄCZNA, PRZYJEZIERNIA 88-160 JANIKOWO DZIAŁKA NR 35/7 obręb 0001	
Branża	SANITARNA	Skala	
		1:50	Data: 18.12.2023 r.
Projektant	mgr inż. Wojciech Patyk nr ewid. KUP/0058/POOS/08 upr. budowlane w specjalności instalacyjnej		Sprawdził mgr inż. Piotr Banek nr ewid. KUP/0058/POOS/04 upr. budowlane w specjalności instalacyjnej
Podpis			