


PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1 : 2

zestaw

Kierownik
Działu Generatorów
MJB
mgr inż. Mateusz Bogusz

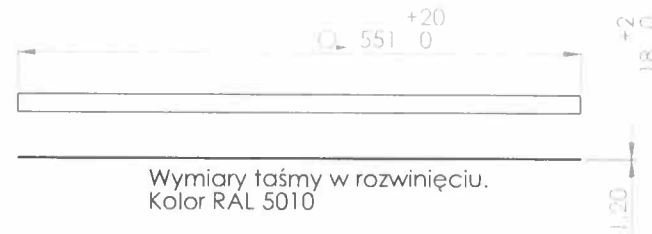

Wymiary taśmy w rozwinięciu.
Kolor RAL 5010



SZCZEGÓŁ B
SKALA 2 : 1

UWAGA !!!
podwójna taśma w prześwicie oczka

Zakładkę i przeszycie min.20mm
Wytrzymałość przeszycia nie mniej niż 50kG statycznie
Wytrzymałość taśmy na rociąganie
nie mniej niż 100kG statycznie

Linia szycia podwójna

Do rysunku dotączyć wzorec paska.

2	PM-D-20-12-2.5-NI	Półkole kaletnicze	stal niklowana	2
1	S.374-1A	Taśma parciana	polipropylen	1
NR	NUMER CZĘŚCI	OPIS	MATERIAŁ	ILOŚĆ

Nr Zlecenia: _____ Wykończenie: _____ Materiał: KG _____ Nazwa projektu: _____

Nazwa rysunku: _____

NCBJ OR POLATOM
05-400 Otwock-Swierk

Pasek do nowego generatora

NARYSOWAŁ: P.Kocyan
SPRAWDZIŁ: _____
ZAIWIERDZIŁ: _____

DATA: 25.04.24
POOPIS: _____

Nr rysunku: _____

S.374-0C

Revizja: A
Formal: A3
Podpis: _____
Arkusze: 1/1