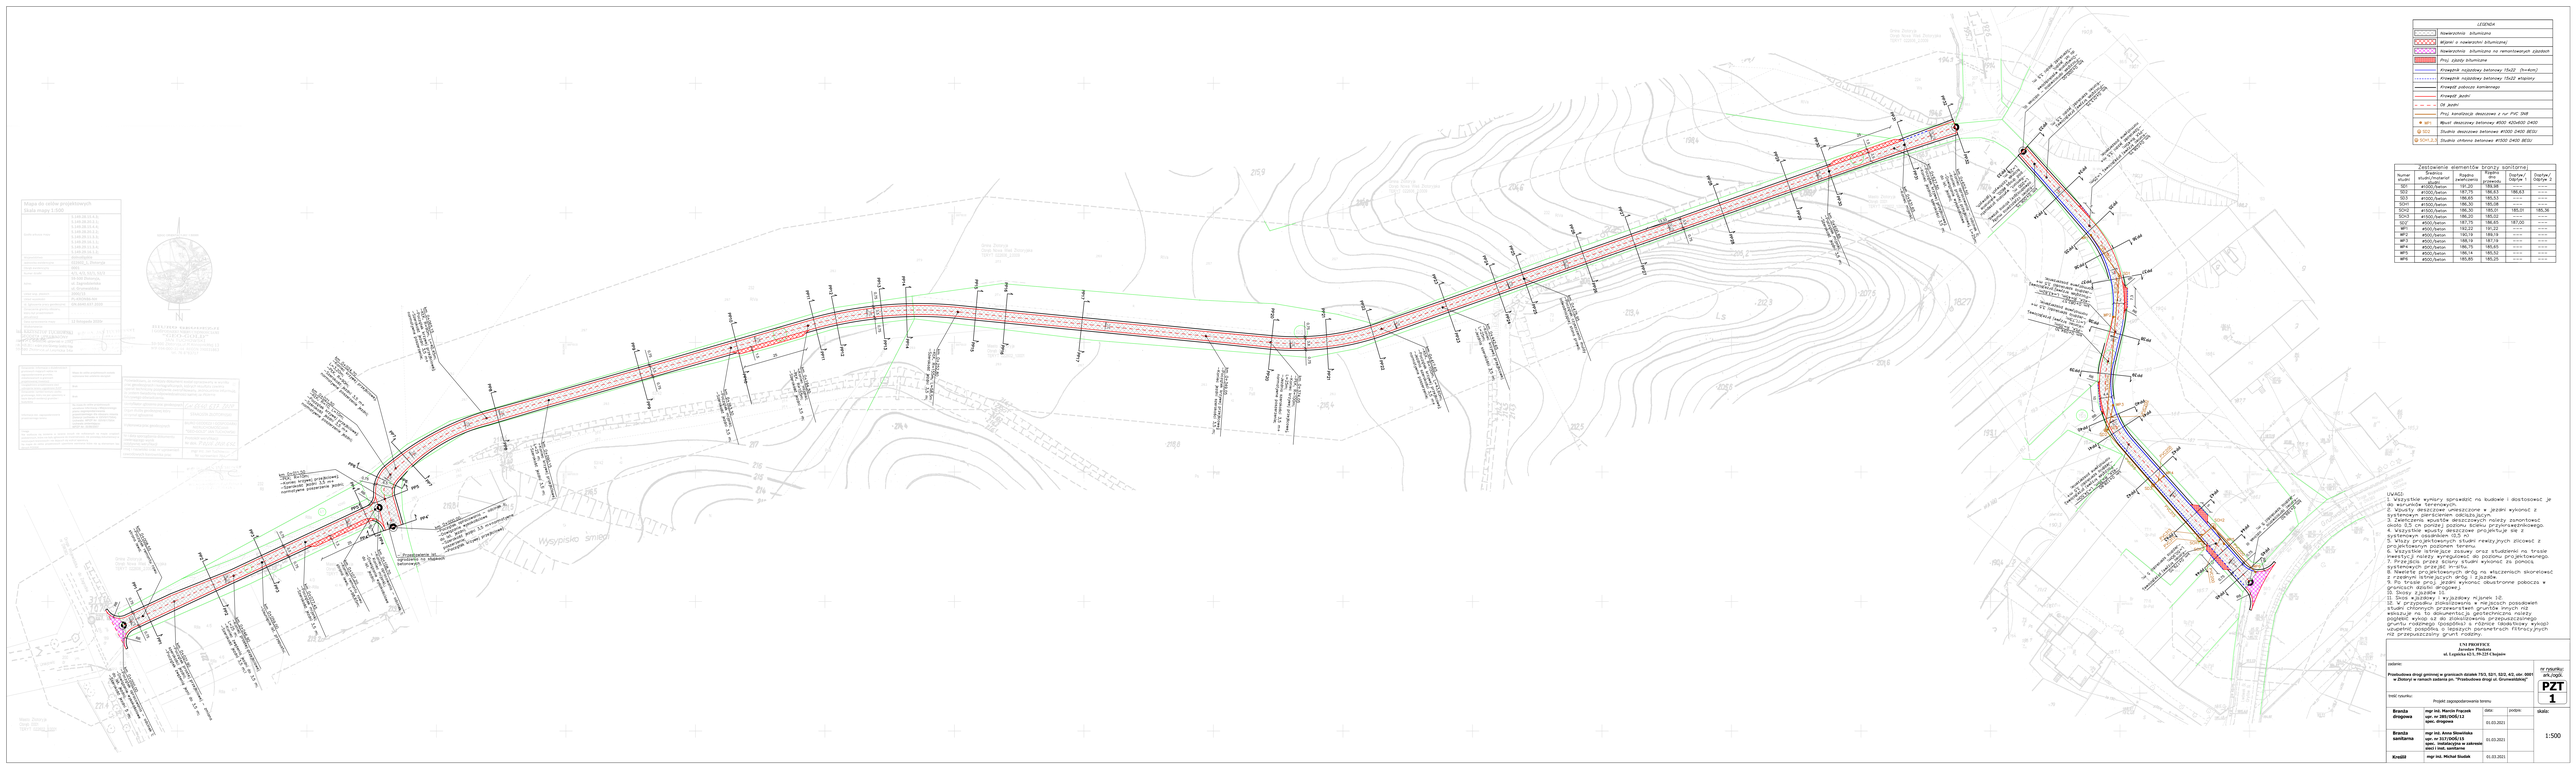
LEGENDA
Nawierzchnia bitumiczna
Wjazdy z nawierzchni bitumicznej
Nawierzchnia bitumiczna na remontowanych zjazdach
Pas zieleni bitumiczne
Krawężnik najazdowy betonowy 15x22 (h=4cm)
Krawężnik najazdowy betonowy 15x22 wtopiony
Krawężnik pobocza kamienny
Krawężnik jezdni
Oś jezdni
Przy kanalizacja deszczowa z rur PVC SN8
M1 Mur oporowy betonowy H500 420x400-2400
SO2 Studnia deszczowa betonowa Ø1000 D400 BE30/
SOM1.3 Studnia ortotrowa betonowa Ø1500 D400 BE30/
Zestawienie elementów branży sanitarnej
Numer studni | Średnica studni/materiał | Rzędna zwierciadła | Rzędna dna studni | Dopływ / Odpływ 1 | Dopływ / Odpływ 2
SO1 | Ø1000/beton | 191,30 | 189,98 | ---- | ----
SO2 | Ø1000/beton | 187,75 | 186,43 | 186,53 | ----
SO3 | Ø1000/beton | 186,65 | 185,53 | ---- | ----
SO4 | Ø1000/beton | 186,30 | 185,08 | ---- | ----
SOK2 | Ø1500/beton | 186,30 | 185,01 | 185,01 | 185,36
SOK1 | Ø1500/beton | 187,75 | 186,45 | ---- | ----
SO7 | Ø500/beton | 192,70 | 190,65 | 190,80 | ----
MP1 | Ø500/beton | 193,22 | 191,22 | ---- | ----
MP2 | Ø500/beton | 192,19 | 190,19 | ---- | ----
MP3 | Ø500/beton | 188,19 | 187,19 | ---- | ----
MP4 | Ø500/beton | 186,75 | 185,85 | ---- | ----
MP5 | Ø500/beton | 186,14 | 185,52 | ---- | ----
MP6 | Ø600/beton | 185,85 | 185,25 | ---- | ----
UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie i dostosować je do warunków terenowych.
2. Roboty ziemne wykonywać w jesieni wykonać z systemowym pierścieniem odciążającym.
3. Zwieńczenia studzienek deszczowych należy zamontować na poziomie projektowanego terenu lub projektowanego
4. Wszystkie studzienki deszczowe projektuje się o systemowym osiadaniu (0,5 %)
5. Wszystkie projektowych studni rewizyjnych zlicować z projektowanym poziomem terenu.
6. W przypadku kolizji zasuwy oraz studzienki na trasie rewizyjnej należy wyregulować do poziomu projektowanego.
7. Przejścia przez ściany studni wykonać za pomocą uszczelnień elastycznych.
8. Niektóre projektowanych dróg na skrzyżowaniach skorelować z rzędnymi istniejących dróg i zjazdów.
9. Przy zjazdach należy wykonać obustronne pobocza o grubości 40cm.
10. Skosy zjazdów 1:1
11. Skos wjazdowy i wyjazdowy wynosi 1:2.
12. W przypadku zlokalizowania w miejscach posadowienia studni gruntów nienośnych należy wymienić grunt na nowy wykonując na to dokumentację geotechniczną należy pogłębić wykop aż do zlokalizowania prawidłowego podłoża gruntowego. Ewentualne roboty należy wykonać wówczas zasypkę z lepszych parametrach. Fitrację przy użyciu przepuszczalny grunt rodzimy.
LTU PROJEKTY S.
ul. Łopatka 5/11, PK-2211 Łapsze
zadanie:
Przebudowa drogi gminnej w granicach działek 753, 521, 522, 42, obr. 0001 w Zbójcy w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg w Stronnebiblicy"
treść rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu
nr rysunku arkuszu
PZT 1
Branża drogowa | mgr inż. Marcin Frączek upr. nr 281/DOŚ/13 spec. drogowa | data: 01.03.2021 | podpis:
Branża sanitarna | mgr inż. Anna Słowińska upr. nr 317/DOŚ/19 spec. instalacyjna w zakresie sieci i inst. sanitarnej | 01.03.2021
Kraj22 | mgr inż. Michał Stodoła | 01.03.2021
skala: 1:500