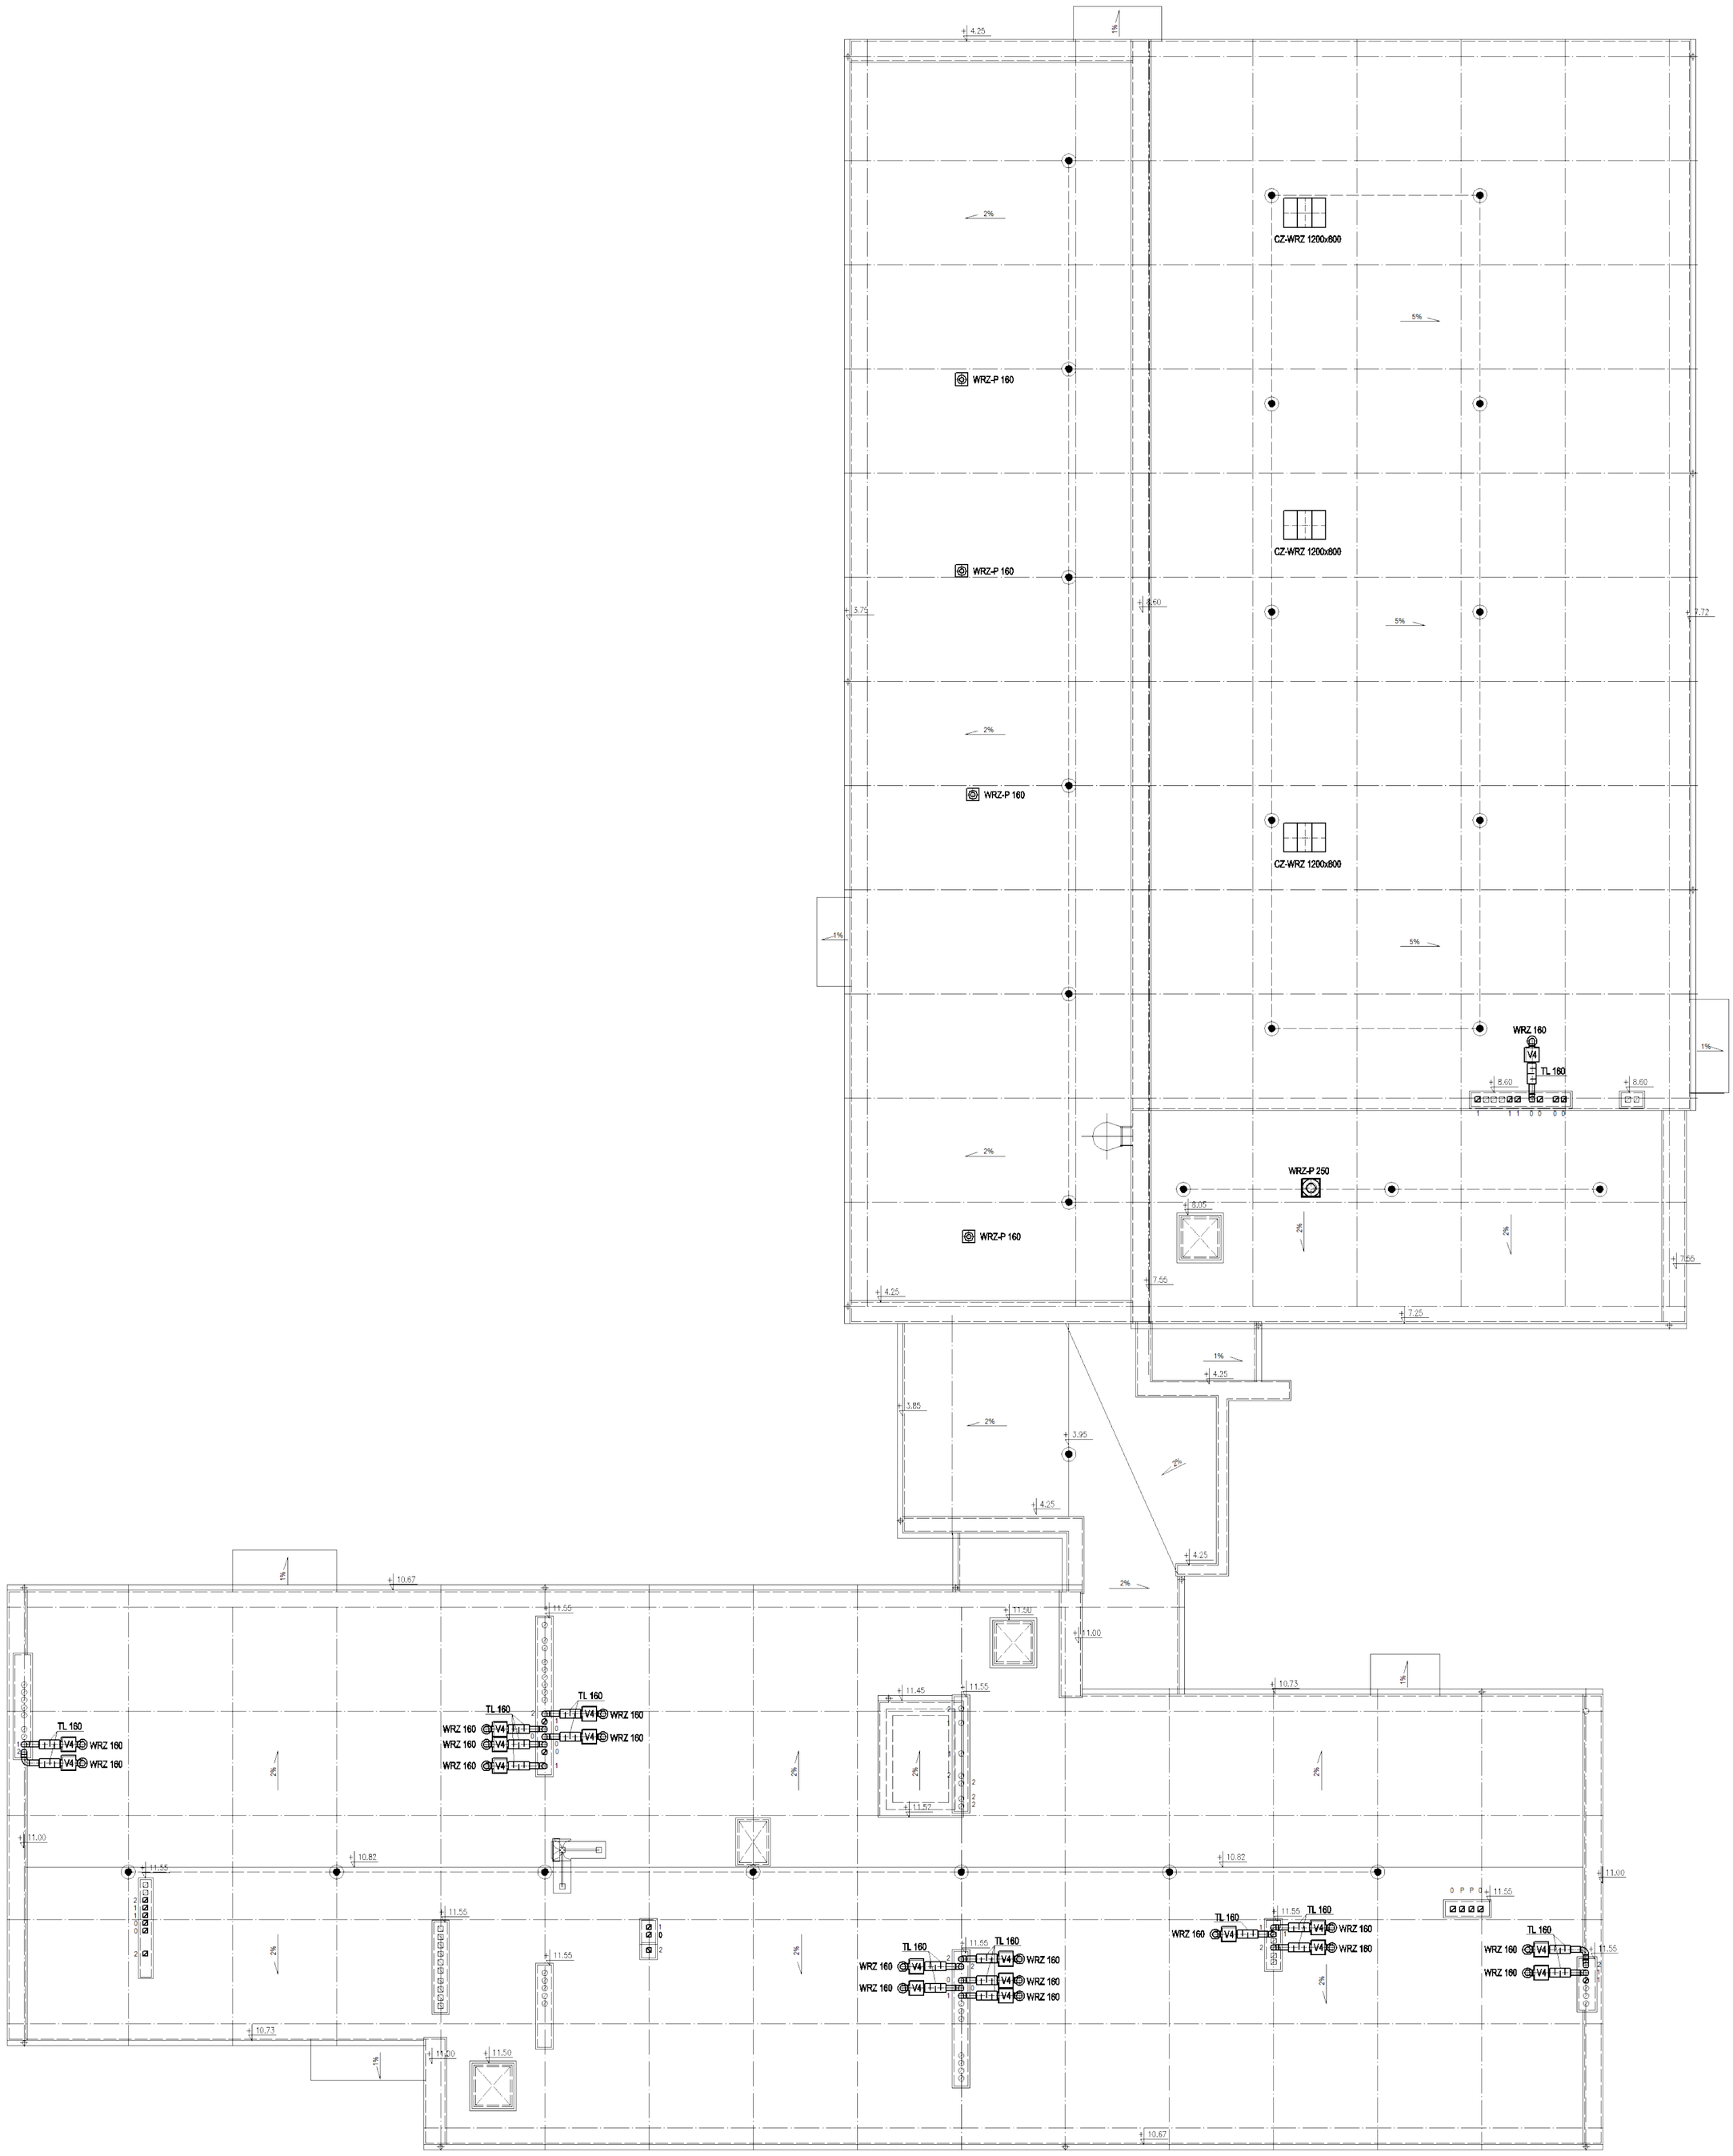

OZNACZENIA i UWAGI

V4	- komorowy wentylator akustyczny; dachowy Vmax=500 m3/h, p=150 Pa, N=121 W/230 V, 50dB(A)
TL 160	- okrągły tłumik akustyczny DN160, l=600mm
WRZ 160	- pionowa wyrzutnia dachowa okrągła DN160
WRZ-P 160	- pionowa wyrzutnia dachowa okrągła DN160 z podstawą dachową typ B/I
WRZ-P 250	- pionowa wyrzutnia dachowa okrągła DN250 z podstawą dachową typ B/I
CZ-WRZ 1200x800	- dachowa czerpnio-wyrzutnia urządzenia SRP, 1200x800 mm

PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI



INWESTOR: Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30			
BIURO PROJEKTÓW: WM-PROJEKT Witold Malmon, 26-600 Radom, ul. W. Wróblewskiego 36			
INWESTYCJA: Rozbudowa budynku szkoły o łącznik wraz z budową drogi pożarowej i miejsc postojowych, trybun, w ramach zadania „Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją budynku PSP Nr 14 Integracyjnej" przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu		STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: WENTYLACJA
ELEMENT: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ RZUT DACHU		SKALA: 1:100	NR RYS.: 5W
PROJEKTANT: mgr inż. Marek Lis uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej UAN-II-K-8386/114/84	DATA I PODPIS: 12.2020	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Małgorzata Świtkiewicz uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej GP-III-7342/8/93	DATA I PODPIS: 12.2020