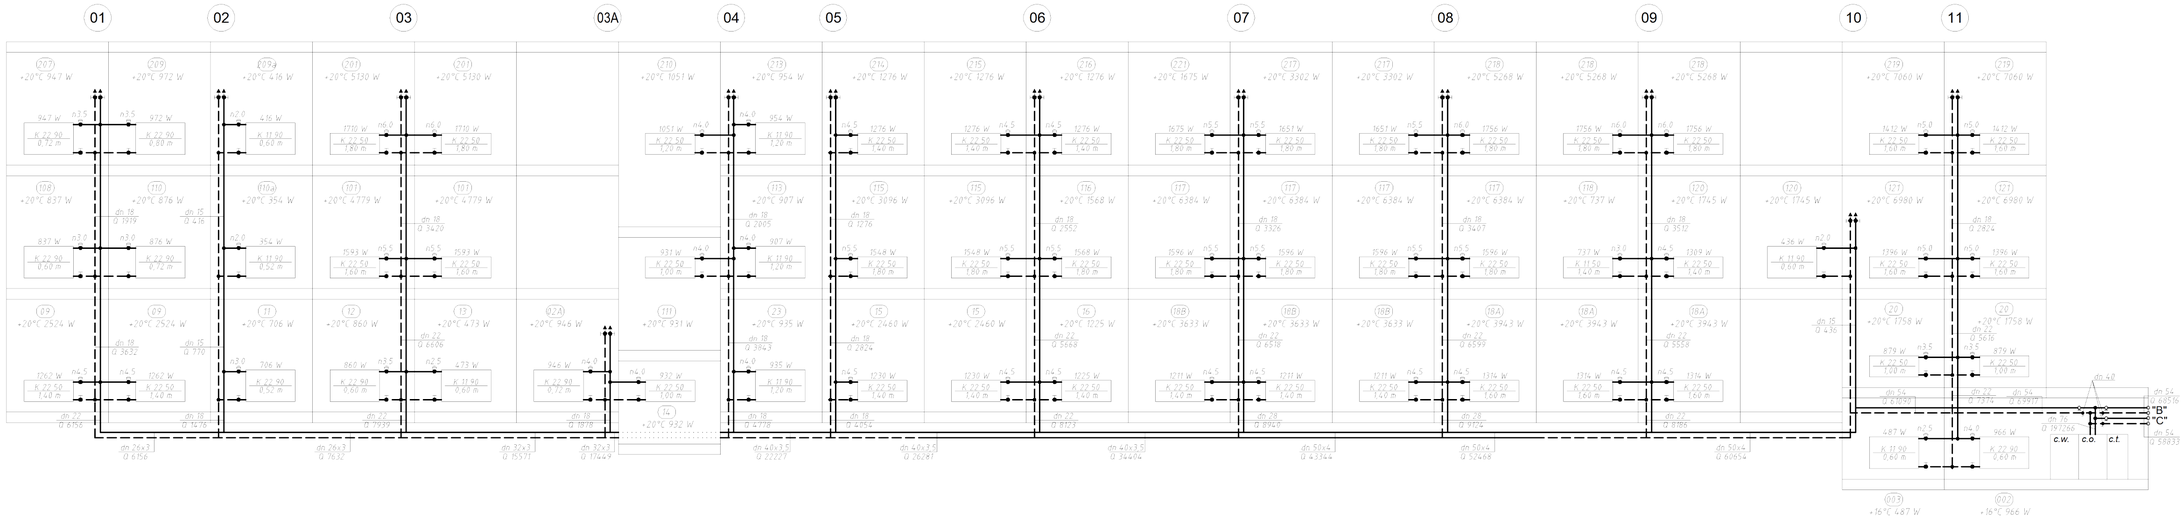

OZNACZENIA i UWAGI

- zawór kulowy z dźwignią, t=110 °C, p=16-63 bar
- zawór grzejnikowy powrotny ze spustem i napełnianiem, t=120 °C, p=10 bar
- zawór regulacyjny, t=110-130 °C, p=16 bar
- zawór grzejnikowy termostatyczny z ukrytą nastawą wstępną, t=120 °C, p=10 bar, wandaloodporny

K - grzejniki stalowe płytowe zasilane z boku
C - grzejniki stalowe płytowe zasilane od dołu
dn 22 - rury c.o. prowadzone po wierzchu ścian i nadposadzkowo, stalowe cienkościenne, czarne, łączone na zaciski
dn 26x3 - rury c.o. prowadzone podposadzkowo, PE-RT/AL/PE-RT, łączone na zaciski

- przed przystąpieniem do montażu instalacji sprawdzić wszystkie wymiary na budowie

INWESTOR:	Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30
BIURO PROJEKTÓW:	WM-PROJEKT Witold Malmon, 26-600 Radom, ul. W. Wróblewskiego 36
INWESTYCJA:	Rozbudowa budynku szkoły o łącznik wraz z budową drogi pożarowej i miejsc postojowych, trybun, w ramach zadania „Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją budynku PSP Nr 14 Integracyjnej" przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:	OGRZEWANIE
ELEMENT:	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O., PIONY nr 1-11
SKALA:	1:100
NR RYS.:	5CO
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Lis uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej UAN-II-K-8386/114/84
DATA I PODPIS:	12.2020
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Małgorzata Świtkiewicz uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej GP-III-7342/8/93
DATA I PODPIS:	12.2020