


złącze kablowo–pomiarowe

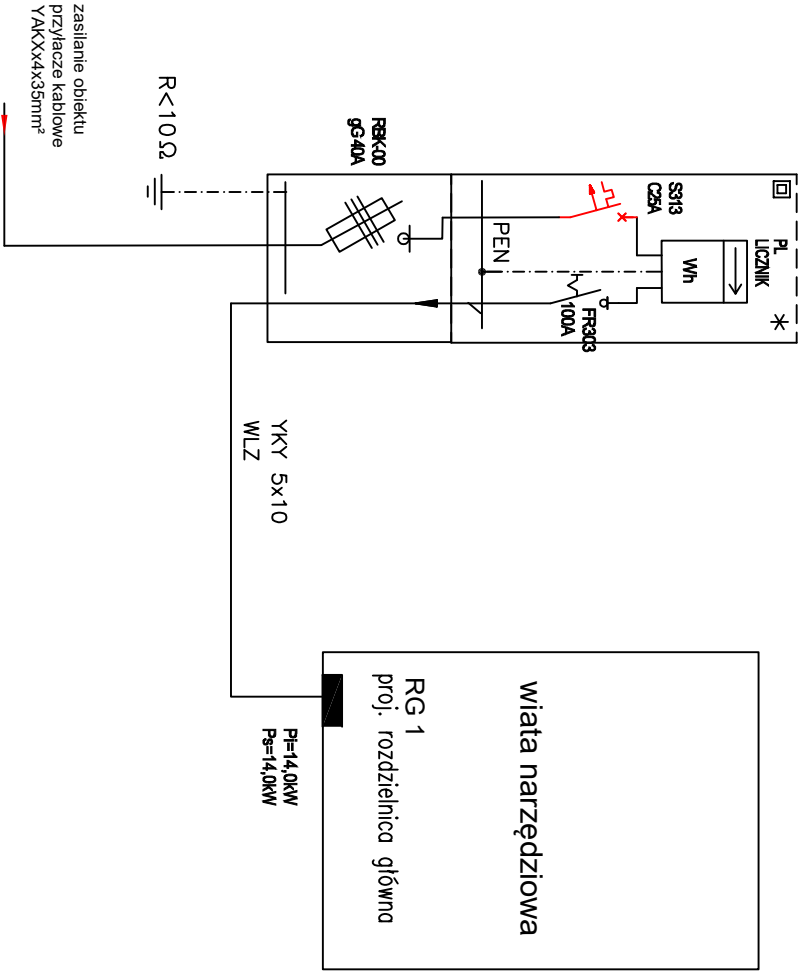

PGE Dystrybucja S.A.

wg. warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

OCHRONA PRZY USZKODZENIU: SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-C

UWAGI:

1. Złącze kablowo–pomiarowe dostarcza i montuje Spółka Dystrybucyjna
2. Rozdział przewodu ochronno neutralnego PEN na neutralny N i ochronny PE można wykonać w w/w złączu. W przypadku braku takiej możliwości należy wykonać w rozdzielnicy głównej budynku mieszkalnego.

* Obudowy zamknięte, wyposażone w zamki z wkładką odpowiednią dla wymagań właściwego zakładu energetycznego oraz urządzenia przystosowane do plombowania.

Urszula Adamuk ul. Holowiecka 68c 17-100 Bielesk Podlaski NIP: 5431718667		Podpis:
mgr. inż. Jerzy Adamuk upr. bud. do proj. b.ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr. ewid. PDL/0075/P00E/10		
NAZWA ZADANIA:		
Projekt techniczny instalacji elektrycznej w wiacie narzędziowej		
Adres:		
Rudka działka nr geod. 1319/1		
NAZWA RYSUNKU:		
schemat zasilania		
ETAP:		SKALA:
PROJ. TECHNICZNY	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
DATA:		NR RYSUNKU: NR STRONY:
24-10-2023		2 4