


Szafa Rack 19”– GPD 15U
Pom. Techniczne

Przyłącze sygnału

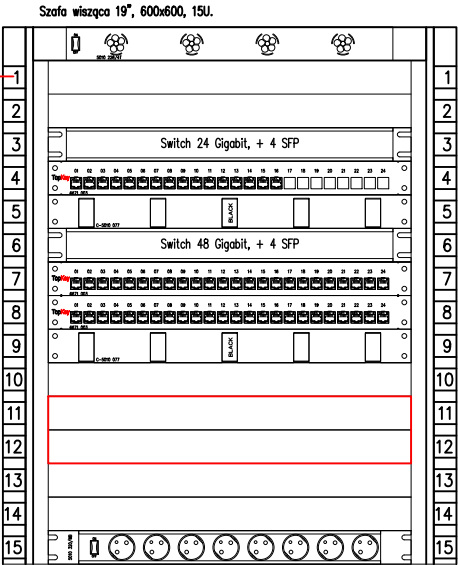

Panel wentylatorowy z termostatem

1U Switch 24 – LAN

Panel modułowy 24xRJ45 19"/1U

Organizer poziomy kabli 19"/1U

1U Switch 48 – LAN

Panel modułowy 24xRJ45 19"/1U

Panel modułowy 24xRJ45 19"/1U

Organizer poziomy kabli 19"/1U

Rezerwa miejsca na urządzenia do przeniesienia z istniejącej szafy RACK


19" listwa zasilająca 8-portowa z wyłącznikiem

Przewód U/UTP kat. 6

Światłowód

Liczba kabli

PRACOWNIA KOMPUTEROWA
PIĘTRO 1

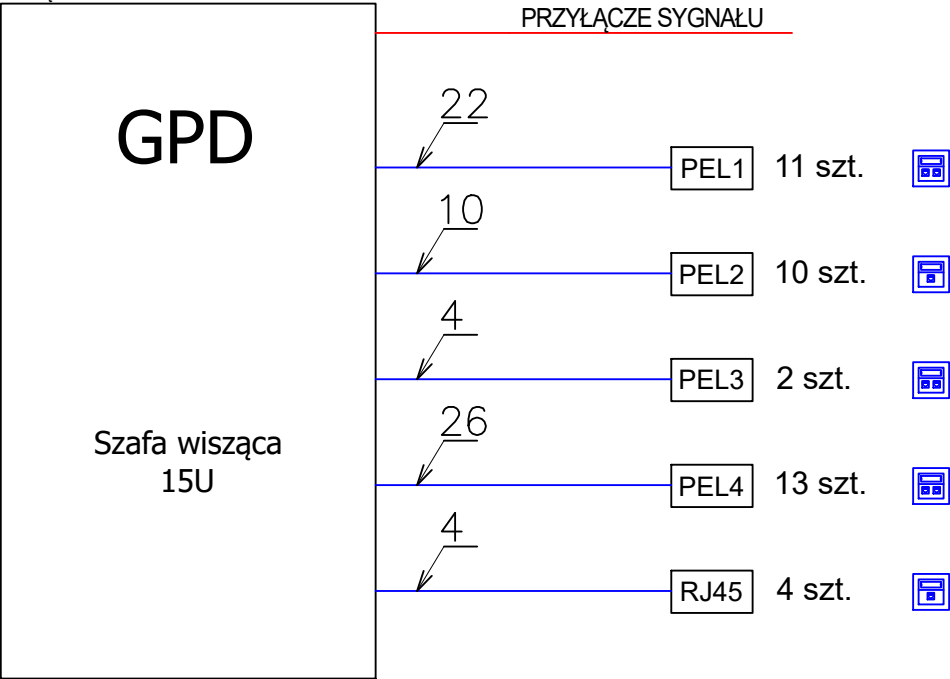

Jednostka projektowa:			
 ARCHINWEST PRZEMYSŁAW BORYS			
18–200 WYSOKIE MAZOWIECKIE ul. 1 MAJA 27 tel. 606 328 109 nip 722–148–67–37 email: arch.borys@gmail.com regon 200736597			
Imię i nazwisko:		Podpis:	
Projektant - branża elektryczna:			
mgr inż. Emil Bursiewicz nr upr. PDL/0159/PWBE/16			
Sprawdzający - branża elektryczna:			
mgr inż. Erwin Antoni Niewiarowski nr upr. PDL/0080/POOE/13			
Inwestor:			
GMINA CZYŻEW ul. Mazowiecka 34 18-220 Czyżew			
Inwestycja:			
MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROSOCHATYM KOŚCIELNYM Rosochate Kościelne, ul. Mazowiecka 5 18-220 Rosochate Kościelne			
Tytuł rysunku:			
Widok szafy RACK			
Branża:			
ELEKTRYCZNA			
	Data:	Nr. rysunku:	str.
	28.02.2023r.	E-11	