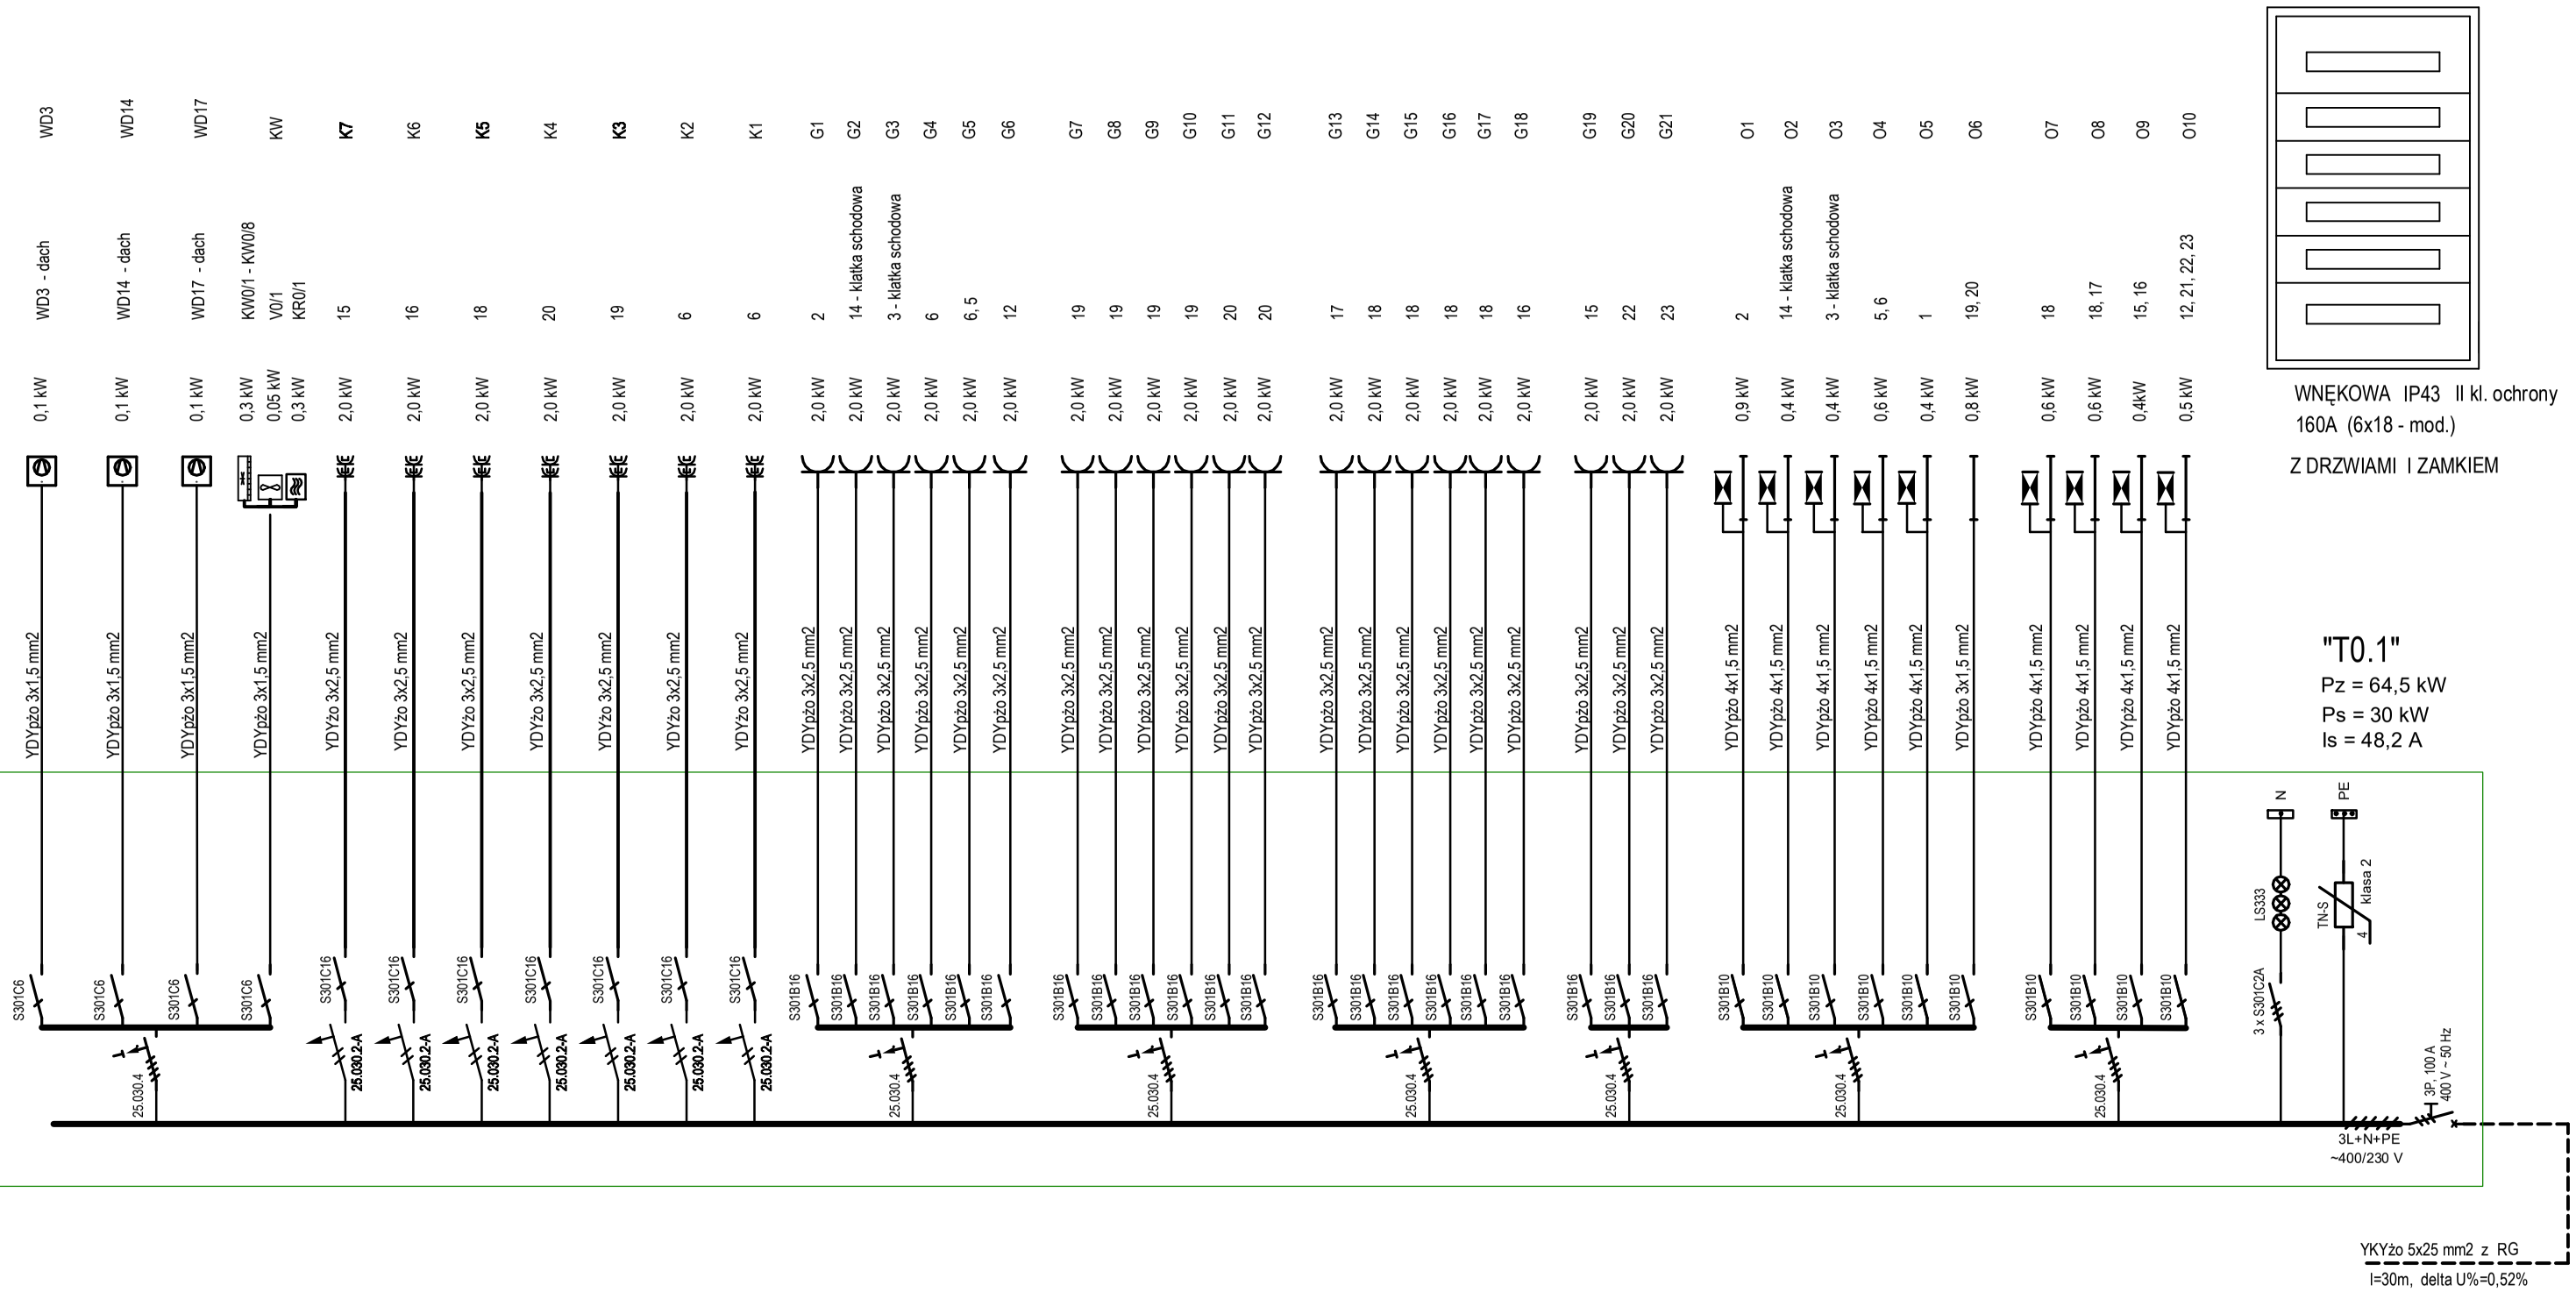

WNĘKOWA IP43 II kl. ochrony
160A (6x18 - mod.)
Z DRZWIAMI I ZAMKIEM

"T0.1"
Pz = 64,5 kW
Ps = 30 kW
Is = 48,2 A

System ochrony przy uszkodzeniu
"samoczynne wyłączenie zasilania"
Układ zasilania TN-S
400/230 V, 3~/N/PE, 50 Hz

INWESTOR: Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30			
BIURO PROJEKTÓW: WM-PROJEKT Witold Malmon, 26-600 Radom, ul. W. Wróblewskiego 36			
INWESTYCJA: Rozbudowa budynku szkoły o łącznik wraz z budową drogi pożarowej i miejsc postojowych, trybun, w ramach zadania „Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją budynku PSP Nr 14 Integracyjnej" przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu		STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
ELEMENT: SCHEMAT ZASILANIA "T0.1"		SKALA:	NR RYS.: E7
PROJEKTANT: techn. elektr. Krzysztof Krawczyk Nr. upr. GP-III-7342/10/93 Upr. do sporządz. projektów w zakresie specjalnosci sieci i instalacji elektrycznych	DATA I PODPIS: 05.2024.	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Artur Metlerski Nr. upr. GP-III-7342/73/91 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w w specjalnosci sieci i instalacji elektrycznych	DATA I PODPIS: 05.2024.