


p.p. 140,00 m.n.p.m.

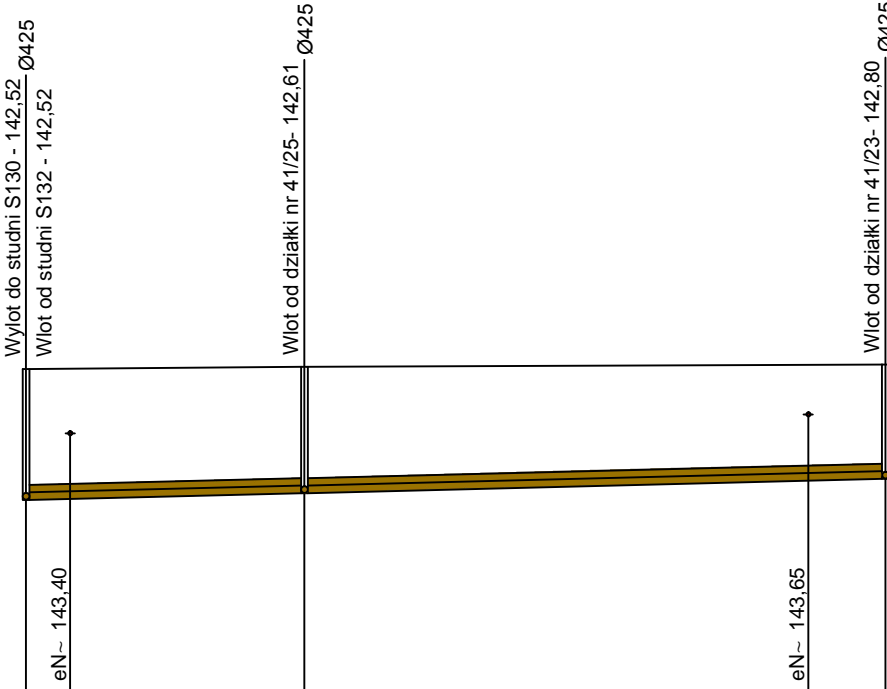

Studnia	-	S131	S137	S138
Rzędna terenu	m n.p.m.	144,25	144,28	144,31
Rzędna dna kanału	m n.p.m.	142,52	142,61	142,80
Zagłębienie kanału	m p.p.t.	1,73	1,67	1,51
Rzędna dna studni	m n.p.m.	142,52	142,61	142,80
Zagłębienie studni	m p.p.t.	1,73	1,67	1,51
Długość odcinka	m	18,00	38,00	
Spadek	%		0,5	0,5
Materiał i średnica	-		PVC Ø200	
Hektometr	m	0,00	18,42	56,84

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. Bolesława Chrobrego 1 tel.503 153 643	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁOZY, PRUSOWY BOREK, GM. SZCZYTNO		Nr rys. RG-24
	Przedmiot rysunku: Rozwinięcie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - odcinek S131 - S138		skala: 1:100/1:500
	Inwestor: Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno		data: 15.06.2022
	Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień
	Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki	WAM/0046/PWOS/06
Sprawdzający		mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14