


STREFA POŻAROWA NR 3 / ZL III

LEGENDA

- wyjście ewakuacyjne;
- kierunek ewakuacji schodami w dół;
- drzwi ewakuacyjne;
- znak ewakuacyjny podświetlany;
- drzwi przeciwpożarowe;
- gaśnica proszkowa GP-4x;
- hydrant;
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu;
- przycisk oddymiania klatki schodowej;
- sygnalizator akustyczny;
- ręczny ostrzegacz pożaru;
- instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;
- ściana oddzielenia przeciwpożarowego;
- ściana o odporności ogniowej REI 60;
- ściana niepalna o odporności ogniowej EI 60;
- oprawa oświetlenia awaryjnego;
- drzwi okno o odporności ogniowej EI 60;
- drzwi o odporności ogniowej EI 30 dymoszczemne;
- 2 os. - liczba osób w pomieszczeniu;
- wentylacja grawitacyjna;

OBIEKT	Wydzielona strefa pożarowa w budynku przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie		
DANE TECHNICZNE KONDYGNACJI	Liczba osób 60	Kwalifikacja ZL III	
BRANŻA	OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		
TEMAT	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		
TREŚĆ RYSUNKU	PLAN PIWNICY		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Zbigniew Abramowicz upr. SGSP Nr 0758/88		
DATA	Wrzesień 2023 r.	Nr rysunku	3

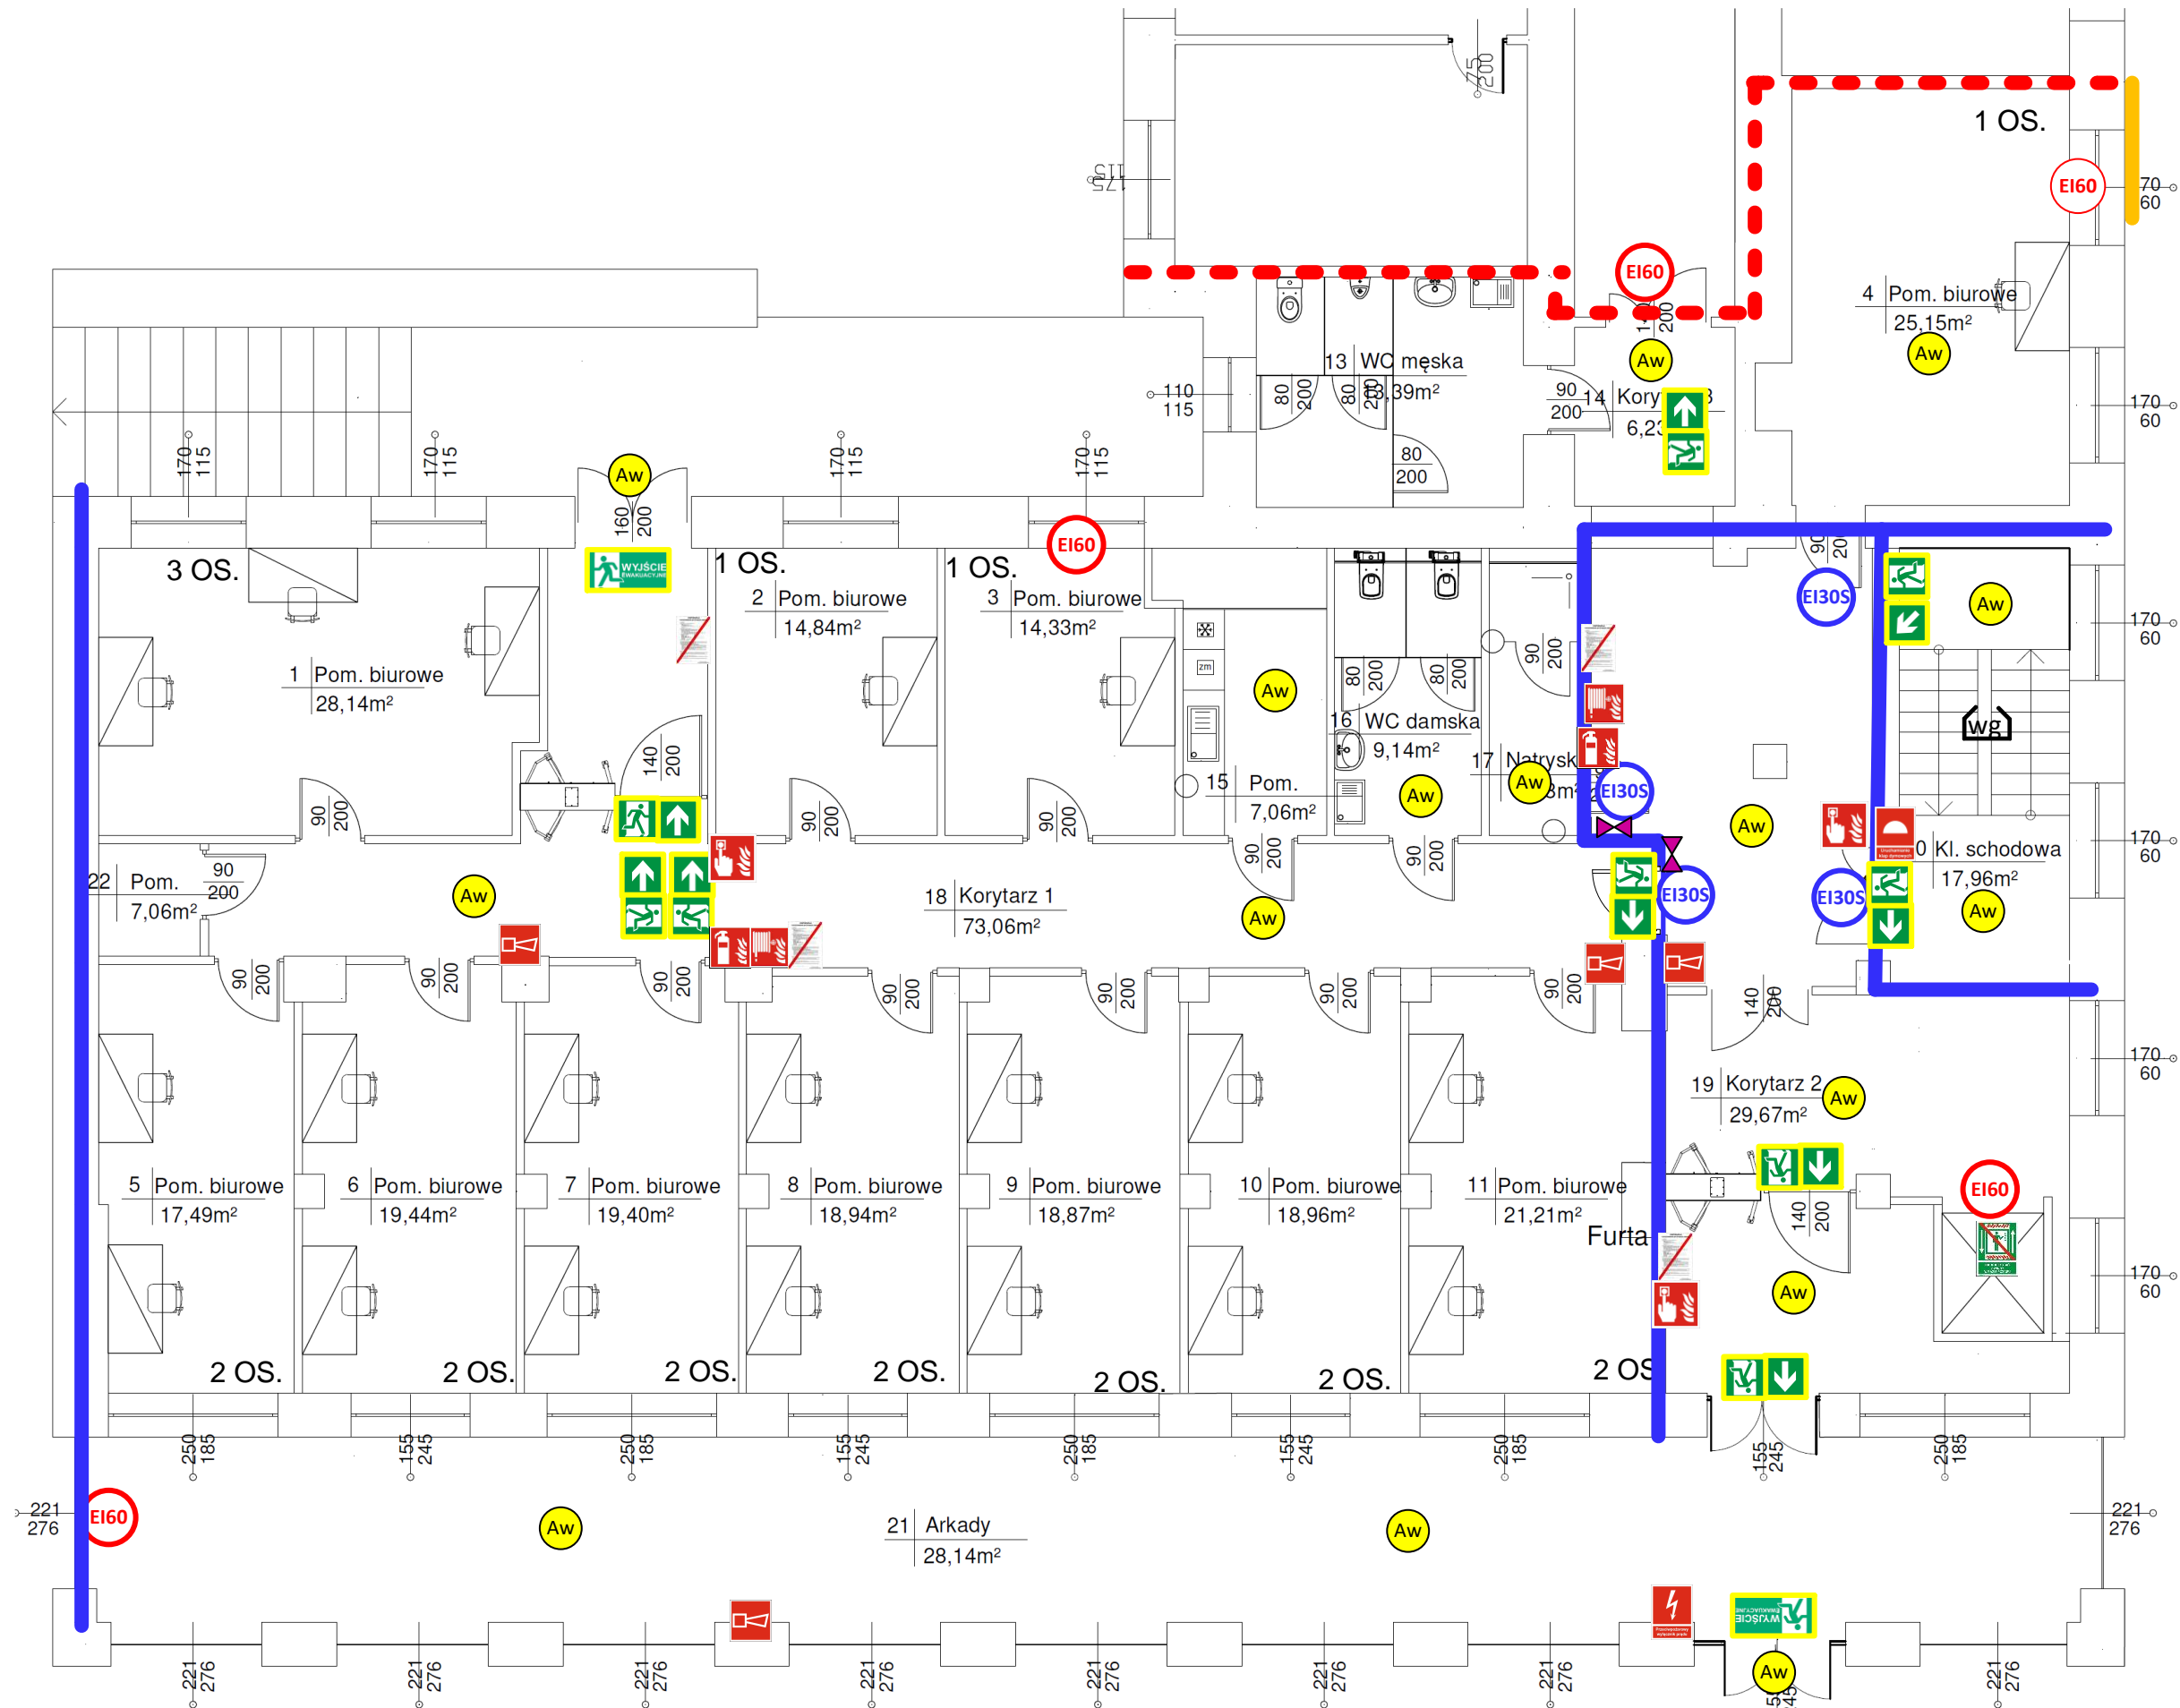

STREFA POŻAROWA NR 1 / ZL III

LEGENDA

- wyjście ewakuacyjne;
- kierunek ewakuacji schodami w dół;
- drzwi ewakuacyjne;
- znak ewakuacyjny podświetlany;
- drzwi przeciwpożarowe;
- gaśnica proszkowa GP-4x;
- hydrant;
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu;
- przycisk oddymiania klatki schodowej;
- sygnalizator akustyczny;
- ręczny ostrzegacz pożaru;
- instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;
- ściana oddzielenia przeciwpożarowego;
- ściana o odporności ogniowej REI 60;
- ściana niepalna o odporności ogniowej EI 60;
- oprawa oświetlenia awaryjnego;
- drzwi okno o odporności ogniowej EI 60;
- drzwi o odporności ogniowej EI 30 dymoszczemne;
- liczba osób w pomieszczeniu;
- wentylacja grawitacyjna;

OBIEKT	Wydzielona strefa pożarowa w budynku przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie		
DANE TECHNICZNE KONDYGNACJI	Liczba osób 20	Kwalifikacja ZL III	
BRANŻA	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
TEMAT	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		
TREŚĆ RYSUNKU	PLAN PARTERU		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Zbigniew Abramowicz upr. SGSP Nr 0758/88		
DATA	Wrzesień 2023 r.	Nr rysunku	3