



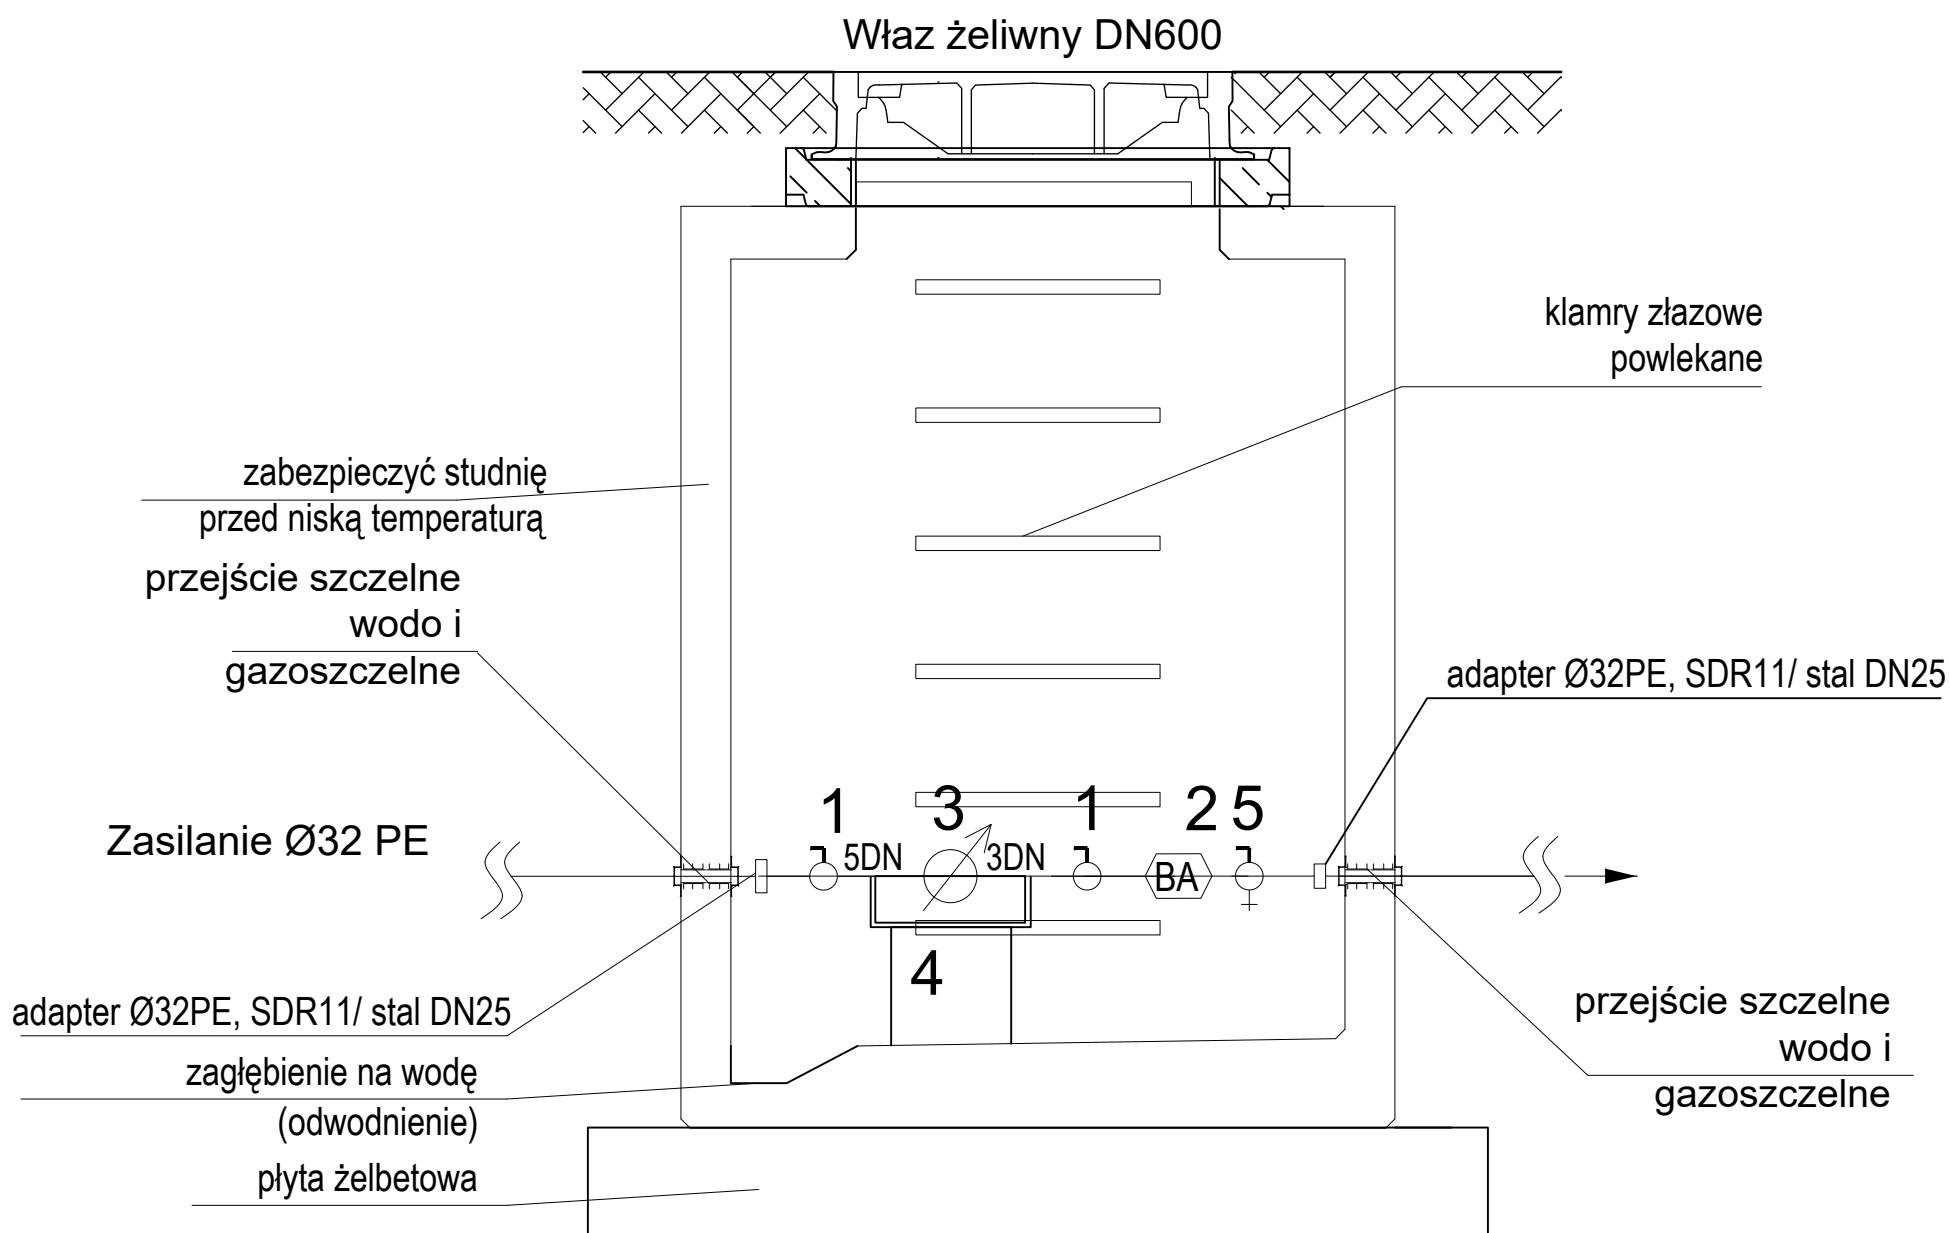

Studnia betonowa DN1200 min.C35/45

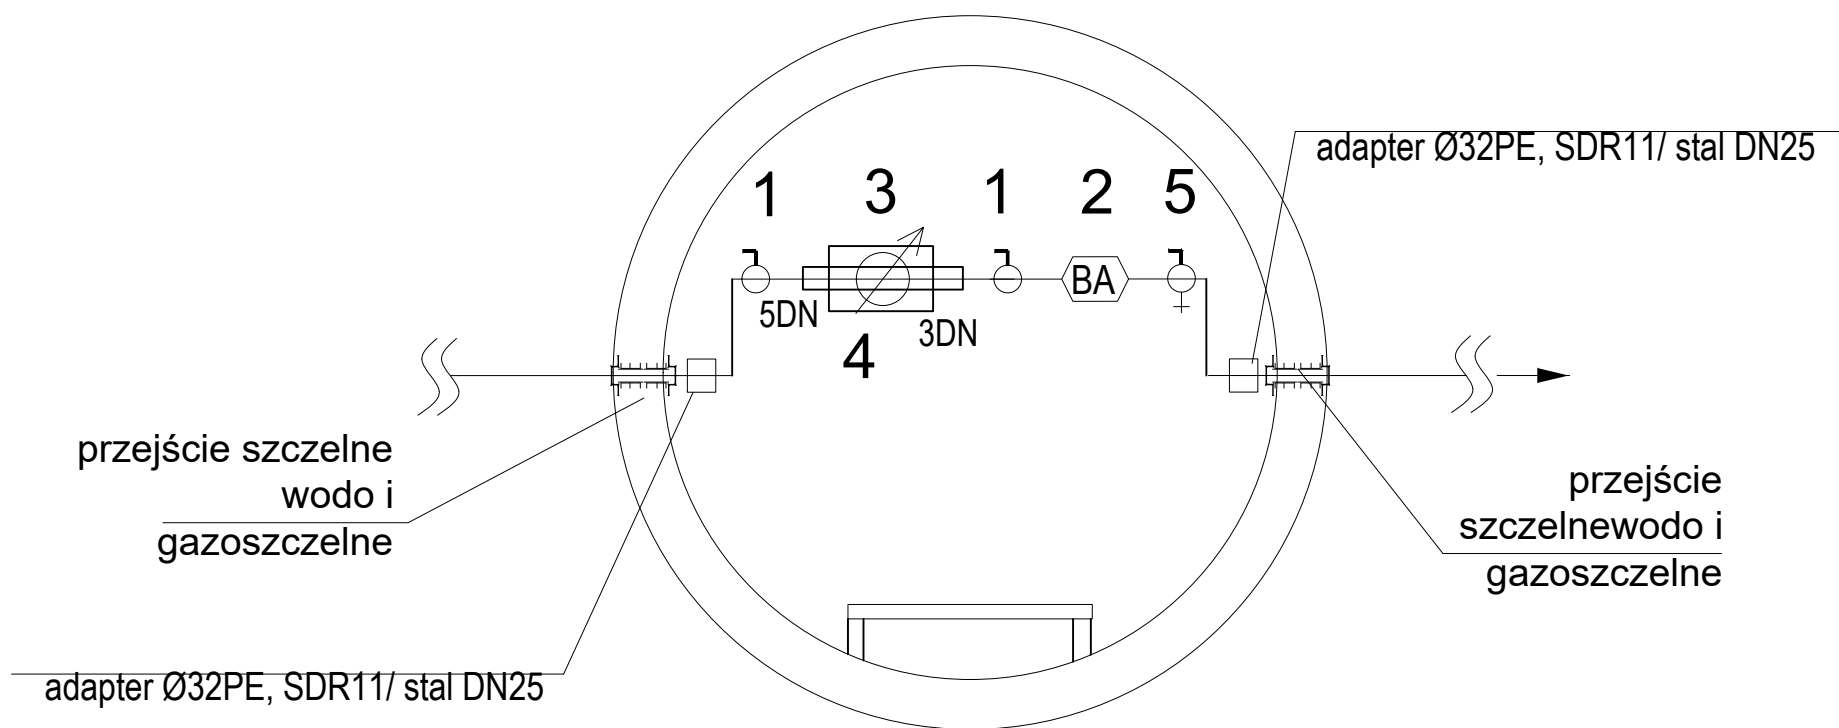

- 1 - zawór odcinający DN25
- 2 - zawór antyskażeniowy BA DN25
- 3 - wodomierz Q3=10 m³/h DN25
- 4 - uchwyt pod zestaw wodomierzowy
- 5 - zawór odcinający DN25 ze spustem

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOŚCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE		ADRES INWESTYCJI: ul. Sabaly 10 34-500 Zakopane nr dz. ewid. 611	
BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Wykonawcy:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
<div>SILESIA Architekci</div> ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719	Projektował: mgr inż. Łukasz Kaczmarek	SLK/0271/PWBS/22 upr.bud. w specj. sanitarnej	
	Sprawdził:		
	Opracował:		
UWAGI: WYMIAROWANIE /cm/	SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ		BRANŻA: SANITARNA
			SKALA -
DATA: 03.03.2025	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		NUMER ARKUSZA: IS-04