
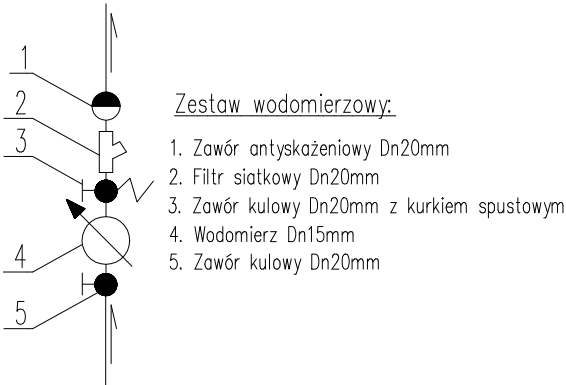


PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI WODY dn 63/32 PE

ODCINEK Sw-B

skala 1:100/500

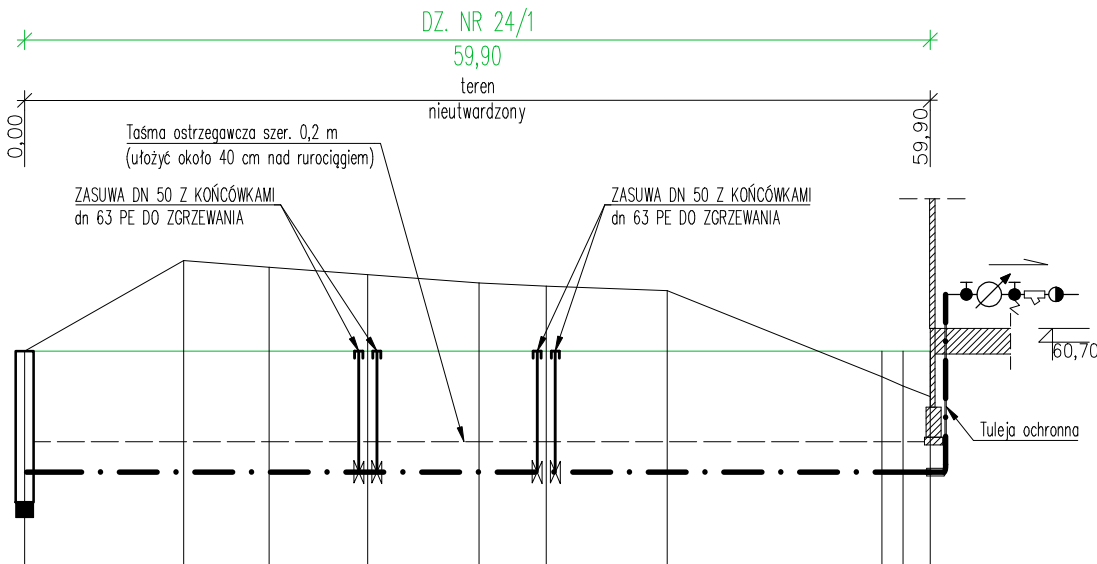

- UWAGI:
1. Przy skrzyżowaniu wodociągu z kablami oraz innym uzbrojeniem zachować odległość w pionie min. 0,2 m.
  2. Podane głębokości istniejącego uzbrojenia są jedynie szacunkowe, aby ustalić faktyczne rzędne należy przed wykonaniem robót dokonać ich odkrywek.
  3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na planie zagospodarowania terenu urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
  4. Projektowany wodociąg posadowiony jest względem projektowanych rzędnych terenu.

|                              |                                  |   |       |                      |       |  |       |  |                                  |                                    |       |                                    |       |                                    |       |   |       |
|------------------------------|----------------------------------|---|-------|----------------------|-------|--|-------|--|----------------------------------|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|---|-------|
| P.P. 50 m n.p.m.             |                                  | Proj. studnia wodomierzowa DN 1200 bet. |       | Zaloznienie trasy 4" |       | Odejsie proj. inst. wody dn 63 PE do proj. zbiornika p.poz. trójnik równoprzelotowy dn 63 PE |       | Odejsie proj. inst. wody do budynku A i B trójnik równoprzelotowy dn 63 PE |                                  | Kolano elektrooporowe dn 32 PE 30° |       | Kolano elektrooporowe dn 32 PE 45° |       | Kolano elektrooporowe dn 32 PE 45° |       | Połączenie proj. przyłącza wody z proj. instalacją wody w bud. B na dz. nr 24/1 |       |
| RZĘDNE TERENU PROJEKTOWANEGO | 60,50                            | 60,50                                   | 60,50 | 60,50                | 60,50 | 60,50  | 60,50 | 60,50  | 60,50                            | 60,50                              | 60,50 | 60,50                              | 60,50 | 60,50                              | 60,50 | 60,50   | 60,50 |
| RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCEGO   | 60,50                            | 61,70                                   | 61,61 | 61,51                | 61,40 | 61,36  | 61,30 | 61,30  | 61,30                            | 61,30                              | 61,30 | 61,30                              | 61,30 | 61,30                              | 61,30 | 61,30   | 61,30 |
| RZĘDNE DNA RUROCIĄGU         | 59,90                            | 58,90                                   | 58,90 | 58,90                | 58,90 | 58,90  | 58,90 | 58,90  | 58,90                            | 58,90                              | 58,90 | 58,90                              | 58,90 | 58,90                              | 58,90 | 58,90   | 58,90 |
| ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU    | 1,60                             | 1,60                                    | 1,60  | 1,60                 | 1,60  | 1,60   | 1,60  | 1,60   | 1,60                             | 1,60                               | 1,60  | 1,60                               | 1,60  | 1,60                               | 1,60  | 1,60  | 1,60  |
| ŚREDNICE, MATERIAŁ           | RURA dn 63 × 5,8 PE 100 RC PN 16 |   |       |                      |       |  |       |  | RURA dn 32 × 3,0 PE 100 RC PN 16 |                                    |       |                                    |       |                                    |       |   |       |
| ODLEGŁOŚCI MIĘDZY Pz         | 42.50                            |   |       |                      |       |  |       |  | 14.20                            |                                    |       |                                    |       |                                    |       |   |       |
| ODLEGŁOŚCI                   | 0,00                             | 10,52                                   | 16,20 | 22,70                | 30,06 | 34,50  | 42,50 | 56,70  | 58,10                            | 59,90                              | 59,90 | 59,90                              | 59,90 | 59,90                              | 59,90 | 59,90   | 59,90 |
| KILOMETRAŻ                   | 0 km                             |   |       |                      |       |  |       |  |                                  |                                    |       |                                    |       |                                    |       |   |       |
|                              |                                  | Sw                                      | Zt4°  | W3                   | W4    | Pz30°  | Pz45° | Pz45° B  |                                  |                                    |       |                                    |       |                                    |       |   |       |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA:   |  |                                   |
| <div>GRUPAYANGARCHITEKCI</div> <div>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.<br/>Ul. Dębowa 1/2, 82–500 Kwidzyn<br/>www.grupayang.pl; e–mail: pracownia@grupayang.pl<br/>mobile: +48 735 963 730</div> |  |                                   |
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:<br>BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN<br>BUDYNEK "A" – BUDYNEK BIUROWY  |  |                                   |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:<br>KWIDZYN, UL. LEŚNA DZ. NR 24/1<br>OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN<br>ID DZ. 220701_1.0018.24/1  |  |                                   |
| TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:<br>PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI WODY dn 63/32 PE  |  |                                   |
| SKALA:<br>1:100/500  |  | NR RYSUNKU:<br>S–2.2              |
| DATA:<br>CZERWIEC 2024   |  |                                   |
| PROJEKTANT   | IMIĘ I NAZWISKO:<br>mgr inż Artur Herman | PODPIS:                           |
|  | SPECJALNOŚĆ:<br>instalacje sanitarne     | NR UPRAWNIEŃ:<br>KUP/0182/PWBS/15 |
| OPRACOWAŁ  | IMIĘ I NAZWISKO:<br>---                  | PODPIS:                           |
|  | SPECJALNOŚĆ:<br>---                      | NR UPRAWNIEŃ:<br>---              |
| SPRAWDZAJĄCY   | IMIĘ I NAZWISKO:<br>---                  | PODPIS:                           |
|  | SPECJALNOŚĆ:<br>---                      | NR UPRAWNIEŃ:<br>---              |