

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2025 r.

Nr sprawy: WAG.262.1.2025

Dotyczy prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy mebli do budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie wraz z wywozem i utylizacją zużytych mebli

Naczelny Sąd Administracyjny informuje, że w postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) – zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający poniżej udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zachowując numerację zgodnie z kolejnością ich wpływu.

Pytanie 21

Pytanie do załącznika nr 2a pozycja 1, 2,3,5,6 - proszę o zmianę zapisów dotyczących tego samego producenta płyty melaminowanej oraz obrzeża ABS. Wskazany przez Państwa producent płyty nie produkuje obrzeża meblowego. Tyczy się to większości producentów. Proszę o wskazanie 3 producentów obrzeża, które Państwo dopuszczacie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że preferuje, aby producent obrzeża ABS był producentem płyty. Dla zakresu wskazanego w załączniku nr 2a pozycje 1-6 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania obrzeża ABS innego producenta niż producent płyty, jeśli ten w swoim asortymencie nie posiada wymaganego rozwiązania, pod warunkiem, że obrzeża będą o wybarwieniu i usłojeniu zbliżonym do wybarwienia i usłojenia płyty melaminowanej, a obrzeże zastosowane dla pozycji 1-6 będzie tego samego producenta (jeden producent obrzeża). Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż odpowiedź na niniejsze pytanie należy uwzględnić dla odpowiedzi nr 13.

Pytanie 22

Pytanie do załącznika nr 4a – proszę o usunięcie zapisu §6 punkt 3, podpunkt 3 - dotyczącego odporności powierzchni płyty meblowej i krawędzi na działanie wody zgodnie z normą PN-EN 12720+A1 – zgodnie z posiadaną wiedzą producent referencyjnej płyty nie posiada takiego certyfikatu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby producent referencyjnej płyty posiadał taki certyfikat. Producent referencyjny został wskazany ze względu na określenie koloru płyty. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na etapie realizacji umowy dostarczył dokument potwierdzający odporność powierzchni płyty meblowej i krawędzi na działanie wody zgodnie ze wskazaną normą.

Pytanie 23

Pytanie do załącznika nr 2a pozycja 1, 2,3,5,6 czy dopuszczają Państwo stopę biurek elektrycznych o wymiarach 700x75mm? Rozmiar stopy w żadnym stopniu nie wpływa na stabilność oferowanych biurek.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 24

Pytanie do załącznika nr 2a pozycja 42 – czy dopuszczają Państwo fotel biurowy, który spełnia tylko normę PN-EN 1728:2012. Producent fotela posiada tylko taki certyfikat. Fotel został zbadany zanim weszła norma z poprawką. Poprawka ta dotyczy mniej istotnych błędów, które nie wpływają na istotę normy.

Odpowiedź:

Dla pozycji 42 załącznika nr 2a Zamawiający dopuści fotel biurowy, który spełnia normę PN-EN 1728:2012 zamiast normy zastępującej ją.

Pytanie 25


Pytanie do załącznika nr 2a pozycja 52 czy dopuszczają Państwo wykonanie sofy w innej tkaninie niż ekoskóra? Producent referencyjnej sofy nie tapiceruje mebli ekoskórą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymagał w poz. 52 sofę tapicerowaną „ekoskórą”. Sofa powinna być wykonana z tkaniny w kolorze szarym zbliżonym do keimo 755 według próbnika Bejot o strukturze przypominającej „eko-skórę”, zgodnie z wymaganymi parametrami dla tkaniny.

Pytanie 26

Pytanie do załącznika nr 2a pozycja 52 o czy dopuszczają Państwo sofę o poniższych wymiarach tapicerowaną tkaniną Valencia o parametrach: 100% Vinyl, ścieralność 300000 cykli, odporność na światło 4-5, gramatura 650 g/m2?

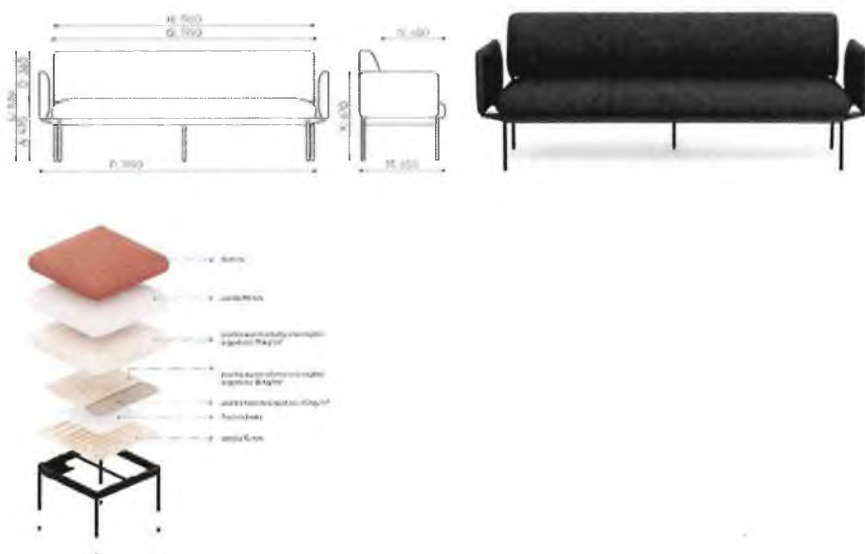


Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dla pozycji 52 sofy o powyższych wymiarach i kształcie, tapicerowanej tkaniną Valencia przy zachowaniu wymaganej kolorystyki.

Pytanie 27

Pytanie do załącznika nr 2a pozycja 52 o czy dopuszczają Państwo sofę o poniższych wymiarach tapicerowaną tkaniną Keimo o parametrach - ścieralność: co najmniej 100 000 cykli

Martindale, Odporność na pilling: min. 4, Skład: poliuretan, Odporność na światło: min. 5, Gramatura: minimum 420 g/m²

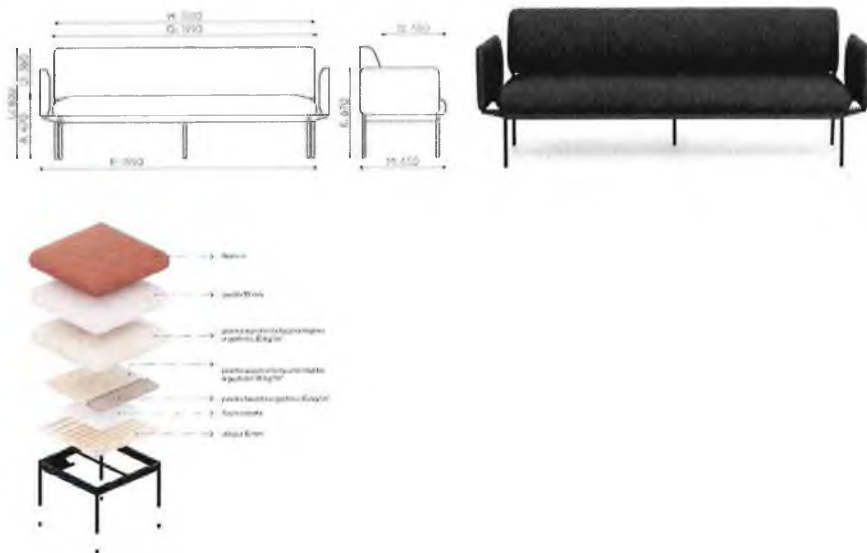

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza dla poz. 52 sofę tapicerowaną tkaniną Keimo.

Pytanie 28

Pytanie do załącznika nr 2a pozycja 50 – czy dopuszczają Państwo hoker o poniższych wymiarach wykonany z technopolimeru oraz bazą chromowaną?

Na wzorniku kolorystycznym górny kolor to kolor ramy z podnóżkiem dolny kolor to siedzisko.



Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje hoker o powyższych wymiarach wykonany z technopolimeru oraz bazą chromowaną.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulegają zmianie termin składania i otwarcia ofert.

Przedstawiciel

Przewodniczący Komisji Przetargowej