


Punkt rozdziułu przewodu PEN na PE i N

Zasilanie budynku poza zakresem opracowania

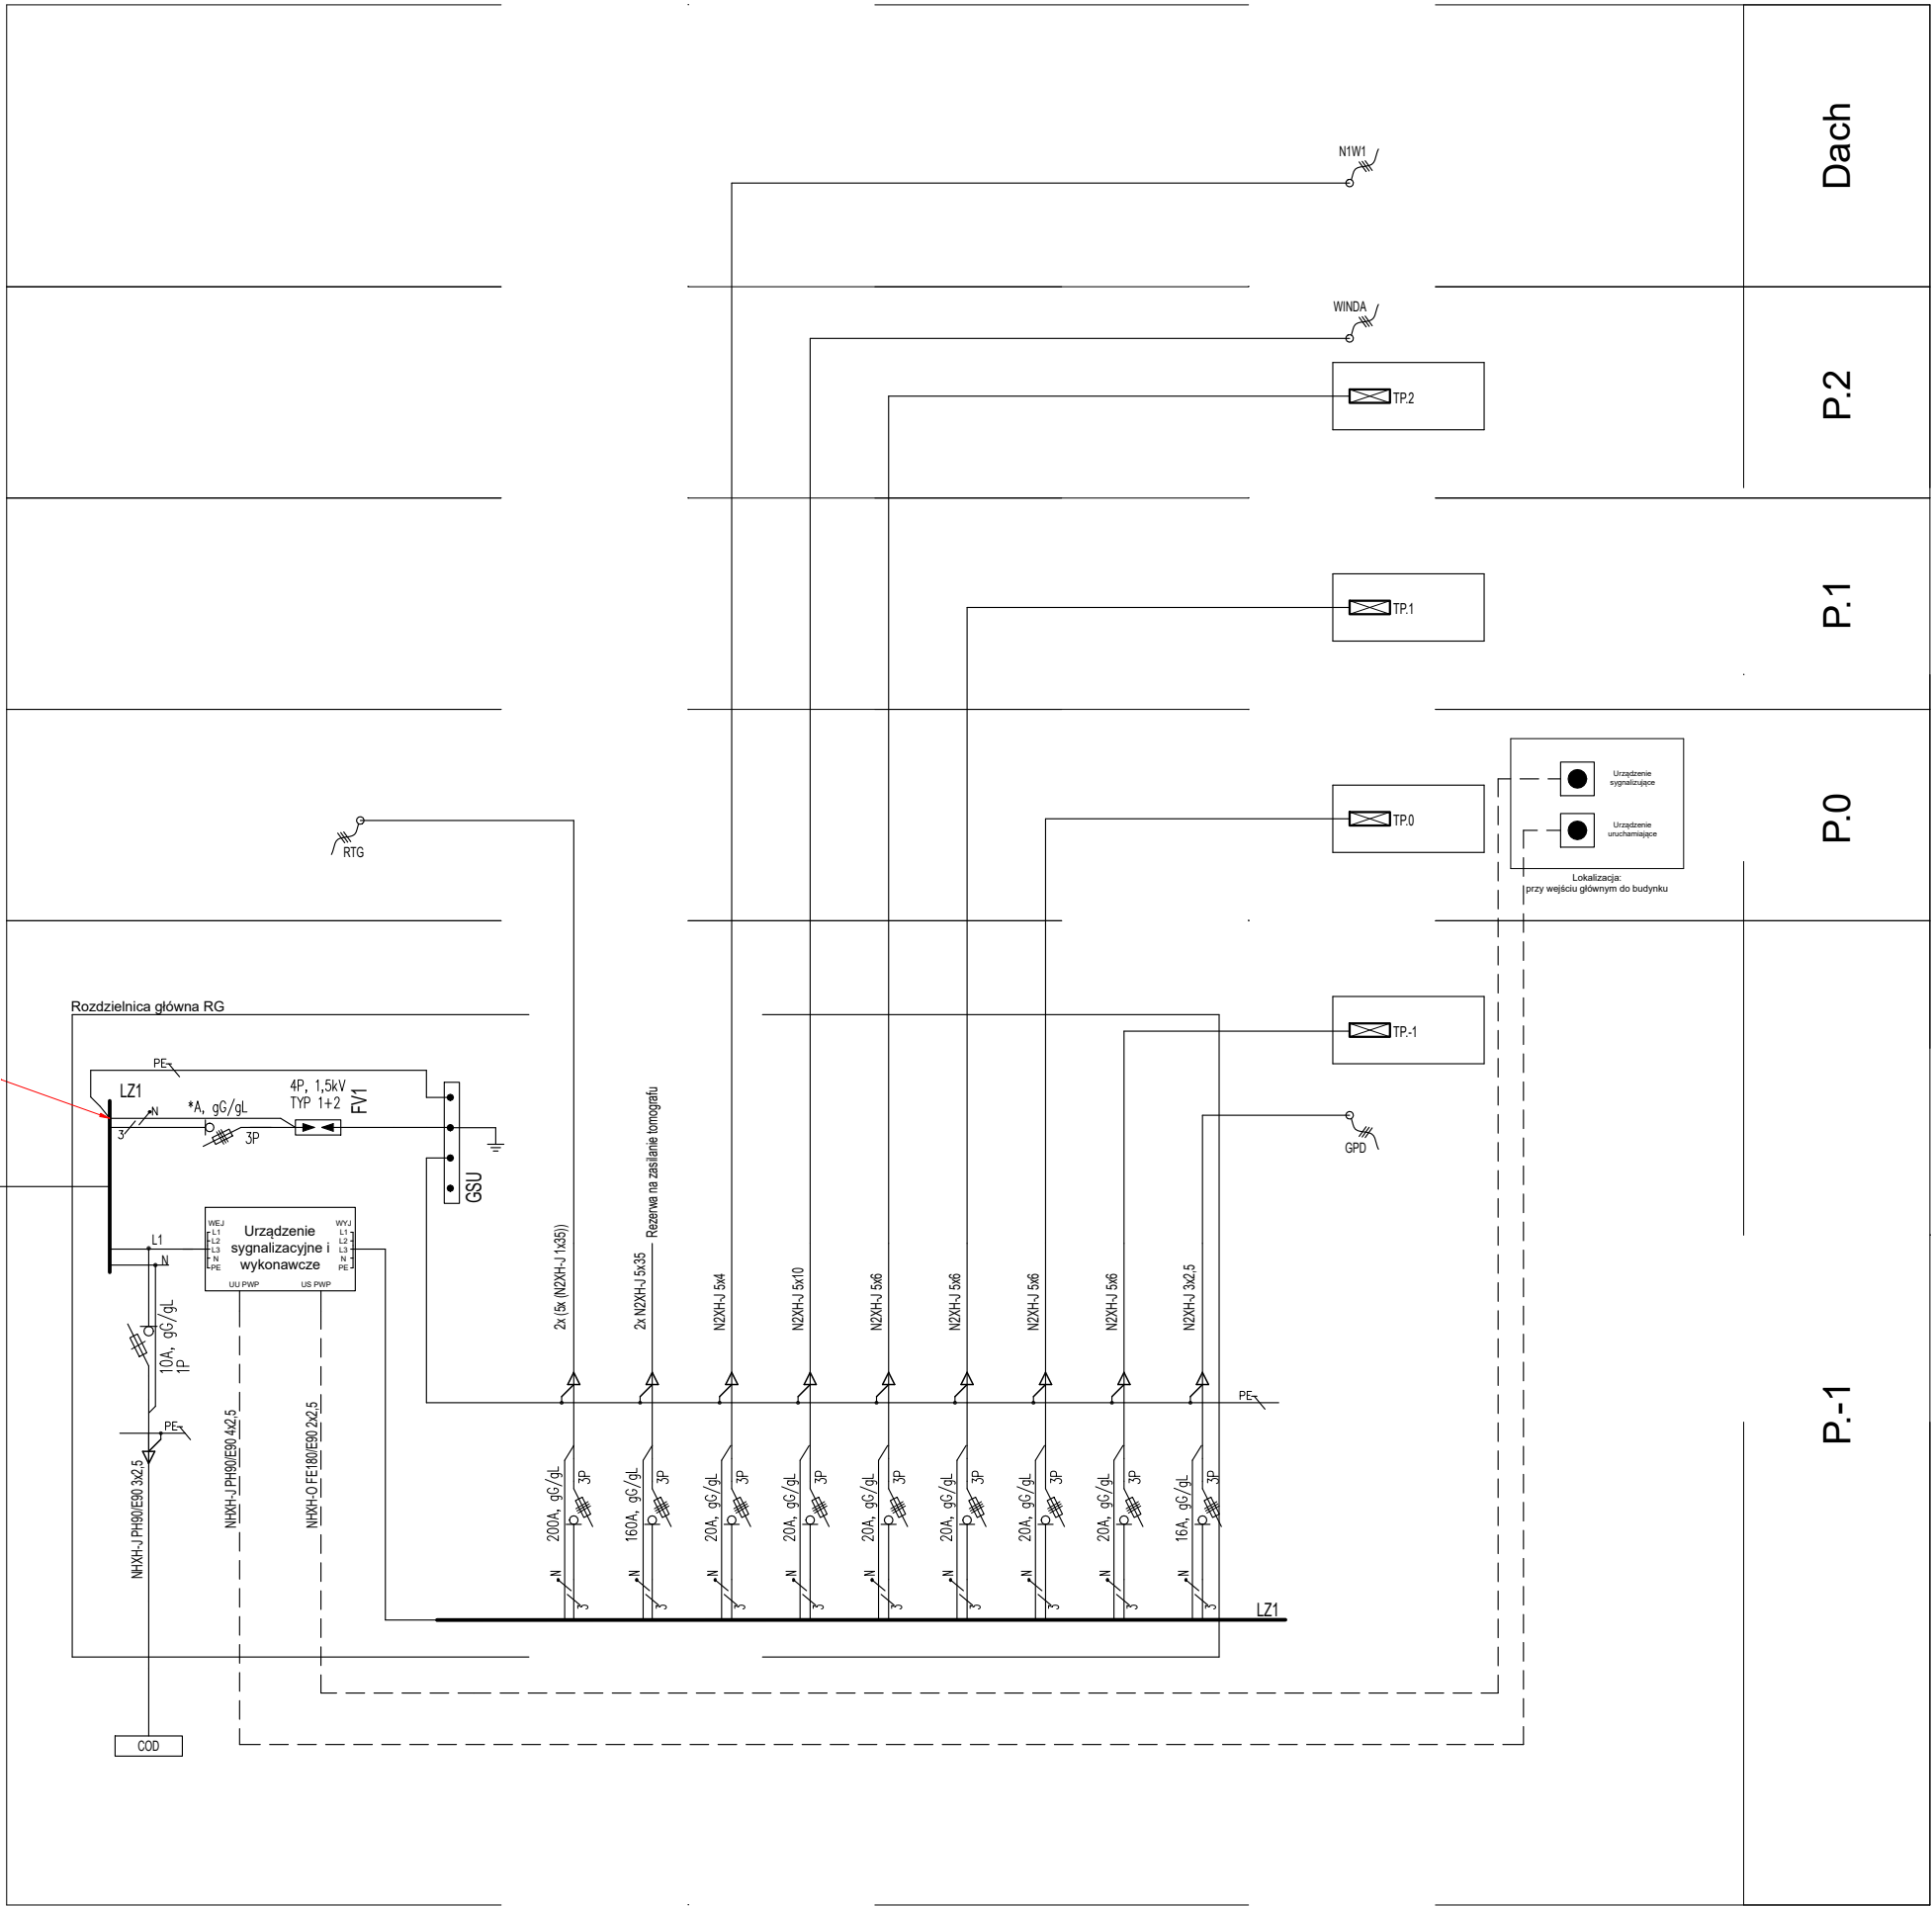

WYKONAWCA:	NAZWISKO I SPEC.	NR UPRAWNIEN	PODPIS I DATA
W-POL SP. Z O.O. UL. KPT. JANIEGO 12, 44-200 RYBNIK	PIOTR PIWOWOŃSKI w spec. instalacyjnej elektrycznej i teletech.	MAP/0109 /PWOE/04	26.06.2022
INWESTOR:	SPRAWDZIL:	NR UPRAWNIEN	PODPIS I DATA
SP ZOZ PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU	ARTUR GORZYCKO w spec. instalacyjnej elektrycznej i teletech.	MAP/0277/ PBE/21	26.06.2022
ADRES INWESTYCJI:	WSPÓLPRAC.		
UL. GLIWICKA 33 44-201 RYBNIK			
NAZWA OPRACOWANIA:			
PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI, ADAPTACJA PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIII			
NAZWA RYSUNKU:			SKALA:
Schemat ideowy zasilania budynku			-
BRANZA	STADIUM DOKUMENTACJI		
ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	PROJEKT TECHNICZNY		
NR RYS.			E-10