



SCHEMAT ROZDZIELNICY R2.1 - 4/4

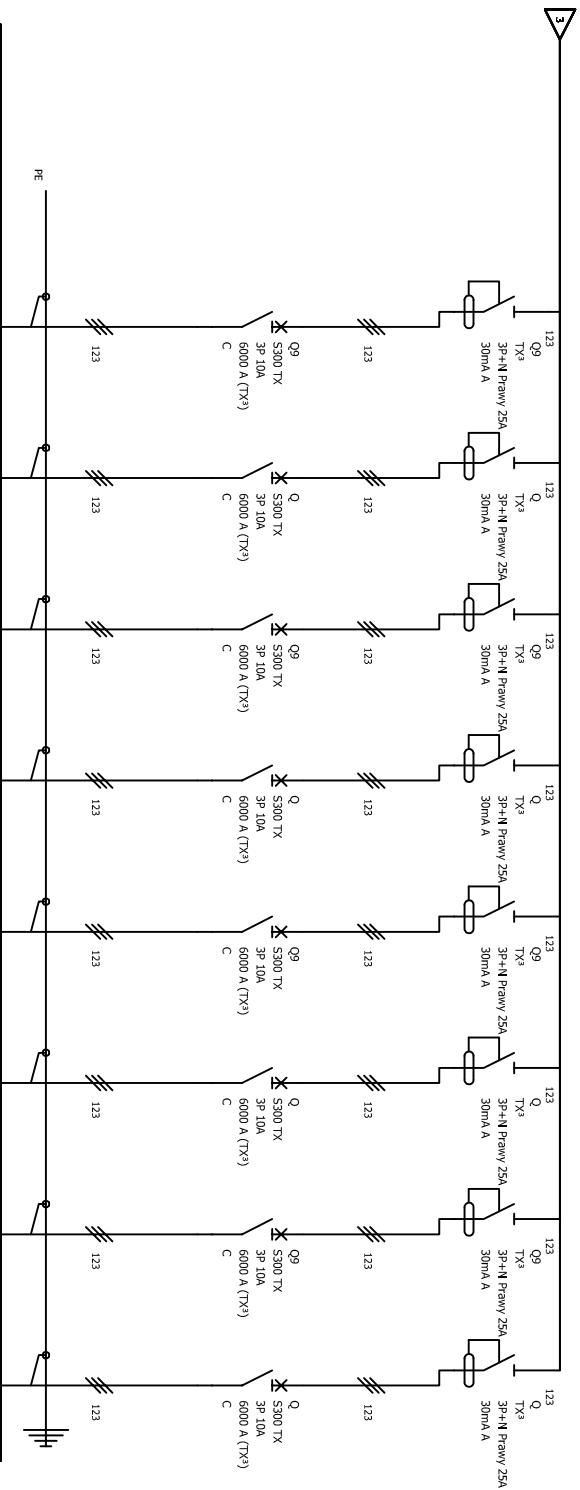

Opis	Zasilanie Jednostki Zewnętrznej Klimatyzacji 400V	Zasilanie Jednostki Zewnętrznej Klimatyzacji 400V	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Moc	3,20 kW	3,20 kW						
Przekrój przewodu	YKY 5x2,5mm²	YKY 5x2,5mm²						
UWAGI								



OBIEKT ADRES	Termomodernizacja i przebudowa istniejącego budynku usługowego - Przedsiębiorstwo nr 16 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych oraz klimatyzacyjnych na dachu budynku a także wymianą wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, C.O. gazowych oraz wentylacji mechanicznej, ul. Bukowa 3, 85-625 Bydgoszcz		
PRZEMIOŁ RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNICY R2.1 4/4		
NR, RYS. E-49D	SKALA: 1:100	DATA: 2020-28-09	PODPIS
PROJEKTANT	Brandz: elektryczna	mjr inż. Rafał Kobiernowski upr. w spec. Instalowanie w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr: POK.0181/PWE/19	