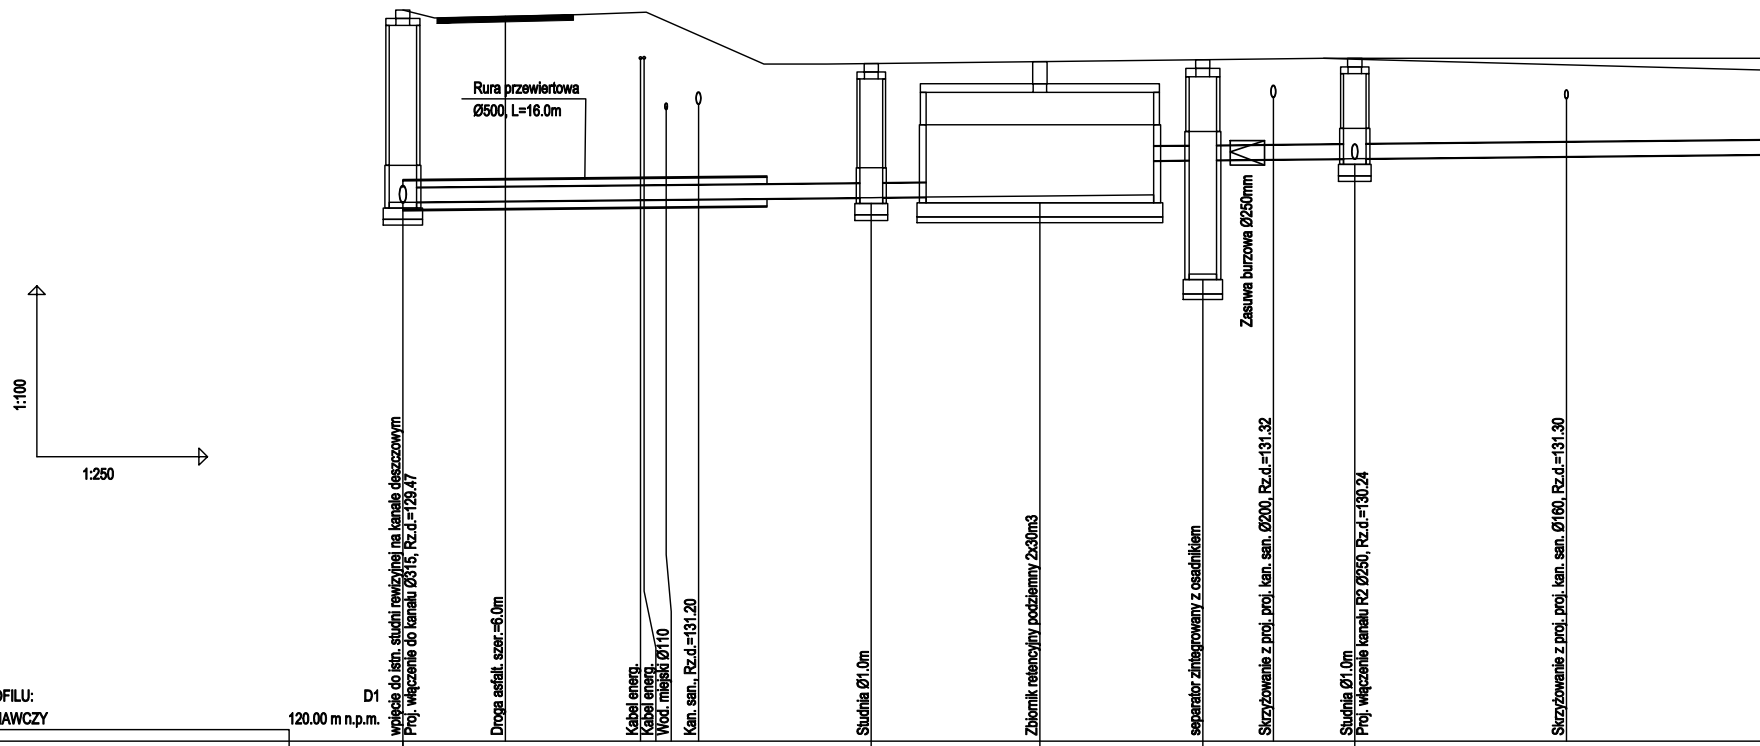
Rura przewiertowa
Ø500, L=16.0m
Zasuwa burzowa Ø250mm
1:100
1:250
wpięcie do istn. studni rewizyjnej na kanale deszczowym
Proj. włączenie do kanału Ø315, Rz.d.=129.47
Droga asfalt. szer.=6.0m
Kabel energ.
Kabel energ.
Wod. miejski Ø110
Kan. san., Rz.d.=131.20
Studnia Ø1.0m
Zbiornik retencyjny podziemny 2x30m3
separator zintegrowany z osadnikiem
Skrzyżowanie z proj. proj. kan. san. Ø200, Rz.d.=131.32
Studnia Ø1.0m
Proj. włączenie kanału R2 Ø250, Rz.d.=130.24
Skrzyżowanie z proj. proj. kan. san. Ø160, Rz.d.=131.30

OZNACZENIE PROFILU: D1
POZIOM PORÓWNAWCZY 120.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU PROJ.	132.85		131.91		131.94		131.98		132.00
RZĘDNA TERENU ISTN.	132.85		131.91		131.94		131.98		131.99
RZĘDNA DNA KANAŁU	129.47		129.55		129.58 130.18		130.21		130.24
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.38		2.36		2.36 1.76		1.77		1.76
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.4%							
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Ø250							
ODLEGŁOŚCI	0.00	20.58	20.58	7.41	27.99	7.16	35.15	6.68	41.83
HEKTOMETRY	D1		D2		Zb1		O1		D3

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

0

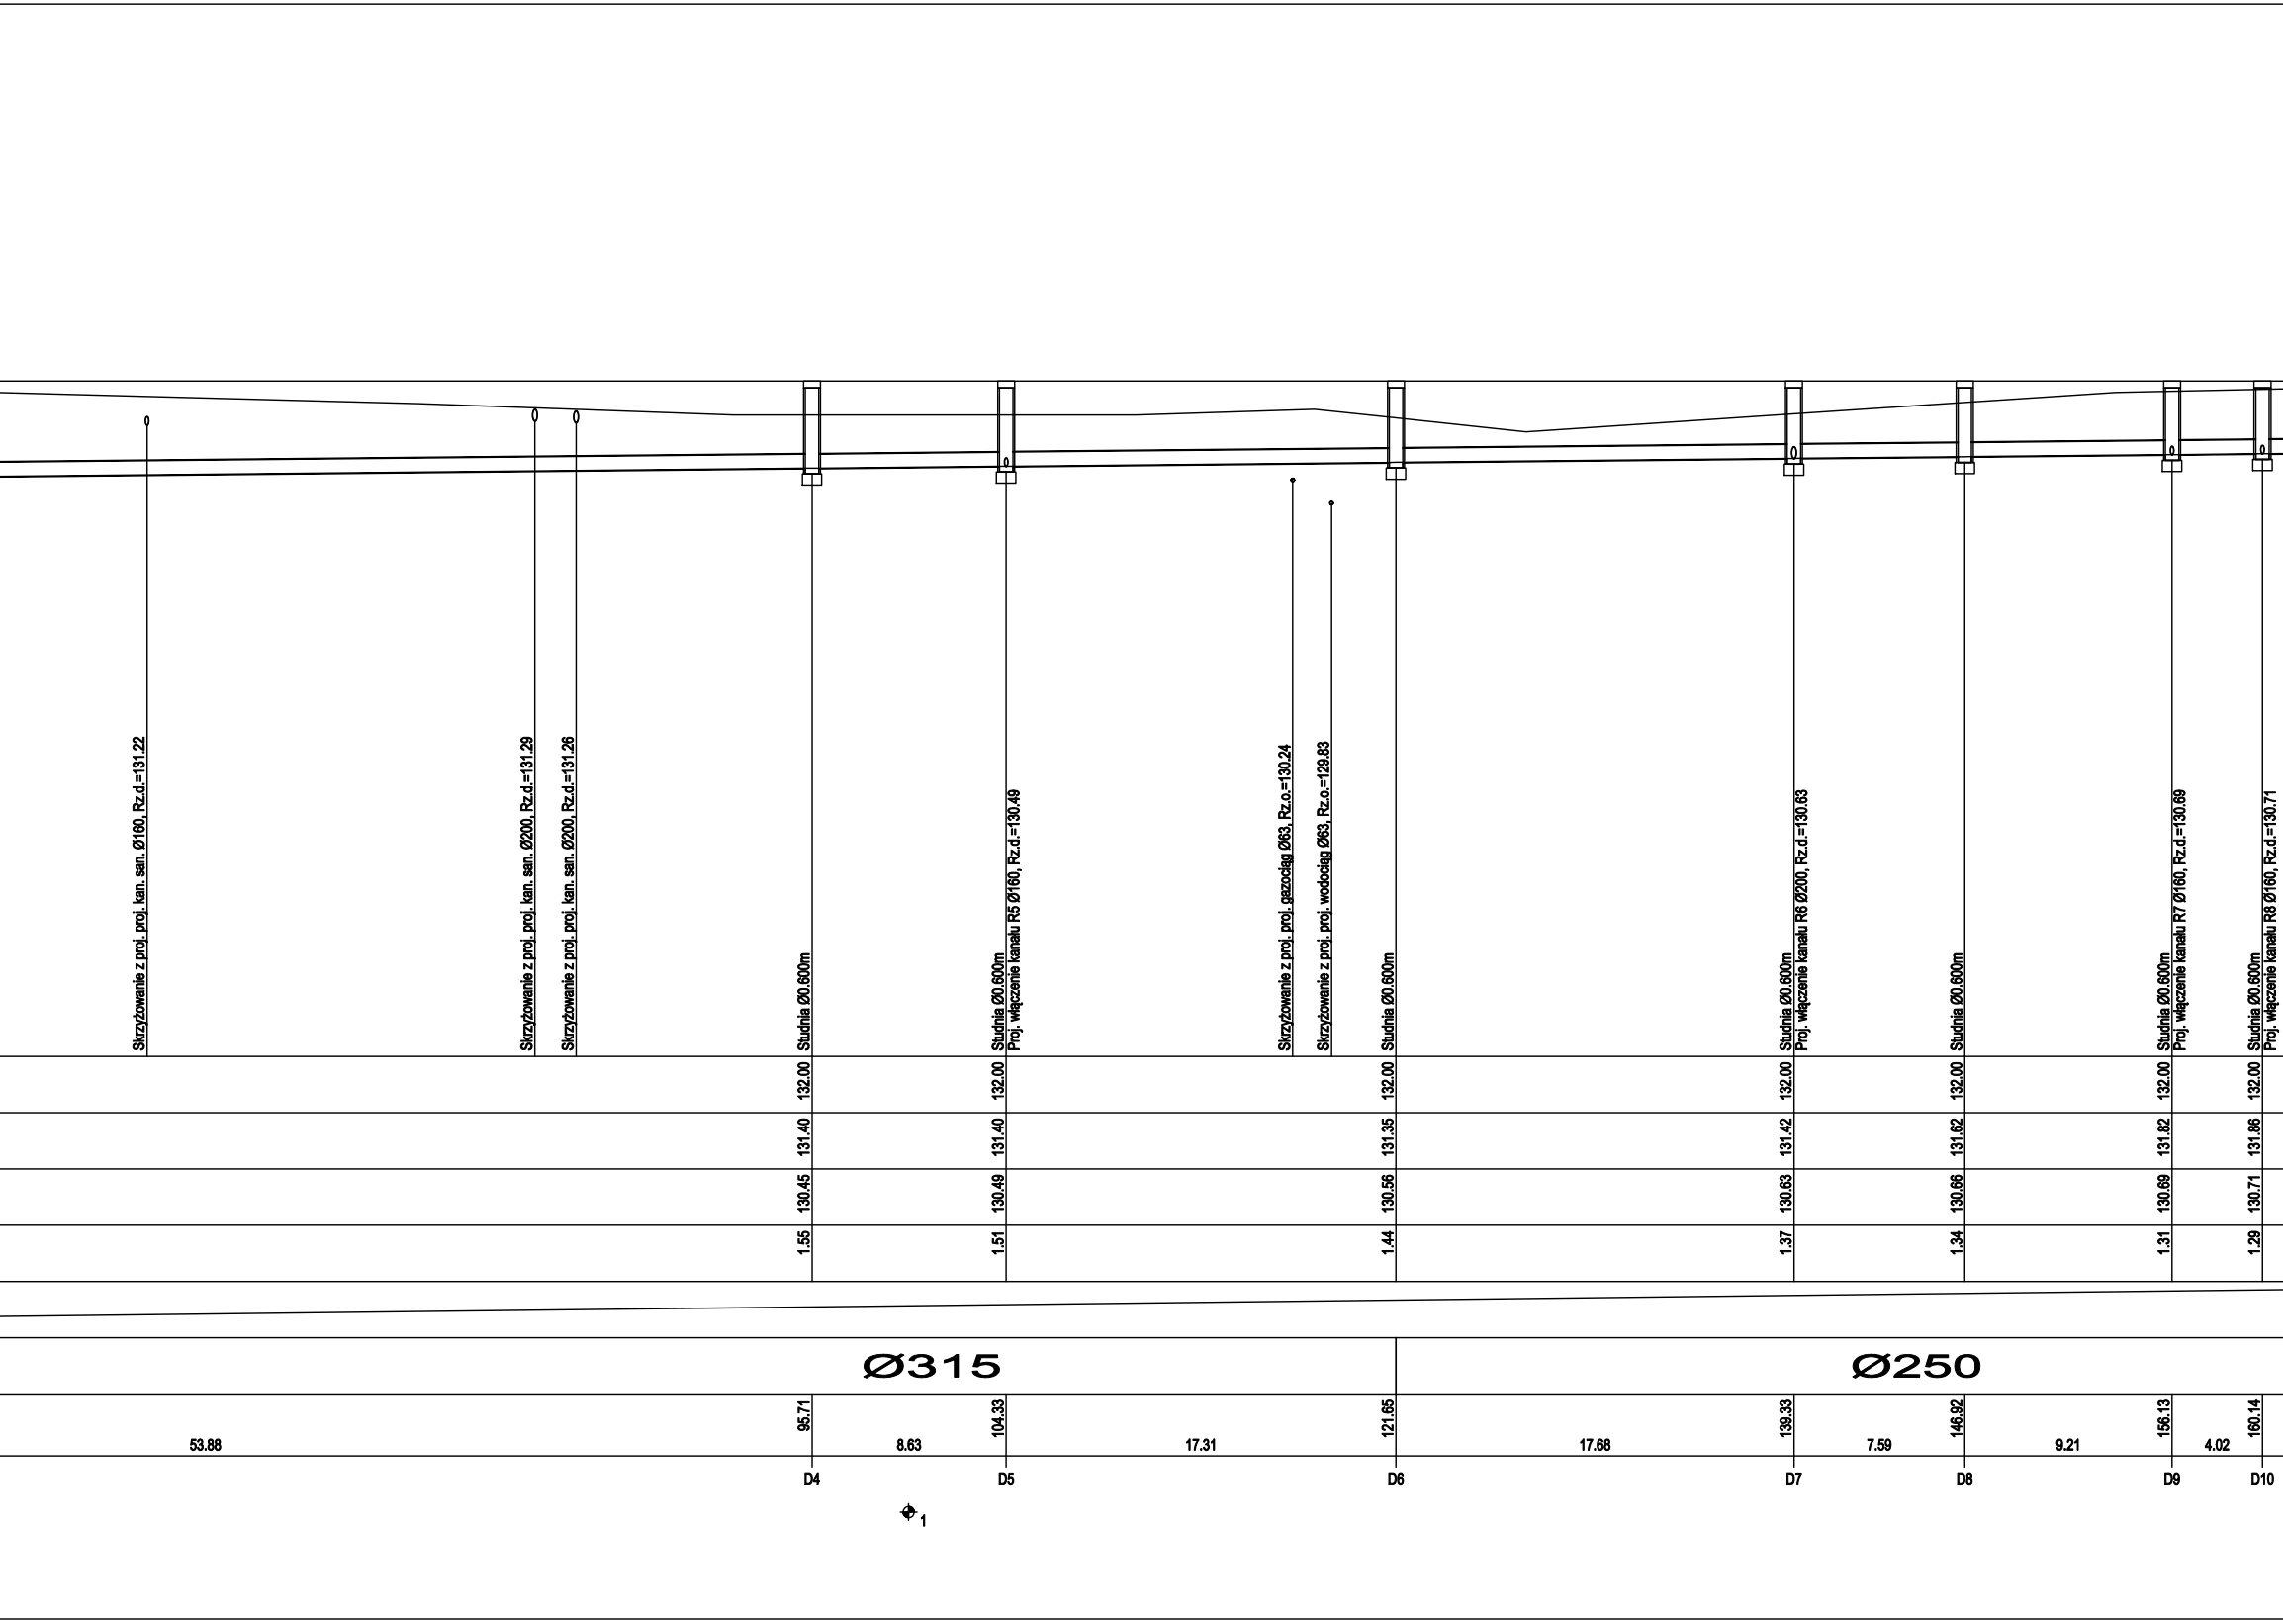
Skrzyżowanie z proj. proj. kan. san. Ø160, Rz.d.=131.22
Skrzyżowanie z proj. proj. kan. san. Ø200, Rz.d.=131.29
Skrzyżowanie z proj. proj. kan. san. Ø200, Rz.d.=131.26
Studnia Ø0.600m
132.00
131.40
130.45
1.55
Studnia Ø0.600m
Proj. włączenie kanału R5 Ø160, Rz.d.=130.49
132.00
131.40
130.49
1.51
Skrzyżowanie z proj. proj. gazociąg Ø63, Rz.o.=130.24
Skrzyżowanie z proj. proj. wodociąg Ø63, Rz.o.=129.83
Studnia Ø0.600m
132.00
131.35
130.56
1.44
Studnia Ø0.600m
Proj. włączenie kanału R6 Ø200, Rz.d.=130.63
132.00
131.42
130.63
1.37
Studnia Ø0.600m
132.00
131.62
130.66
1.34
Studnia Ø0.600m
Proj. włączenie kanału R7 Ø160, Rz.d.=130.69
132.00
131.82
130.69
1.31
Studnia Ø0.600m
Proj. włączenie kanału R8 Ø160, Rz.d.=130.71
132.00
131.86
130.71
1.29
Ø315
Ø250
53.88
95.71
8.63
104.33
17.31
121.65
17.68
139.33
7.59
146.92
9.21
156.13
4.02
160.14
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
1

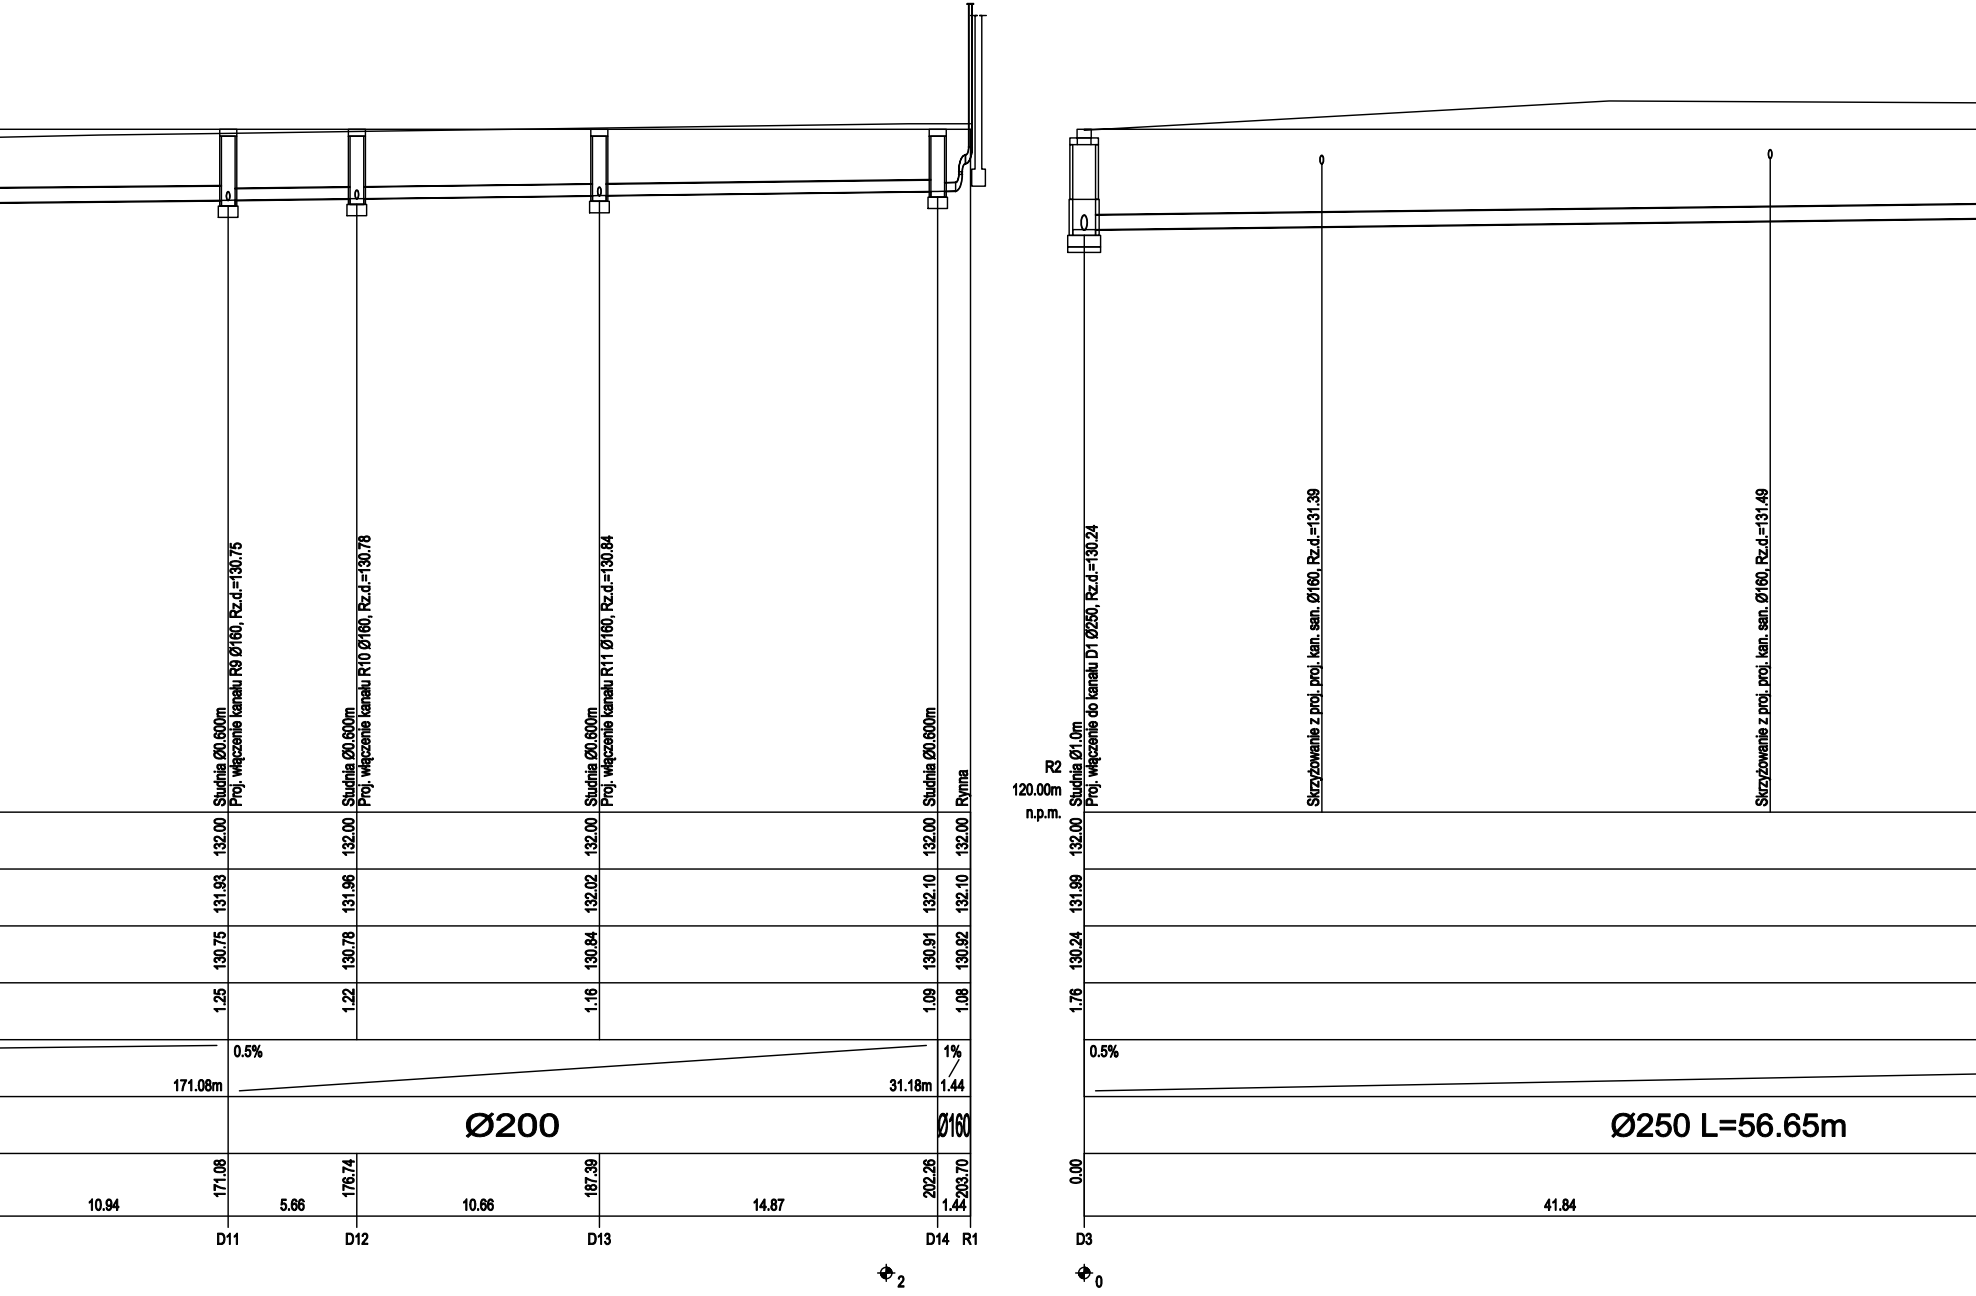
Studnia Ø0.600m
Proj. włączenie kanału R9 Ø160, Rz.d.=130.75
Studnia Ø0.600m
Proj. włączenie kanału R10 Ø160, Rz.d.=130.78
Studnia Ø0.600m
Proj. włączenie kanału R11 Ø160, Rz.d.=130.84
Studnia Ø0.600m
Rynna
R2
120.00m
n.p.m.
Studnia Ø1.0m
Proj. włączenie do kanału D1 Ø250, Rz.d.=130.24
Skrzyżowanie z proj. proj. kan. san. Ø160, Rz.d.=131.39
Skrzyżowanie z proj. proj. kan. san. Ø160, Rz.d.=131.49
132.00
132.00
132.00
132.00
132.00
132.00
131.93
131.96
132.02
132.10
132.10
131.99
130.75
130.78
130.84
130.91
130.92
130.24
1.25
1.22
1.16
1.09
1.08
1.76
0.5%
171.08m
1%
31.18m
1.44
0.5%
Ø200
Ø160
Ø250 L=56.65m
171.08
176.74
187.39
202.26
203.70
0.00
10.94
5.66
10.66
14.87
1.44
41.84
D11
D12
D13
D14
R1
D3
2
0

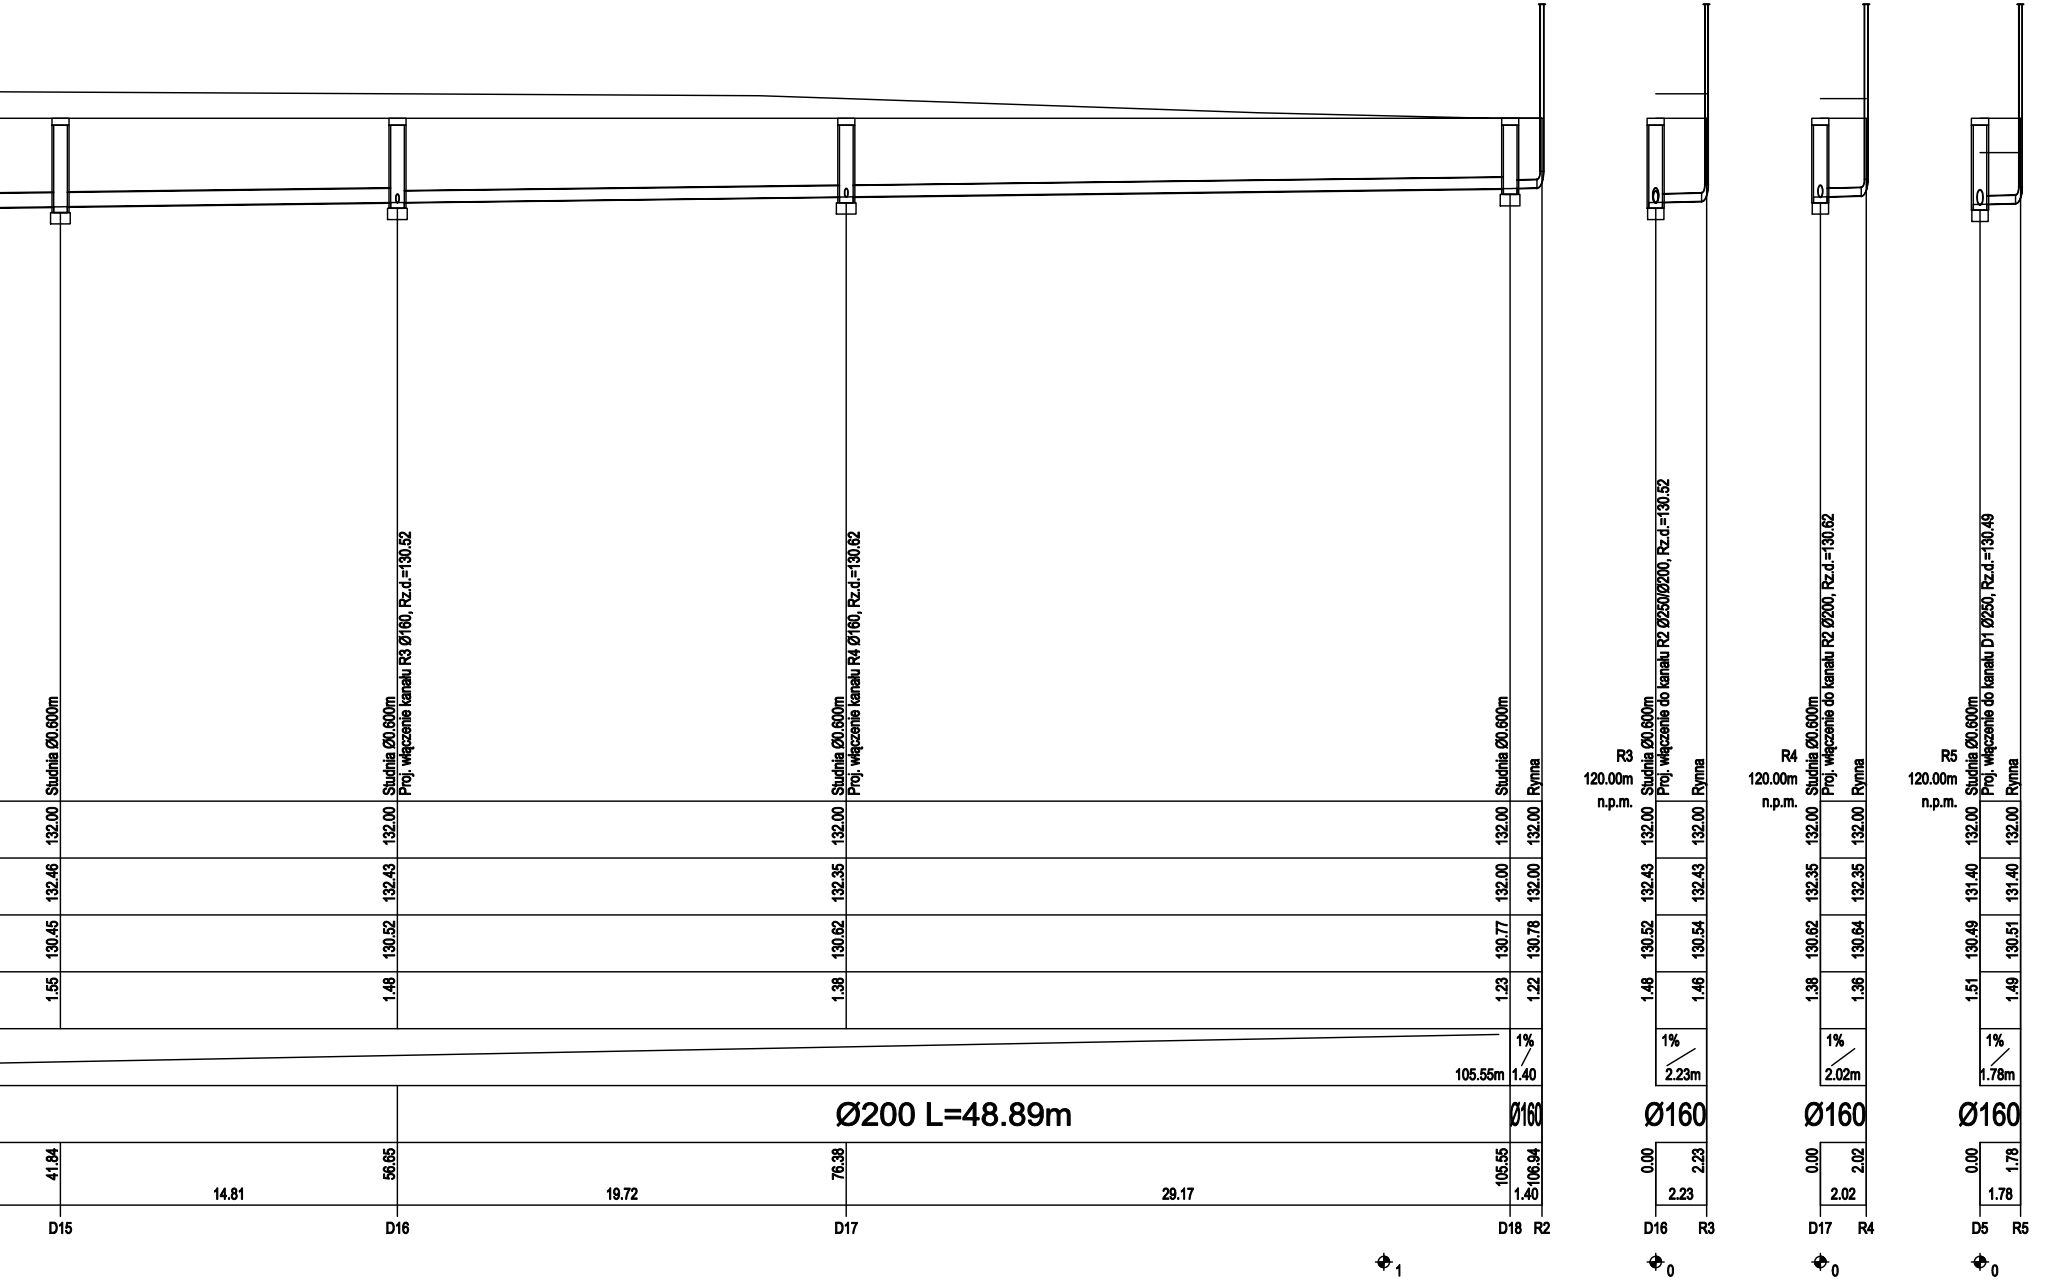
Studnia Ø0.600m
132.00
132.46
130.45
1.55
41.84
D15
14.81
Studnia Ø0.600m
Proj. włączenie kanału R3 Ø160, Rz.d.=130.52
132.00
132.43
130.52
1.48
56.65
D16
19.72
Studnia Ø0.600m
Proj. włączenie kanału R4 Ø160, Rz.d.=130.62
132.00
132.35
130.62
1.38
76.38
D17
Ø200 L=48.89m
29.17
Studnia Ø0.600m
Rynna
132.00
132.00
132.00
132.00
130.77
130.78
1.23
1.22
1%
105.55m
1.40
Ø160
105.55
106.94
1.40
D18
R2
⌖1
R3
120.00m
n.p.m.
Studnia Ø0.600m
Proj. włączenie do kanału R2 Ø250/Ø200, Rz.d.=130.52
Rynna
132.00
132.00
132.43
132.43
130.52
130.54
1.48
1.46
1%
2.23m
Ø160
0.00
2.23
2.23
D16
R3
⌖0
R4
120.00m
n.p.m.
Studnia Ø0.600m
Proj. włączenie do kanału R2 Ø200, Rz.d.=130.62
Rynna
132.00
132.00
132.35
132.35
130.62
130.64
1.38
1.36
1%
2.02m
Ø160
0.00
2.02
2.02
D17
R4
⌖0
R5
120.00m
n.p.m.
Studnia Ø0.600m
Proj. włączenie do kanału D1 Ø250, Rz.d.=130.49
Rynna
132.00
132.00
131.40
131.40
130.49
130.51
1.51
1.49
1%
1.78m
Ø160
0.00
1.78
1.78
D5
R5
⌖0

UWAGI:

- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej. Opis techniczny jest integralną częścią opracowania. Roboty należy prowadzić zgodnie z rysunkiami i warunkami określonymi w opisie technicznym.
- Profile rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym.
- Rzędne sieci na skrzyżowaniach przyjęto jako standardowe. Przed przystąpieniem do prac należy zinwentaryzować je wysokościowo wykonując przekopy kontrolne.
- Przed przystąpieniem do prac należy zlecić prowadzenie nadzorów branżowych. Prace prowadzić zgodnie z wywiadami branżowymi oraz uzgodnieniami.
- Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci, których brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestorów sieci.
- Miejsca skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z normami.

Rurociągi kanalizacji w zakresie średnic Ø 160 - 315 Rury PVC-U SN8 lite

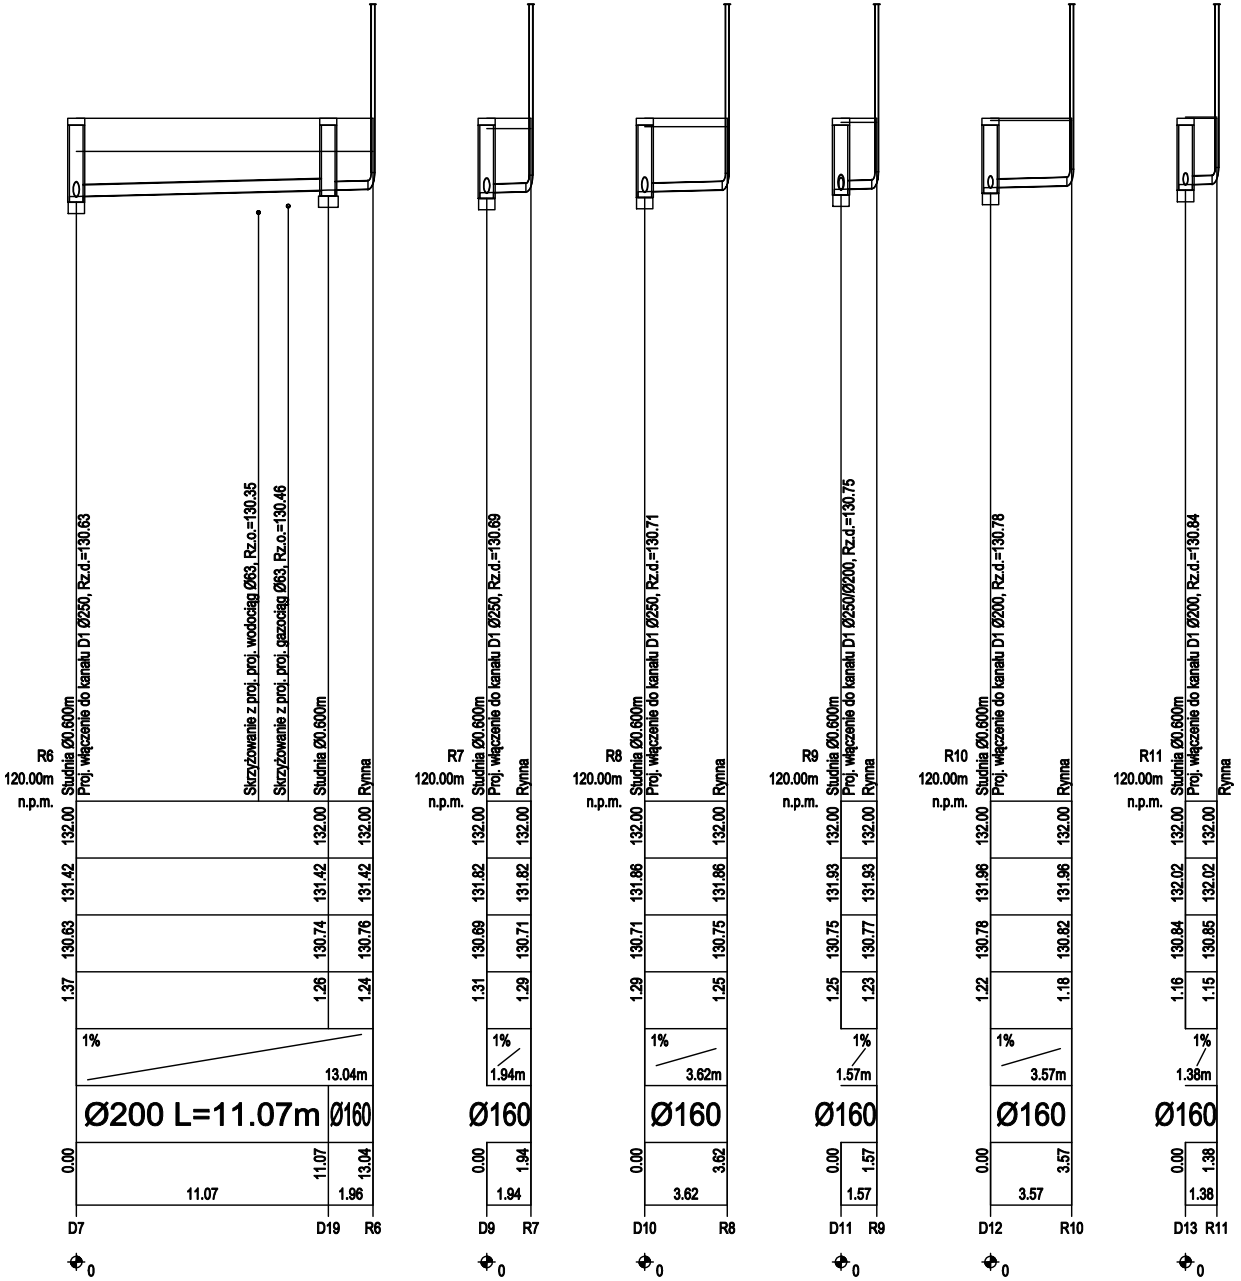
R6
120.00m
n.p.m.
Studnia Ø0.600m
Proj. włączenie do kanału D1 Ø250, Rz.d.=130.63
Skrzyżowanie z proj. proj. wodociąg Ø63, Rz.o.=130.35
Skrzyżowanie z proj. proj. gazociąg Ø63, Rz.o.=130.46
Studnia Ø0.600m
Rynna
132.00
131.42
130.63
1.37
132.00
131.42
130.74
1.26
132.00
131.42
130.76
1.24
1%
13.04m
Ø200 L=11.07m
Ø160
0.00
11.07
13.04
11.07
1.96
D7
D19
R6
0
R7
120.00m
n.p.m.
Studnia Ø0.600m
Proj. włączenie do kanału D1 Ø250, Rz.d.=130.69
Rynna
132.00
131.82
130.69
1.31
132.00
131.82
130.71
1.29
1%
1.94m
Ø160
0.00
1.94
1.94
D9
R7
0
R8
120.00m
n.p.m.
Studnia Ø0.600m
Proj. włączenie do kanału D1 Ø250, Rz.d.=130.71
Rynna
132.00
131.86
130.71
1.29
132.00
131.86
130.75
1.25
1%
3.62m
Ø160
0.00
3.62
3.62
D10
R8
0
R9
120.00m
n.p.m.
Studnia Ø0.600m
Proj. włączenie do kanału D1 Ø250/Ø200, Rz.d.=130.75
Rynna
132.00
131.93
130.75
1.25
132.00
131.93
130.77
1.23
1%
1.57m
Ø160
0.00
1.57
1.57
D11
R9
0
R10
120.00m
n.p.m.
Studnia Ø0.600m
Proj. włączenie do kanału D1 Ø200, Rz.d.=130.78
Rynna
132.00
131.96
130.78
1.22
132.00
131.96
130.82
1.18
1%
3.57m
Ø160
0.00
3.57
3.57
D12
R10
0
R11
120.00m
n.p.m.
Studnia Ø0.600m
Proj. włączenie do kanału D1 Ø200, Rz.d.=130.84
Rynna
132.00
132.02
130.84
1.16
132.00
132.02
130.85
1.15
1%
1.38m
Ø160
0.00
1.38
1.38
D13
R11
0

PRACOWNIA PROJEKTOWA "Maxpol" ul. Żeromskiego 51A 26–600 Radom tel. (48) 385 09 57	PROJEKT TECHNICZNY			
		imię i nazwisko:	nr upr. bud.	podpis:
	projektant:	mgr inż. Rafał Golaś	SLK/6594/PWBS/17	
	sprawdzający:	mgr inż. Kamil Woszczyk	LOD/3907/PWBS/19	
	opracowanie:			
	Obiekt:			data opracow.:
	BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKO-GMINNEGO Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKA, ZAPLECZEM PARKINGOWYM, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			03.2022r. skala: 1:100-250
Branża:	Tytuł rysunku:			nr rysunku:
Sanitarna	PROFIL PODŁUŻNY - KANALIZACJA DESZCZOWA			IZ_3

Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz.83)