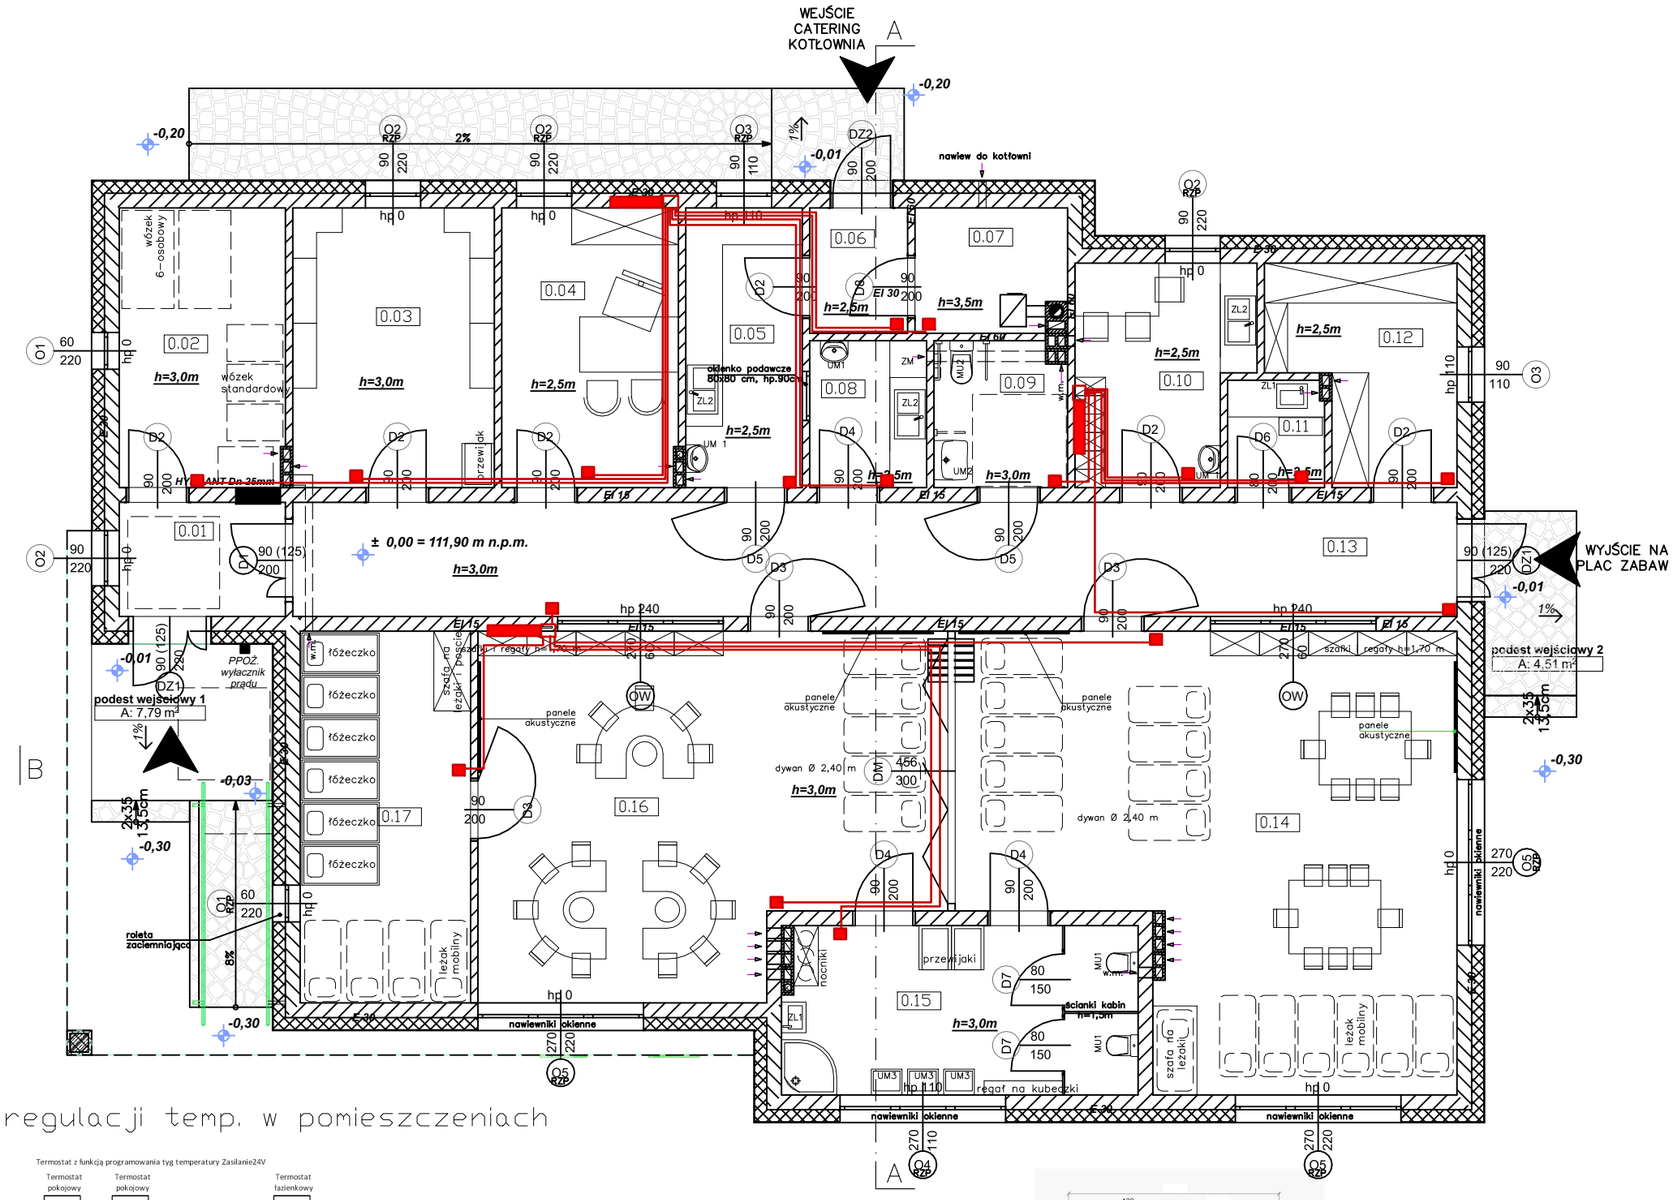


## Schemat regulacji temp. w pomieszczeniach

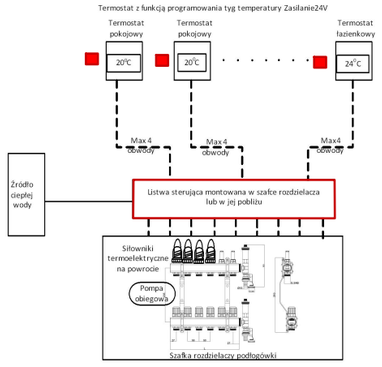


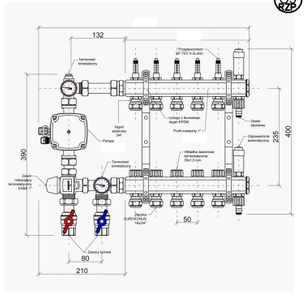

System płaszczyznowy - ogrzewanie podłogowe rura 16x2,0mm
w systemie rozdzielaczy schowane w szafkach podtynkowych

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temat | **rzut parteru - instalcja centralnego ogrzewania - regulacja** | | Data 11.2024 |
| Adres inwestycji | PUBLICZNY BUDYNEK OŚWIATY - ŻŁOBEK wraz z wewnętrzną instalacją gazową i towarzyszącą infrastrukturą techniczną | | Skala: 1:100<br>Nr rysunku: 5 |
| Inwestor | WITKOWO, w rejonie ul. Spokojnej, dz. nr ewid. 761/13, ark. 11, gm. Witkowo | | Branża instal. sanitarna |
| Projektował | mgr inż. Renata Kazimierczak | Upr. nr WKP/0150/POOS/13 W specjalności instalacyjnej | |
| Sprawdził | mgr inż. Sebastian Stachowiak | Upr. nr WKP/0138/PWOS/14 W specjalności instalacyjnej | |
| Opracował | mgr inż. Małgorzata Kazimierczak | | |